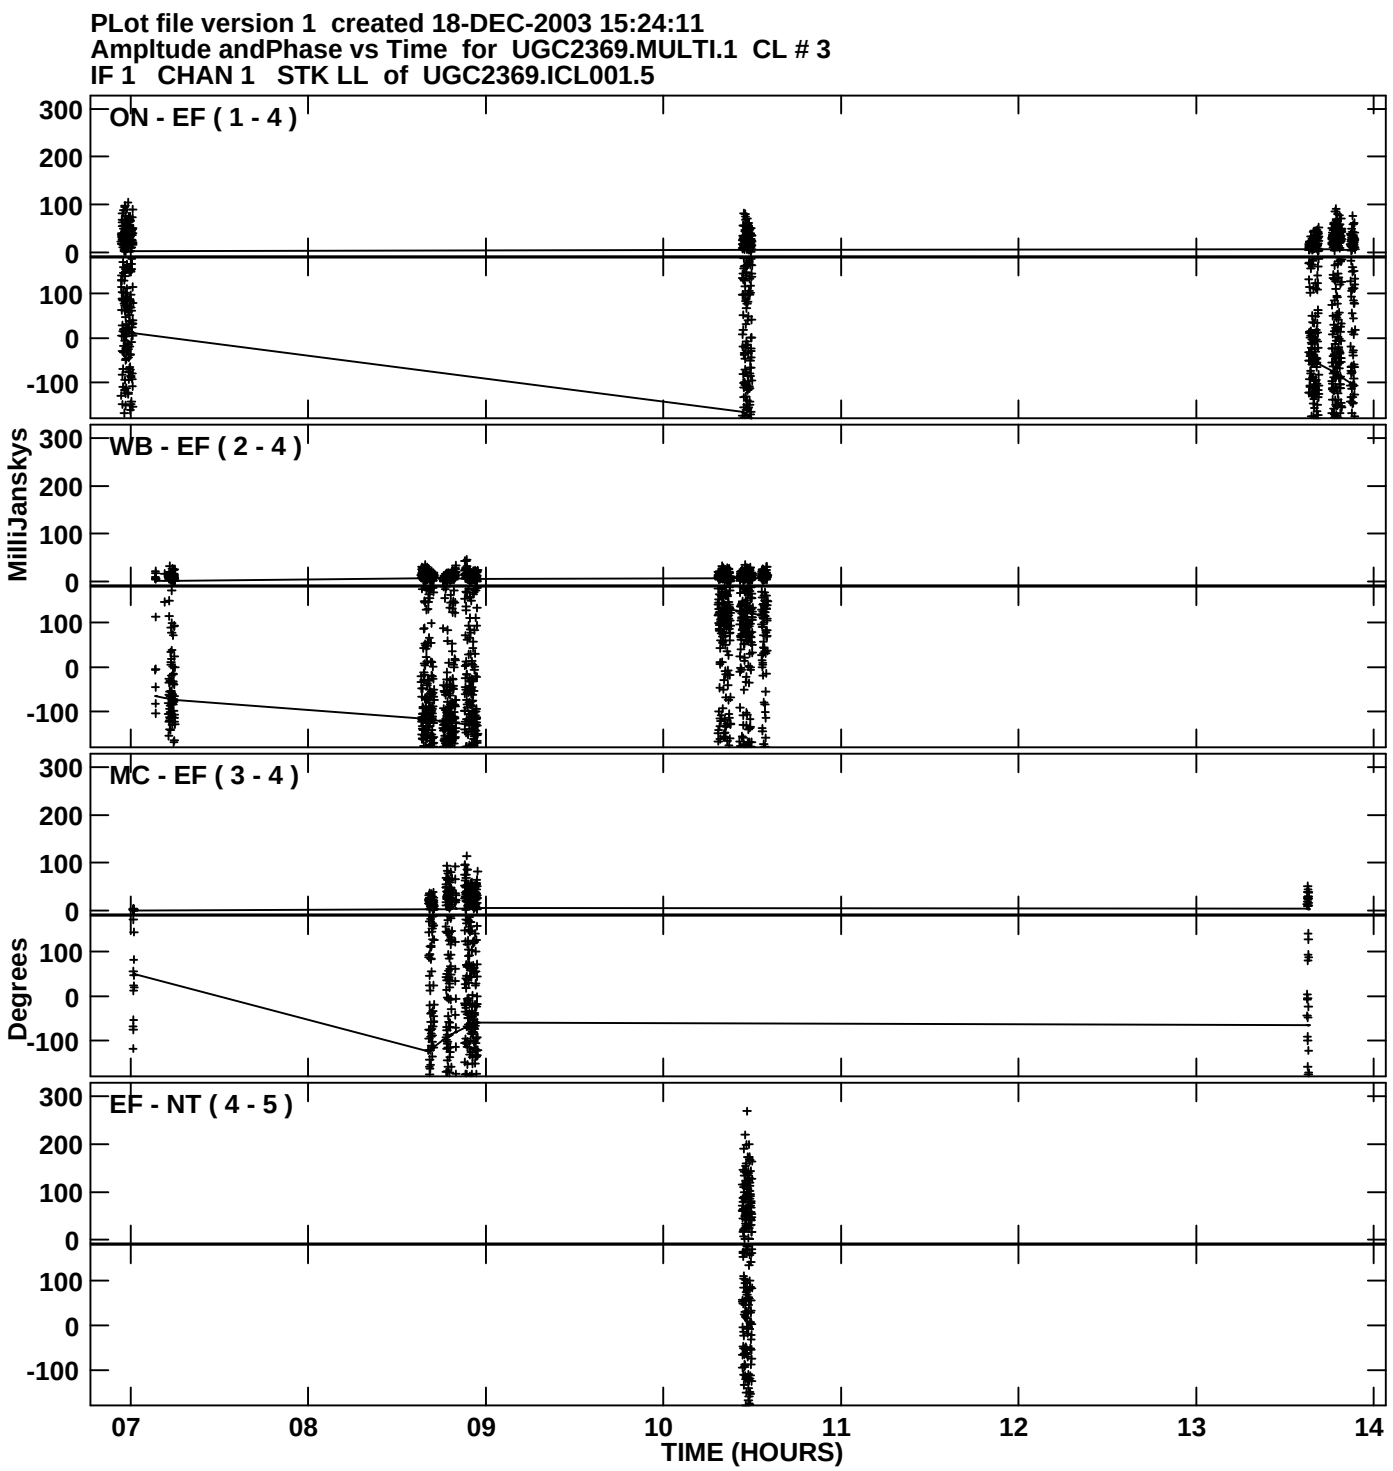
PLot file version 1 created 18-DEC-2003 15:24:11
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK LL of UGC2369.ICL001.5
ON - EF (1 - 4)
WB - EF (2 - 4)
MC - EF (3 - 4)
EF - NT (4 - 5)
MilliJanskys
Degrees
300
200
100
0
-100
07
08
09
10
11
12
13
14
TIME (HOURS)

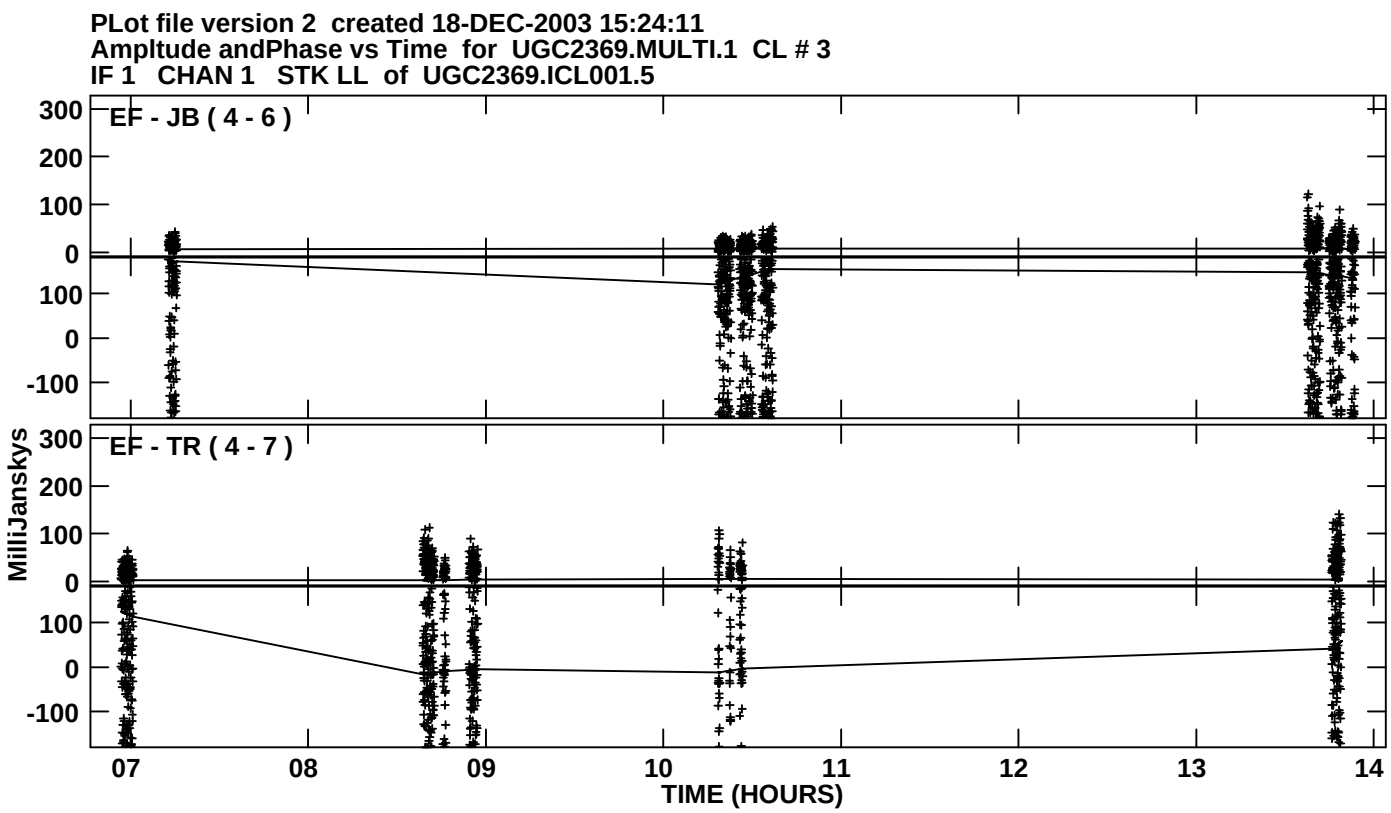
PLot file version 2 created 18-DEC-2003 15:24:11
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK LL of UGC2369.ICL001.5
EF - JB (4 - 6)
EF - TR (4 - 7)
MilliJanskys
300
200
100
0
100
0
-100
07
08
09
10
11
12
13
14
TIME (HOURS)

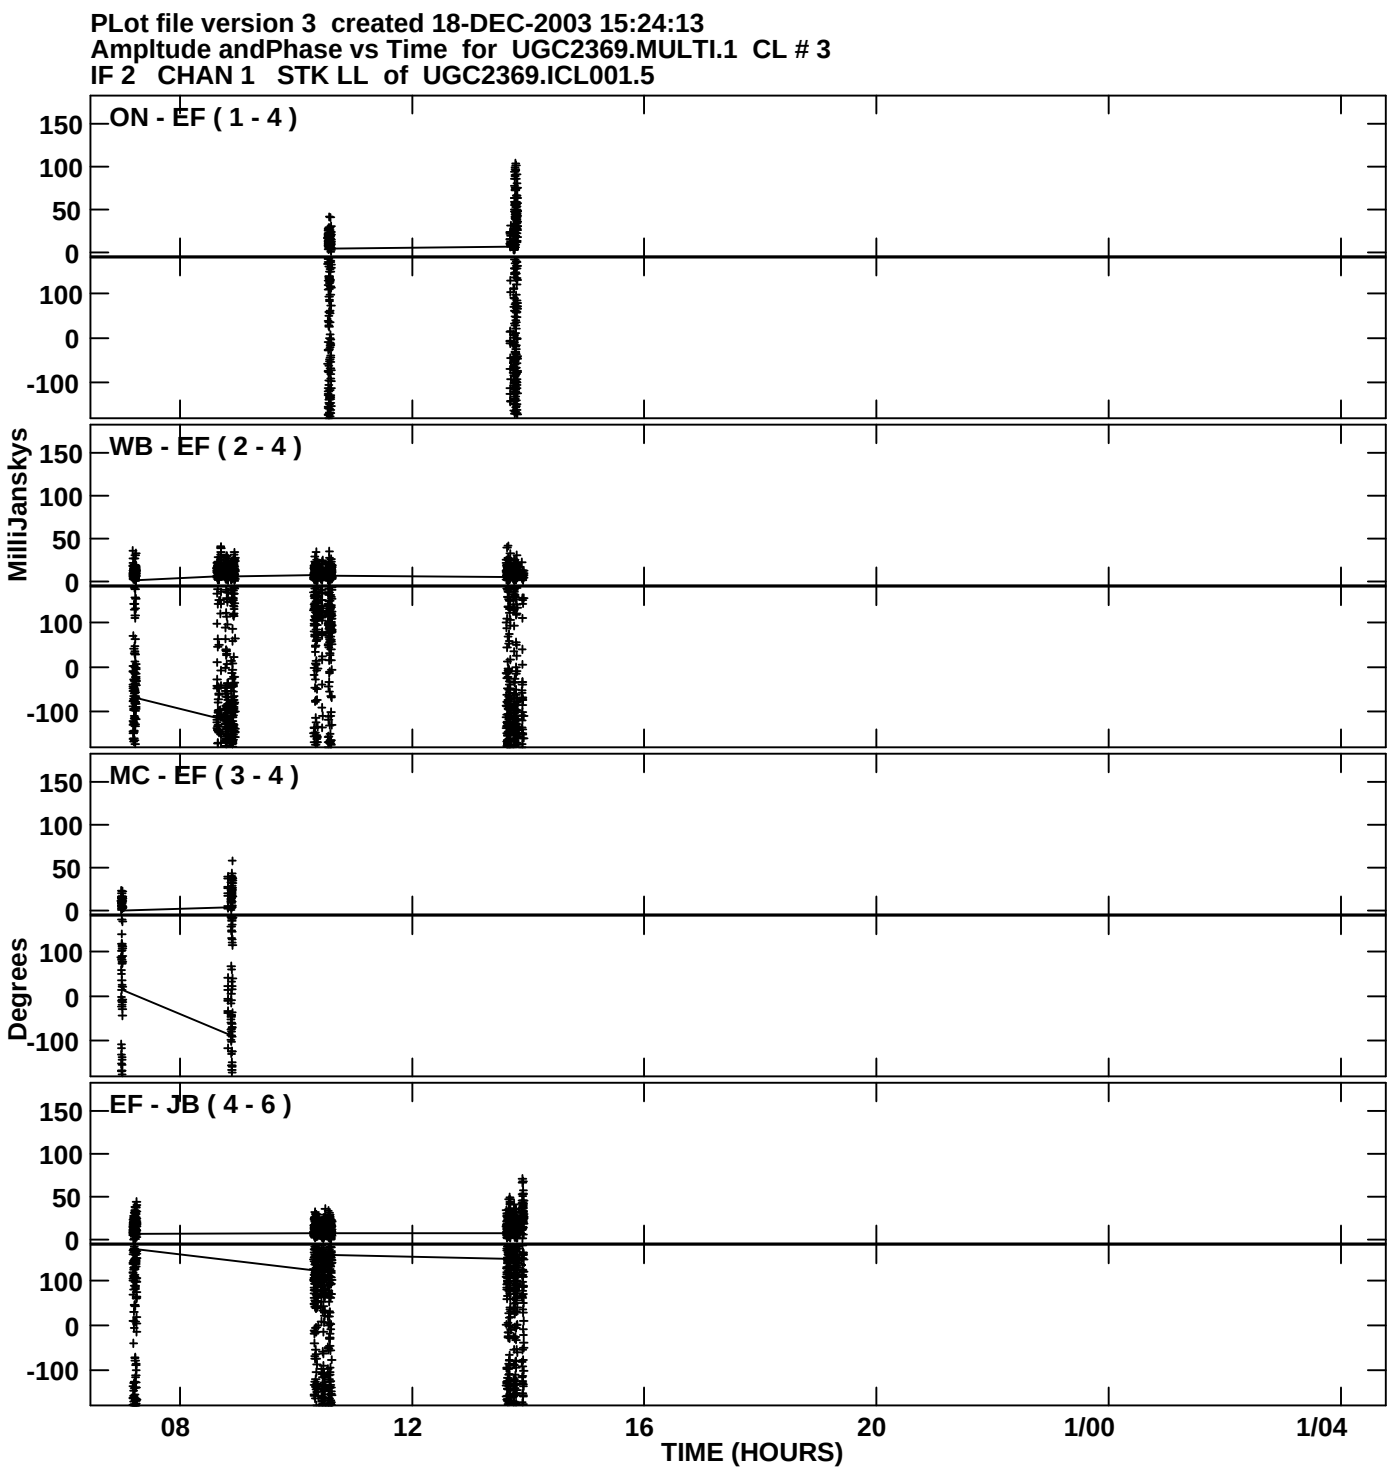
PLot file version 3 created 18-DEC-2003 15:24:13
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 2 CHAN 1 STK LL of UGC2369.ICL001.5
ON - EF (1 - 4)
WB - EF (2 - 4)
MC - EF (3 - 4)
EF - JB (4 - 6)
MilliJanskys
Degrees
150
100
50
0
100
0
-100
08
12
16
20
1/00
1/04
TIME (HOURS)

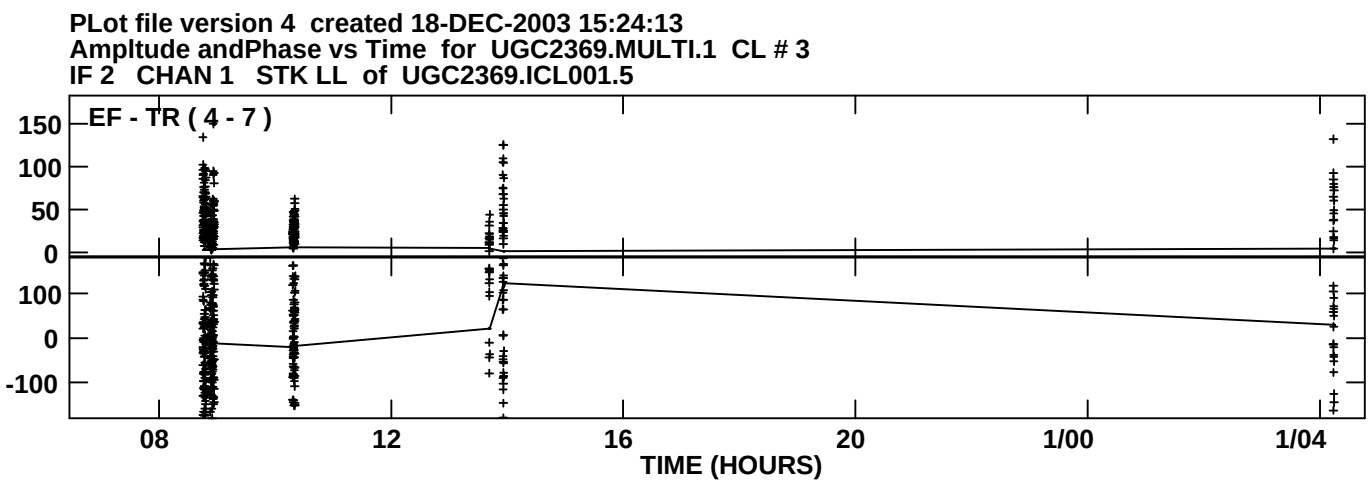
PLot file version 4 created 18-DEC-2003 15:24:13
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 2 CHAN 1 STK LL of UGC2369.ICL001.5
EF - TR (4 - 7)
150
100
50
0
100
0
-100
08
12
16
20
1/00
1/04
TIME (HOURS)

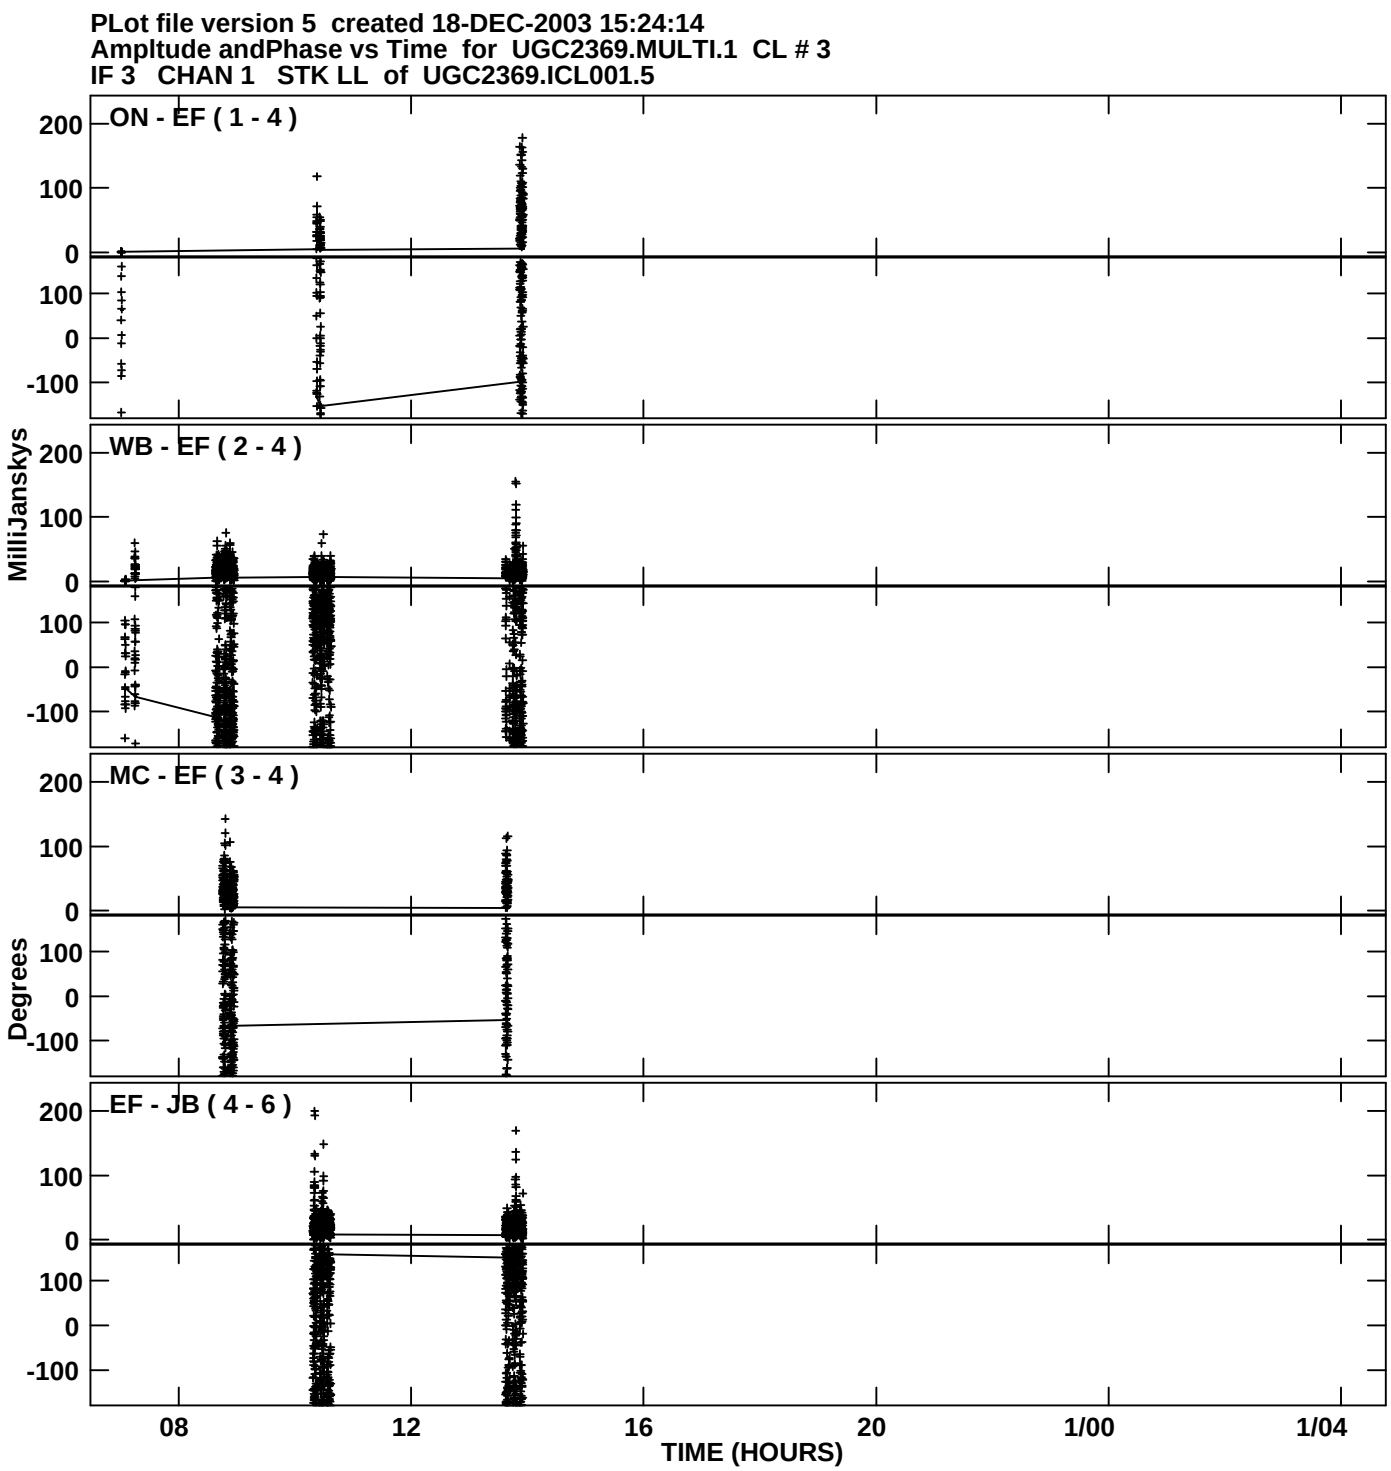
PLot file version 5 created 18-DEC-2003 15:24:14
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 3 CHAN 1 STK LL of UGC2369.ICL001.5
ON - EF (1 - 4)
WB - EF (2 - 4)
MC - EF (3 - 4)
EF - JB (4 - 6)
MilliJanskys
Degrees
200
100
0
-100
08
12
16
20
1/00
1/04
TIME (HOURS)

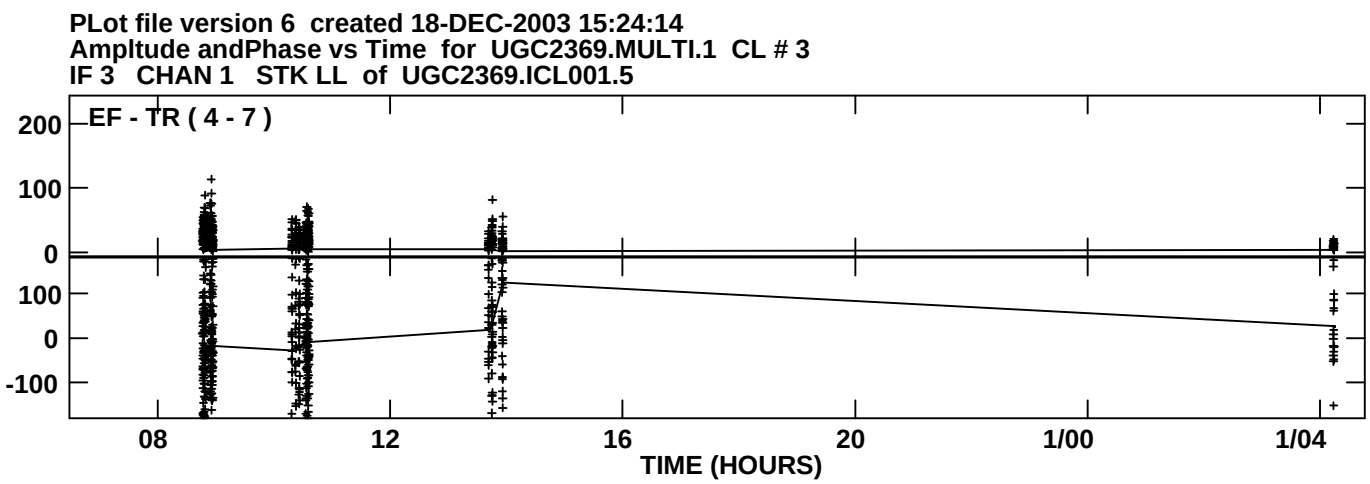
PLot file version 6 created 18-DEC-2003 15:24:14
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 3 CHAN 1 STK LL of UGC2369.ICL001.5
EF - TR (4 - 7)
200
100
0
100
0
-100
08
12
16
20
1/00
1/04
TIME (HOURS)

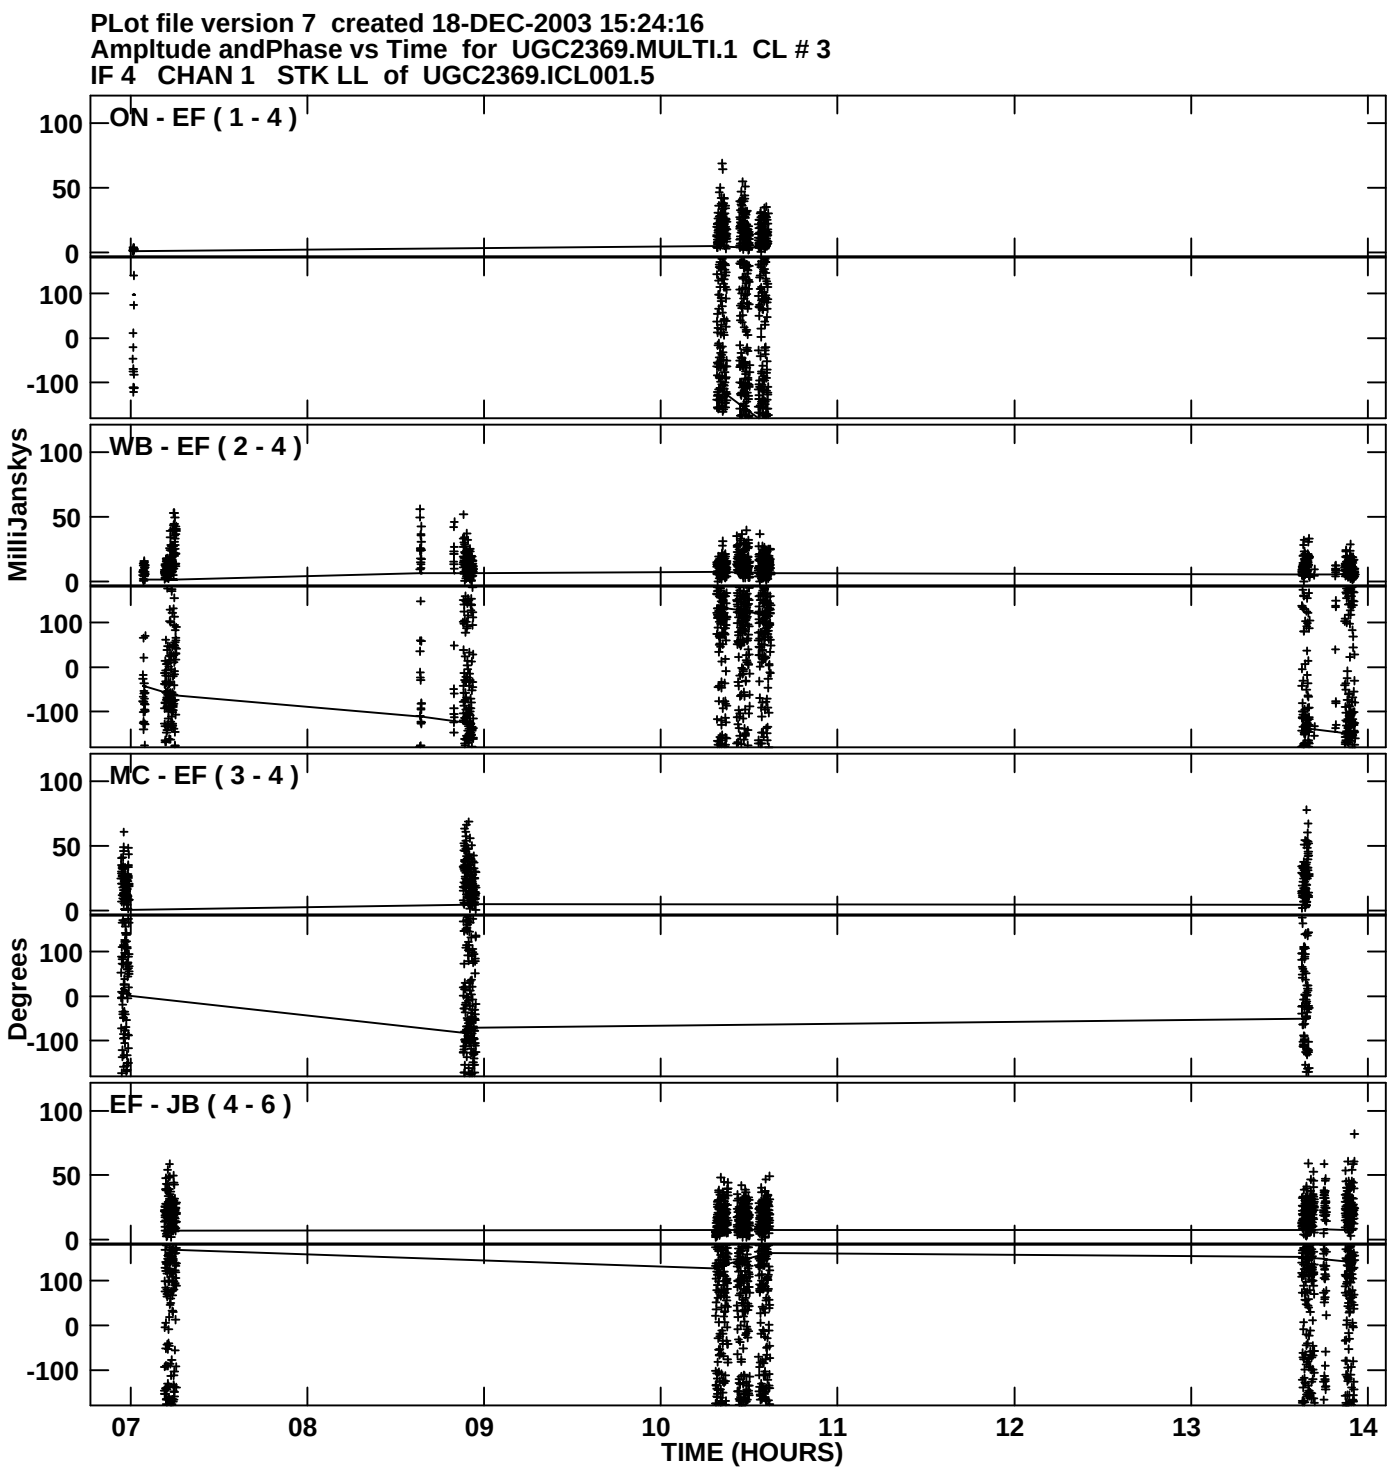
PLot file version 7 created 18-DEC-2003 15:24:16
Amplitude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 4 CHAN 1 STK LL of UGC2369.ICL001.5
ON - EF (1 - 4)
WB - EF (2 - 4)
MC - EF (3 - 4)
EF - JB (4 - 6)
MilliJanskys
Degrees
100
50
0
-100
07
08
09
10
11
12
13
14
TIME (HOURS)

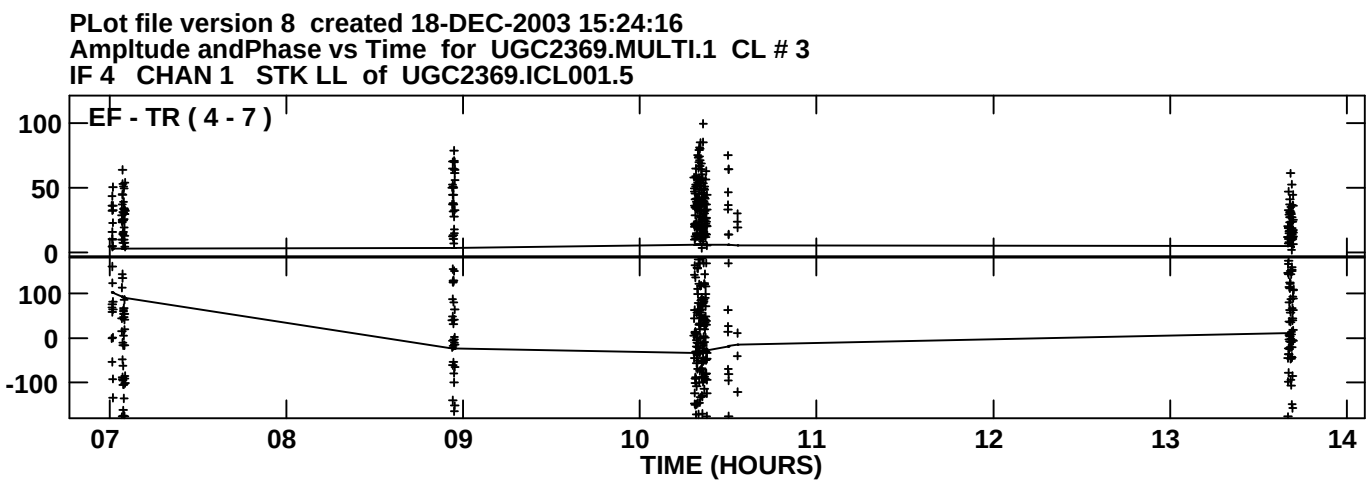
PLot file version 8 created 18-DEC-2003 15:24:16
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 4 CHAN 1 STK LL of UGC2369.ICL001.5
EF - TR (4 - 7)
100
50
0
100
0
-100
07
08
09
10
11
12
13
14
TIME (HOURS)

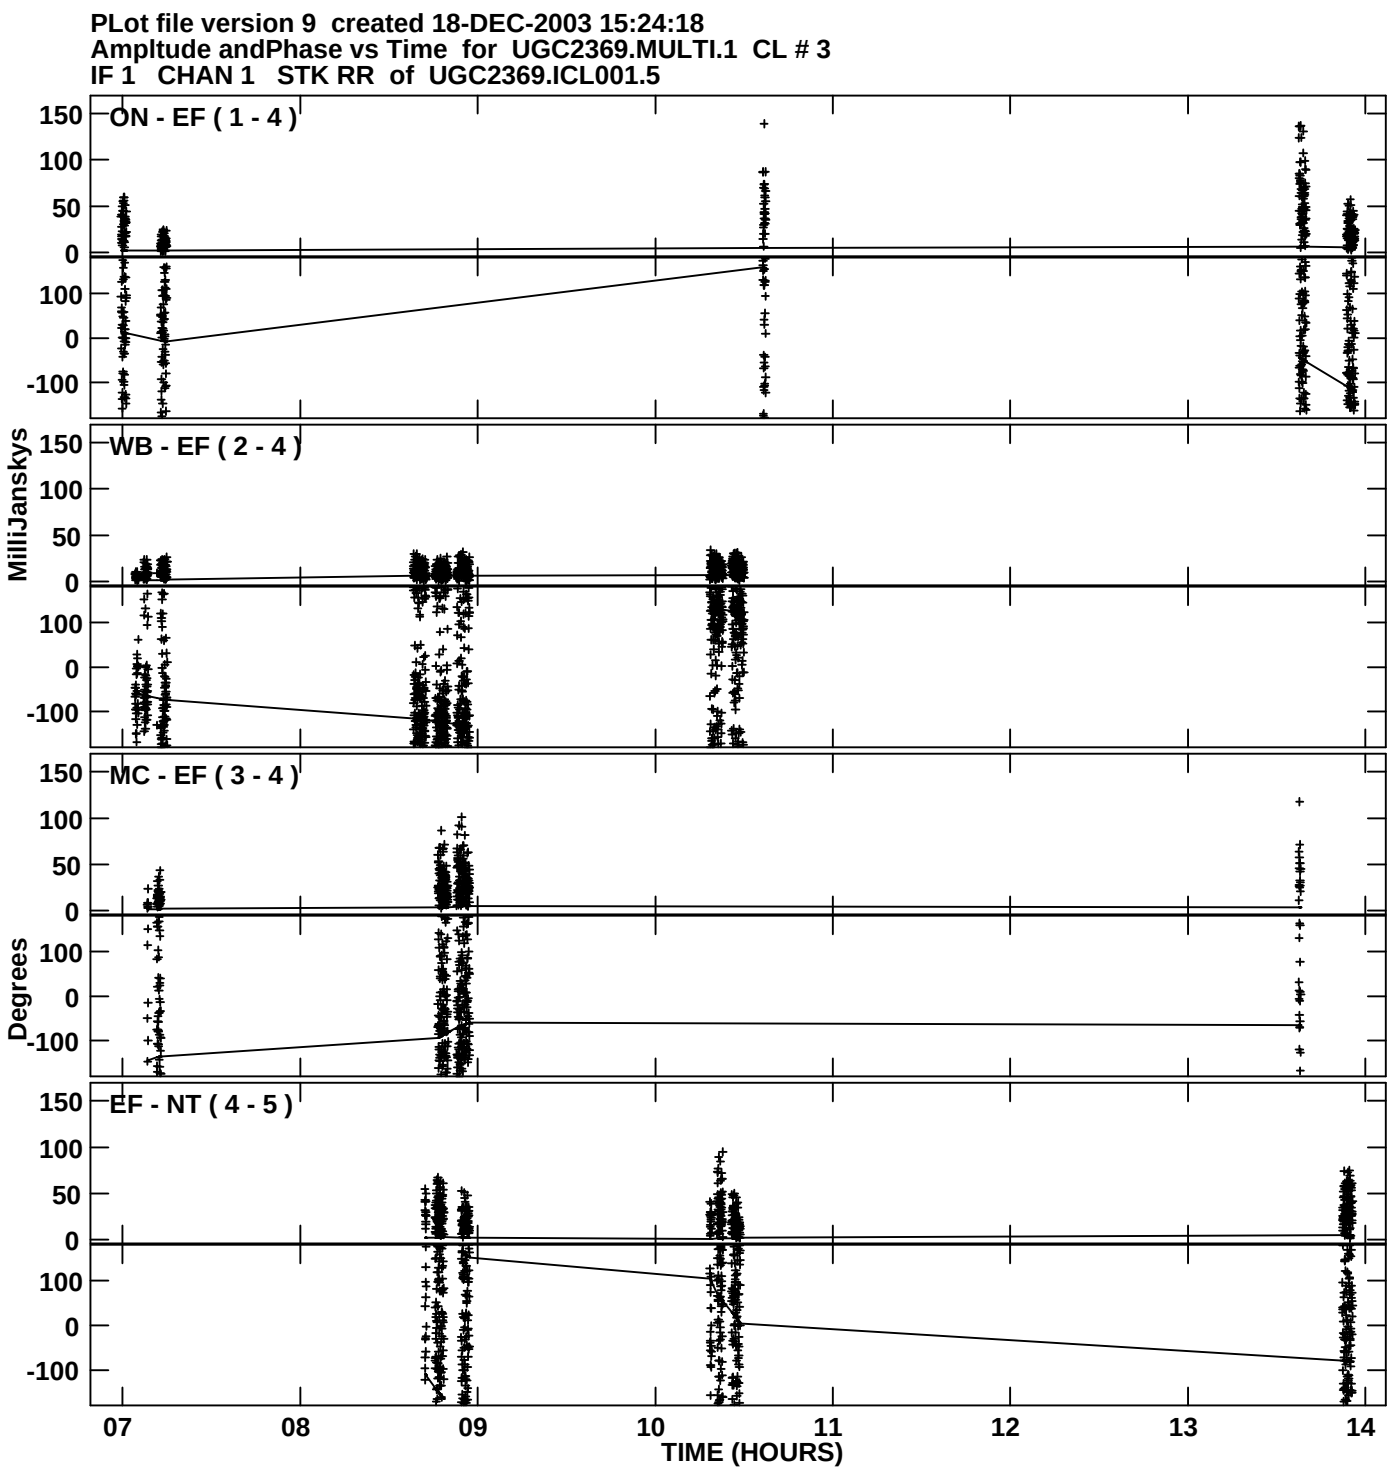
PLot file version 9 created 18-DEC-2003 15:24:18
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK RR of UGC2369.ICL001.5
ON - EF (1 - 4)
WB - EF (2 - 4)
MC - EF (3 - 4)
EF - NT (4 - 5)
MilliJanskys
Degrees
150
100
50
0
-100
07
08
09
10
11
12
13
14
TIME (HOURS)

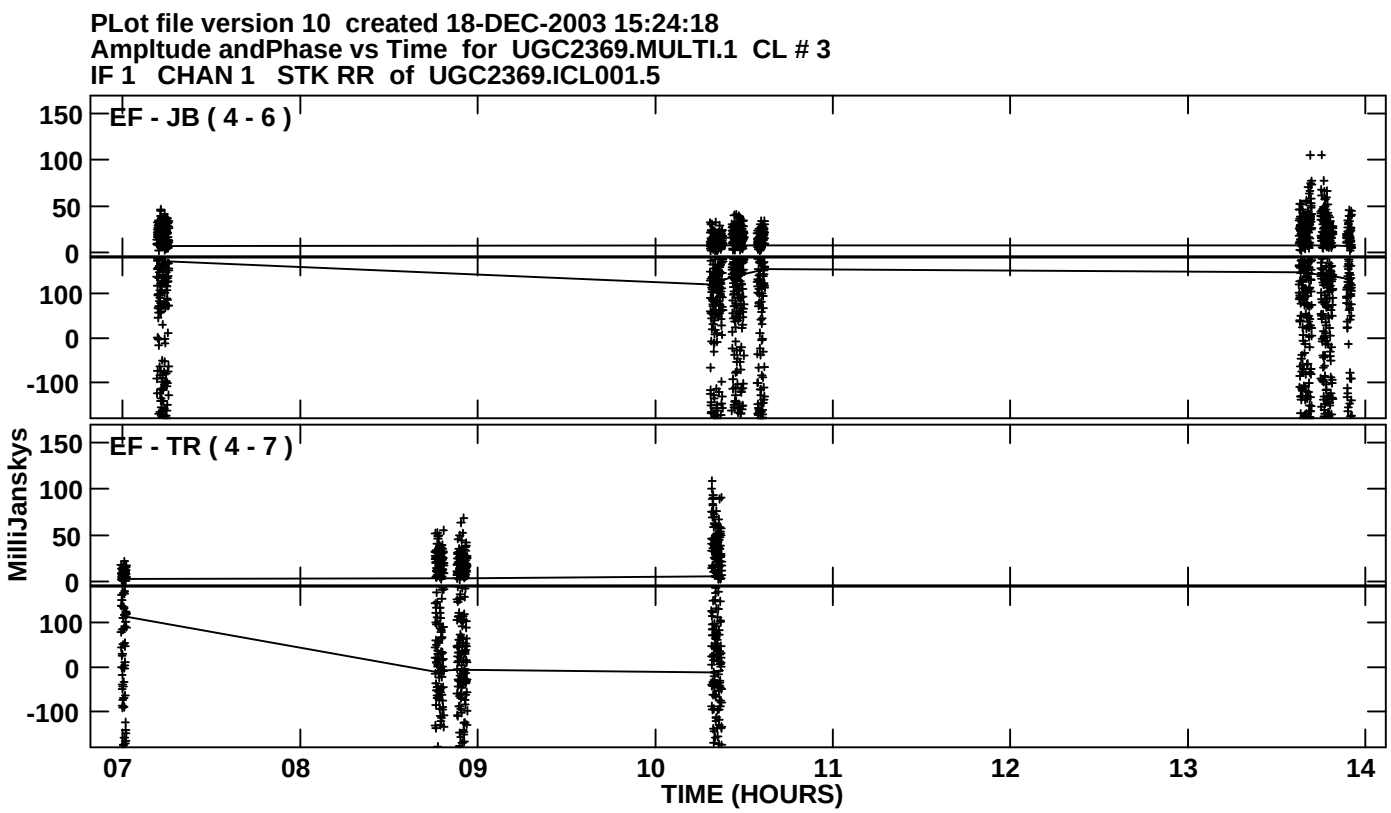
PLot file version 10 created 18-DEC-2003 15:24:18
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK RR of UGC2369.ICL001.5
EF - JB (4 - 6)
EF - TR (4 - 7)
MilliJanskys
150
100
50
0
100
0
-100
07
08
09
10
11
12
13
14
TIME (HOURS)

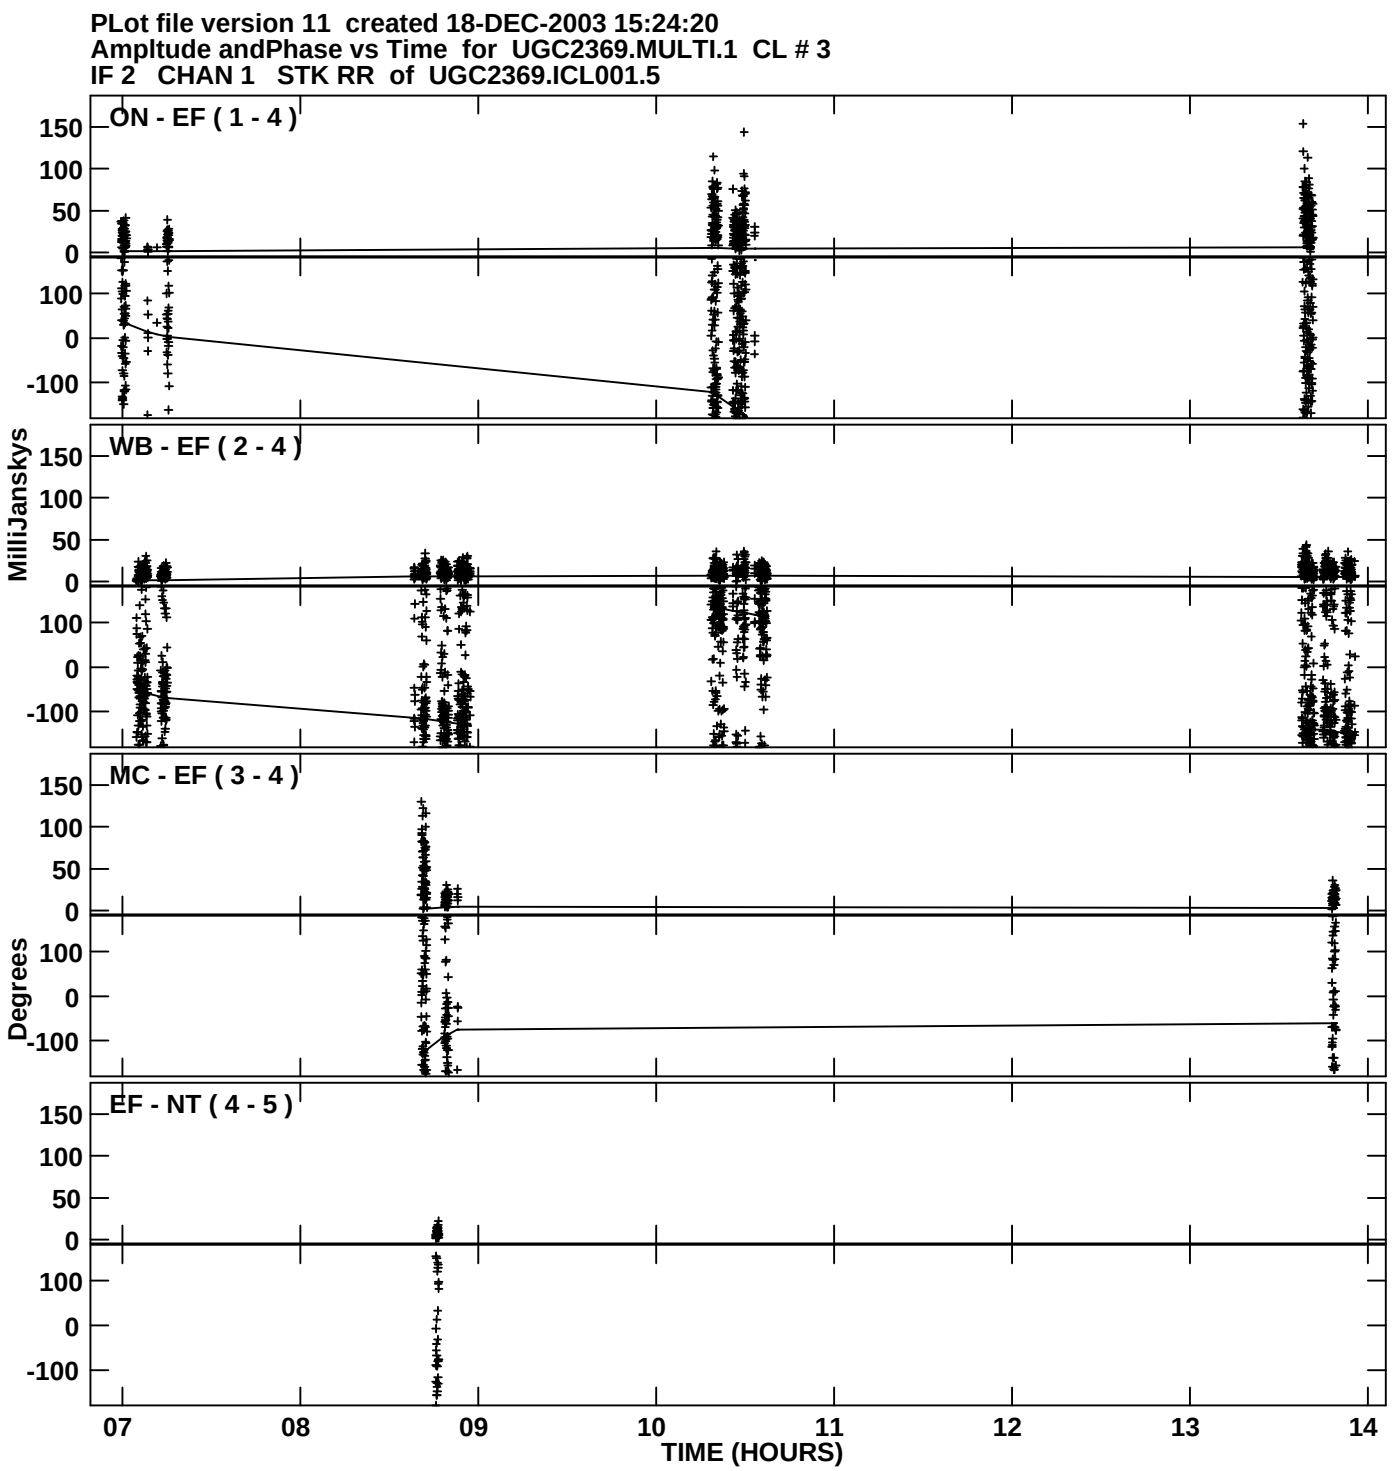
PLot file version 11 created 18-DEC-2003 15:24:20
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 2 CHAN 1 STK RR of UGC2369.ICL001.5
ON - EF (1 - 4)
WB - EF (2 - 4)
MC - EF (3 - 4)
EF - NT (4 - 5)
MilliJanskys
Degrees
150
100
50
0
100
0
-100
07
08
09
10
11
12
13
14
TIME (HOURS)

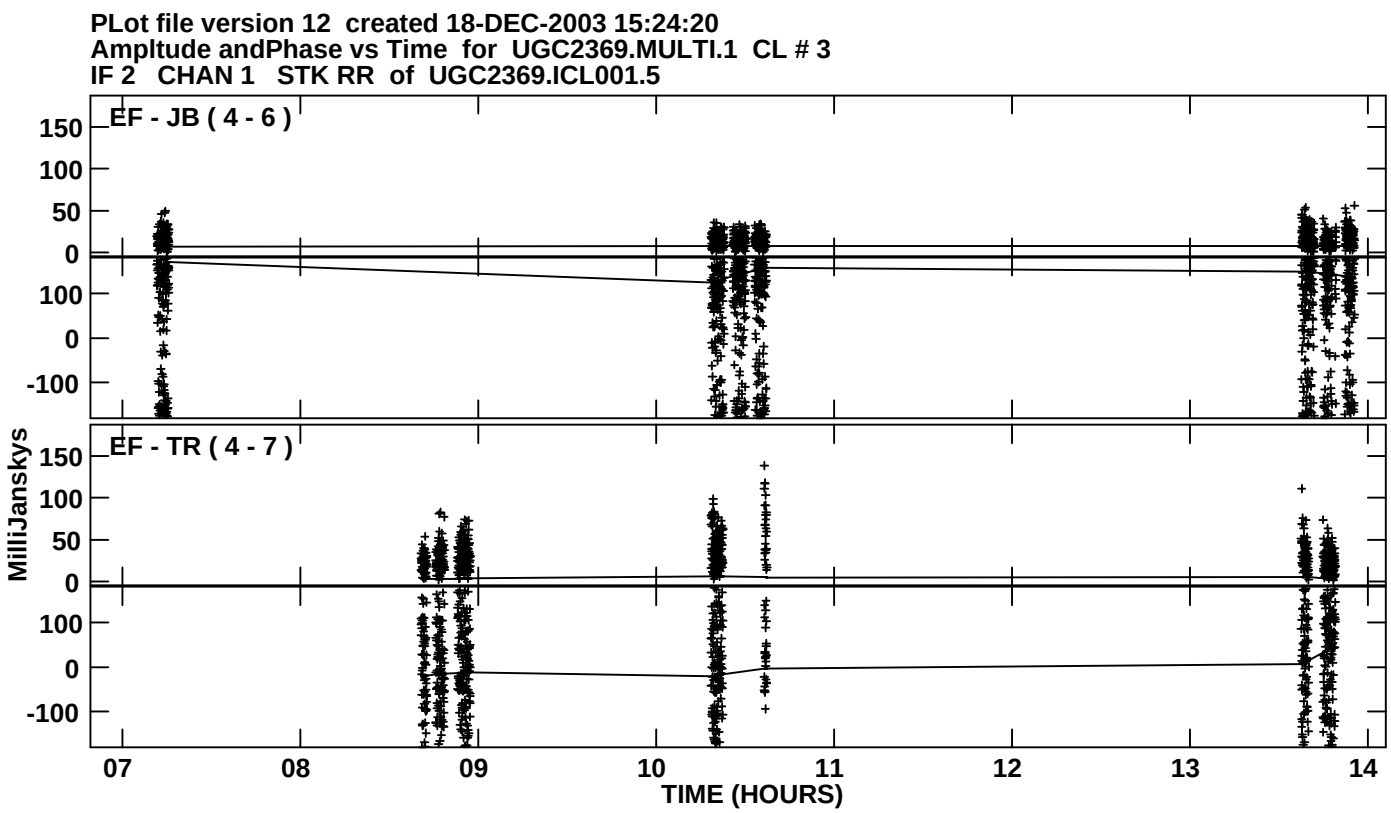
PLot file version 12 created 18-DEC-2003 15:24:20
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 2 CHAN 1 STK RR of UGC2369.ICL001.5
EF - JB (4 - 6)
EF - TR (4 - 7)
MilliJanskys
150
100
50
0
100
0
-100
07
08
09
10
11
12
13
14
TIME (HOURS)

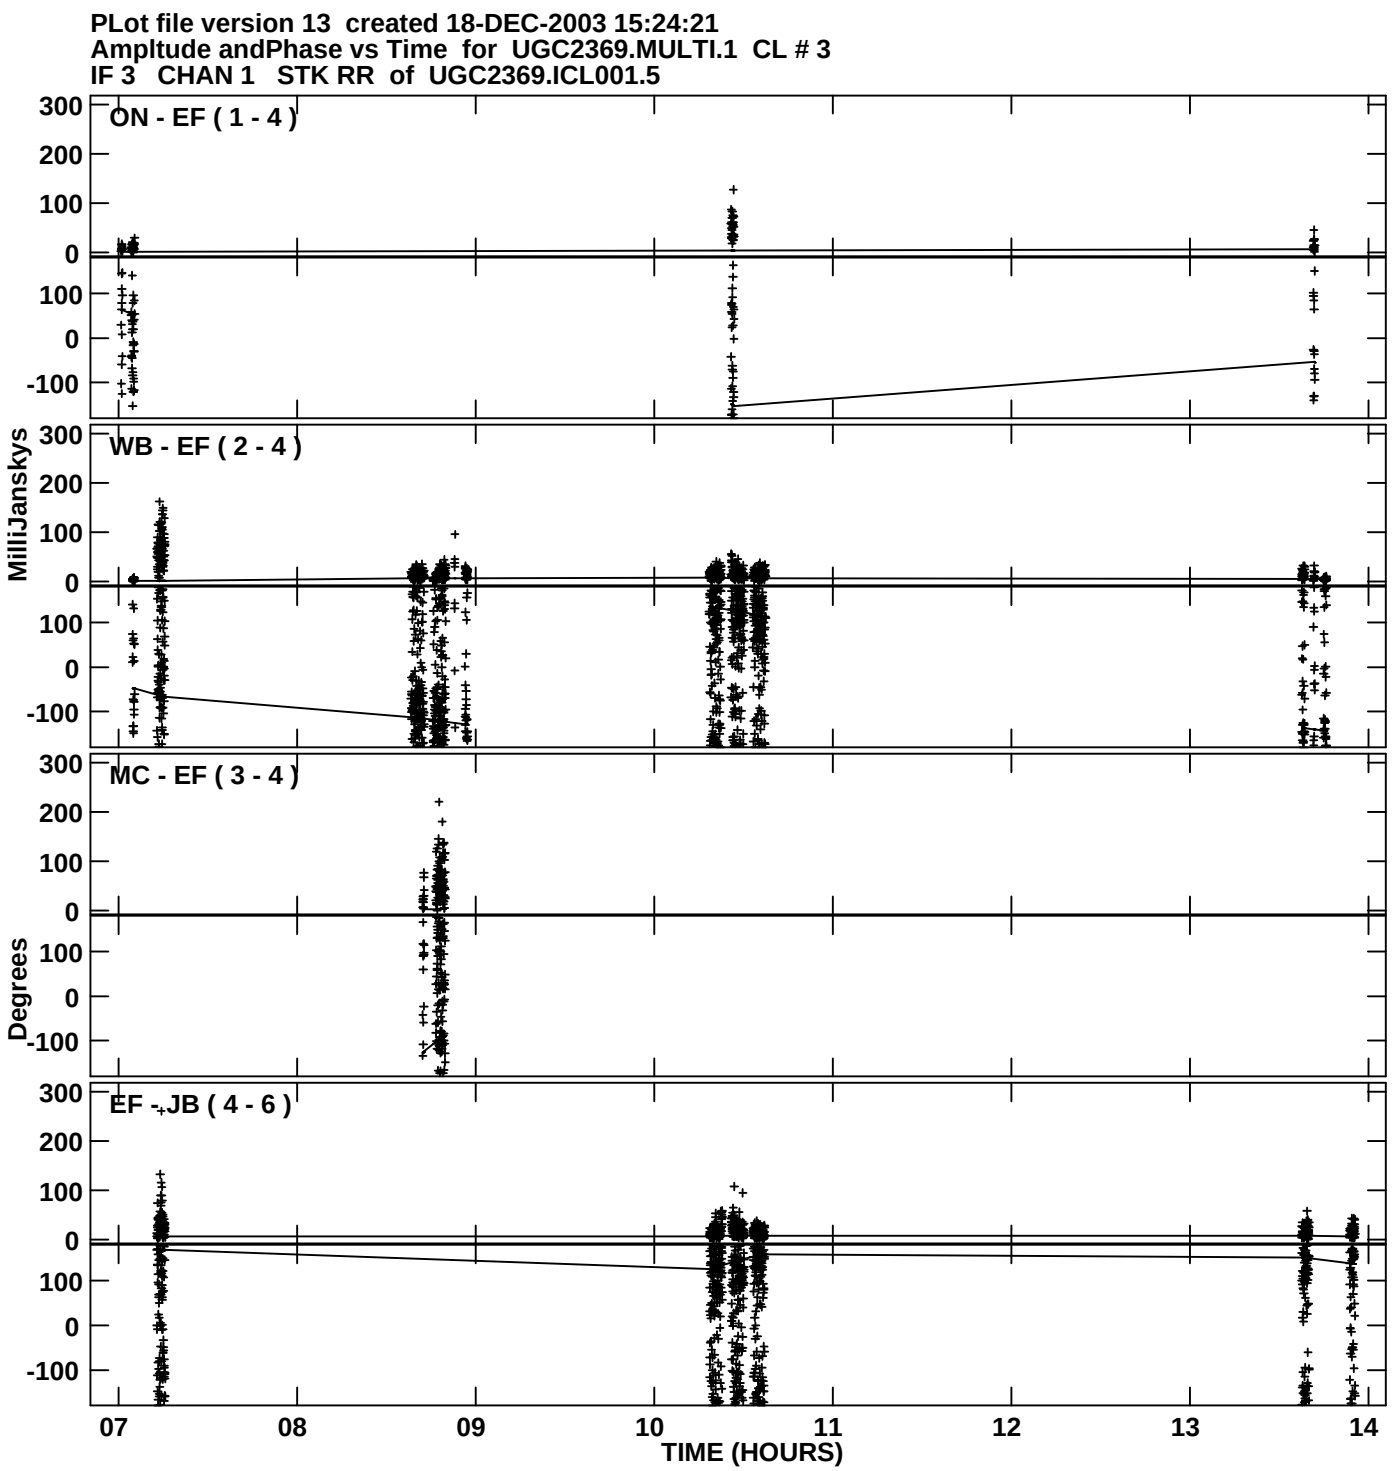
PLot file version 13 created 18-DEC-2003 15:24:21
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 3 CHAN 1 STK RR of UGC2369.ICL001.5
ON - EF (1 - 4)
WB - EF (2 - 4)
MC - EF (3 - 4)
EF - JB (4 - 6)
MilliJanskys
Degrees
300
200
100
0
-100
07
08
09
10
11
12
13
14
TIME (HOURS)

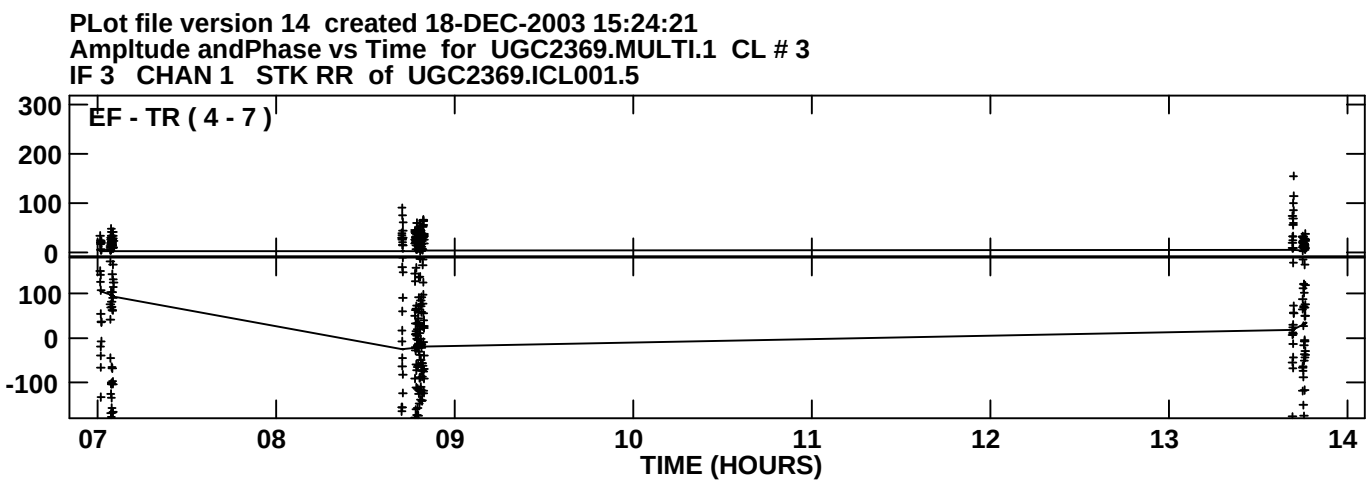
PLot file version 14 created 18-DEC-2003 15:24:21
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 3 CHAN 1 STK RR of UGC2369.ICL001.5
EF - TR (4 - 7)
300
200
100
0
100
0
-100
07
08
09
10
11
12
13
14
TIME (HOURS)

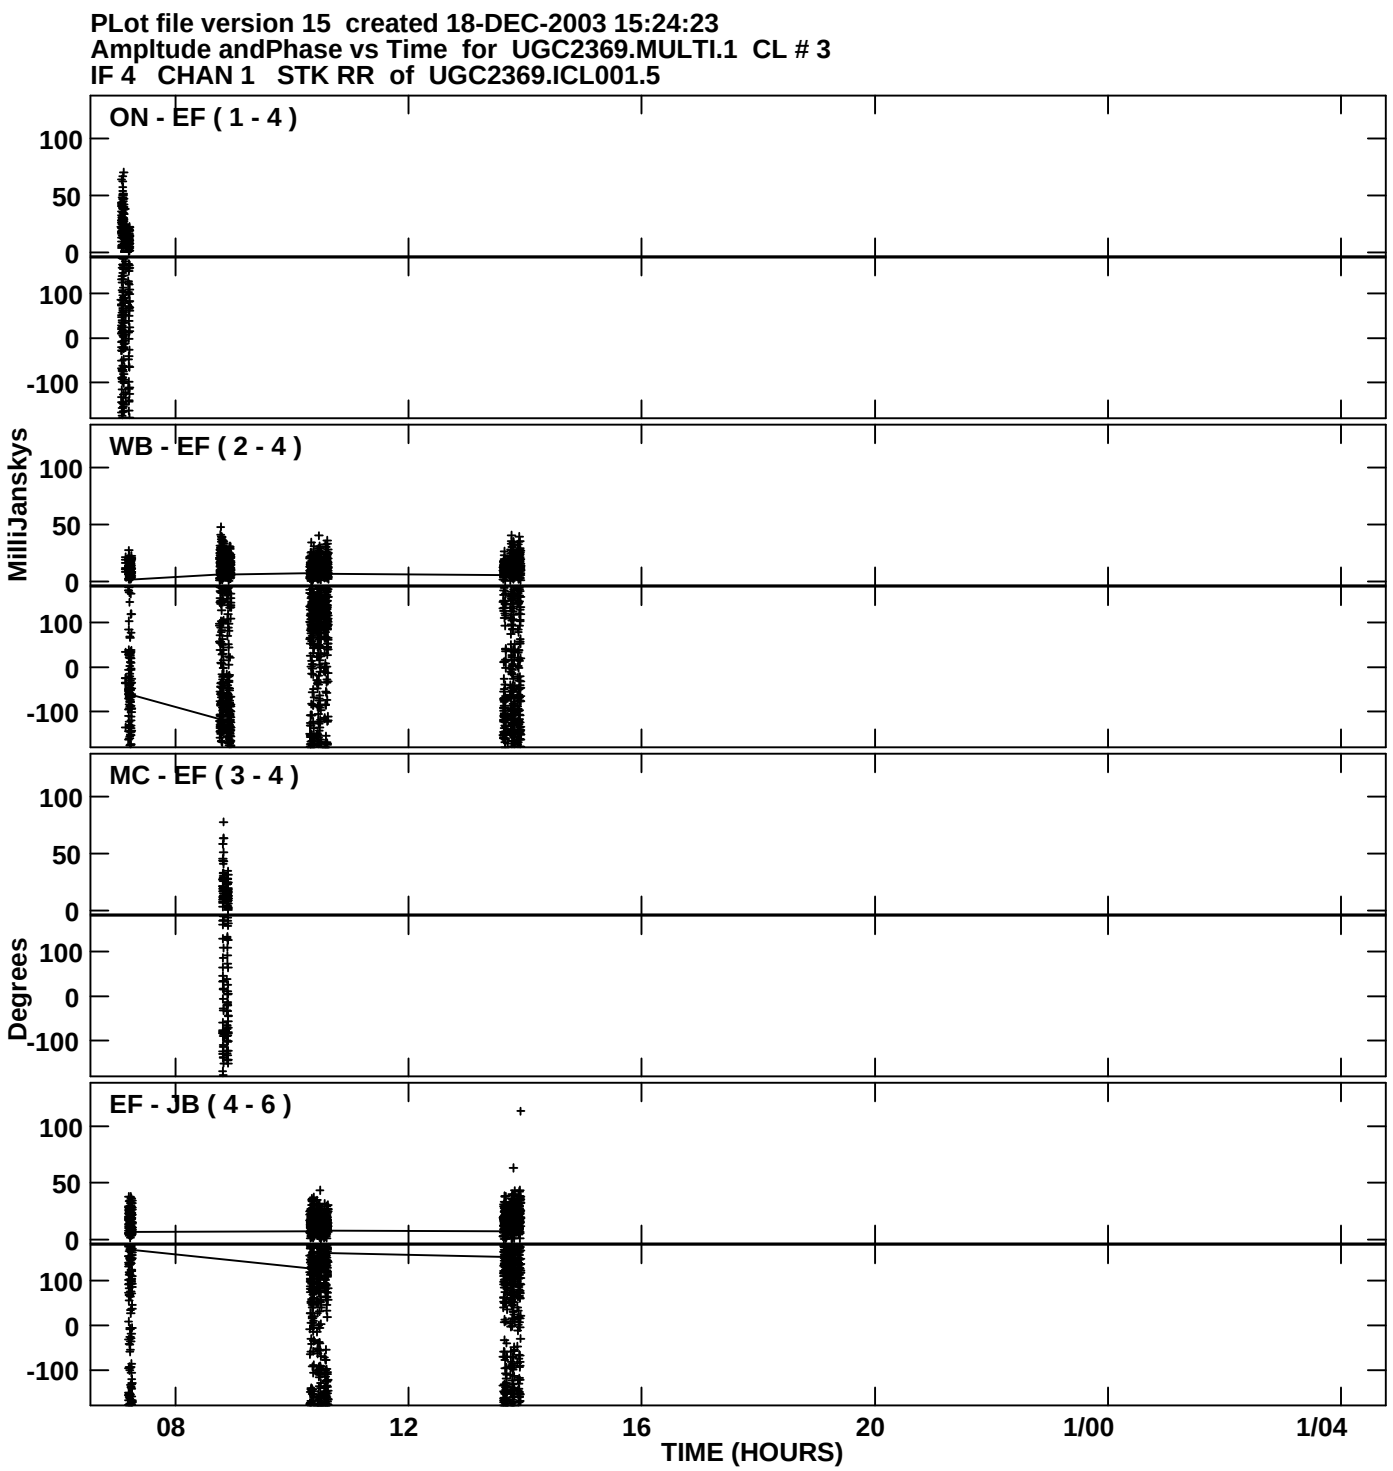
PLot file version 15 created 18-DEC-2003 15:24:23
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 4 CHAN 1 STK RR of UGC2369.ICL001.5
ON - EF (1 - 4)
WB - EF (2 - 4)
MC - EF (3 - 4)
EF - JB (4 - 6)
MilliJanskys
Degrees
100
50
0
-100
08
12
16
20
1/00
1/04
TIME (HOURS)

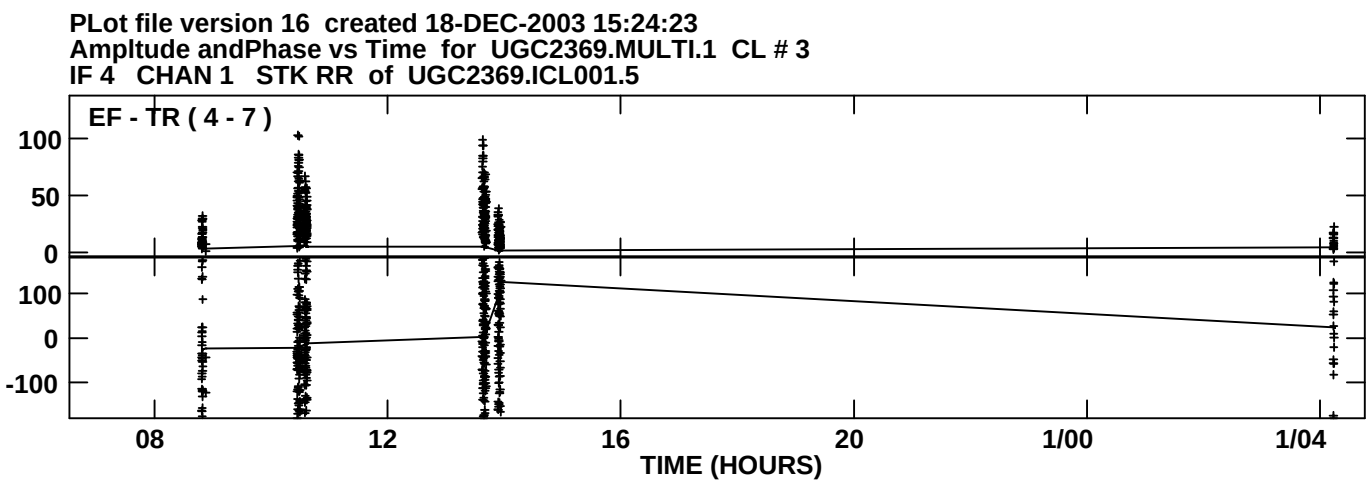
PLot file version 16 created 18-DEC-2003 15:24:23
Ampltude andPhase vs Time for UGC2369.MULTI.1 CL # 3
IF 4 CHAN 1 STK RR of UGC2369.ICL001.5
EF - TR (4 - 7)
100
50
0
100
0
-100
08
12
16
20
1/00
1/04
TIME (HOURS)