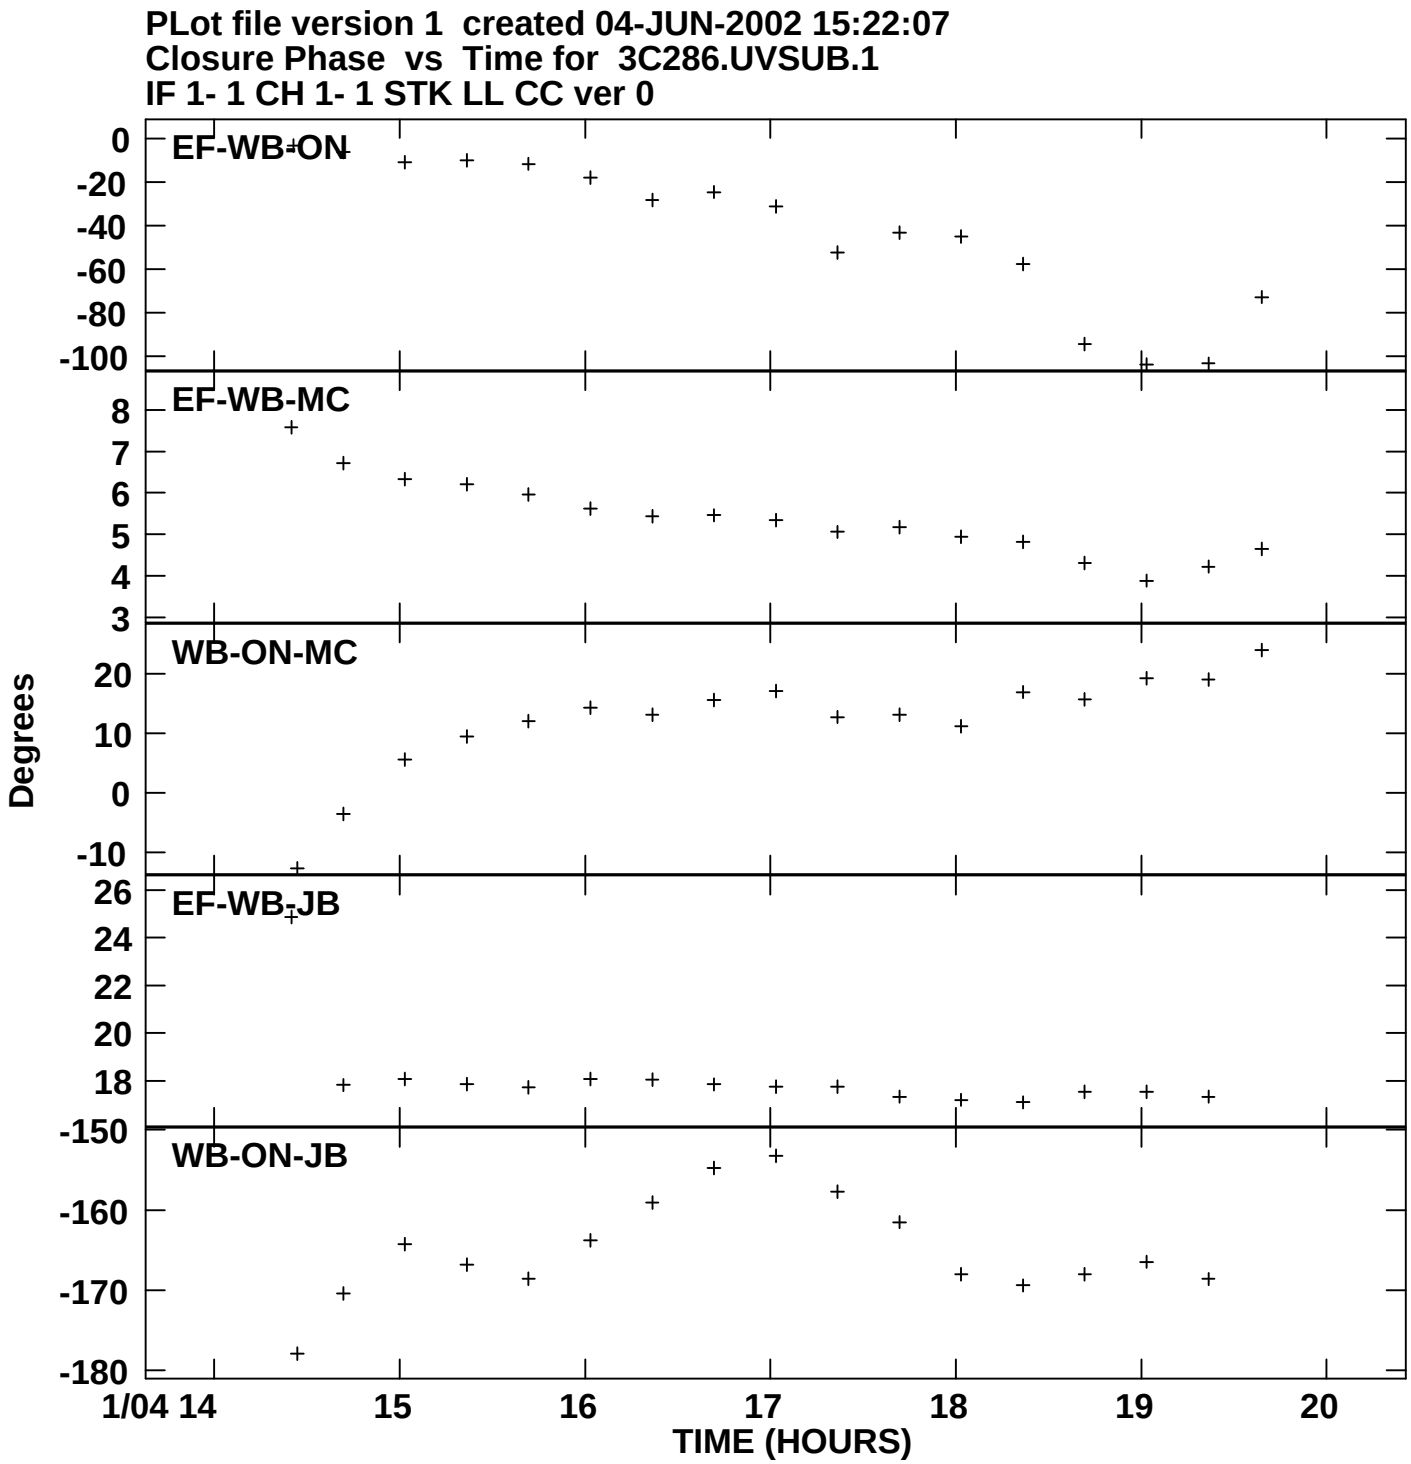
PLot file version 1 created 04-JUN-2002 15:22:07
Closure Phase vs Time for 3C286.UVSUB.1
IF 1- 1 CH 1- 1 STK LL CC ver 0
EF-WB-ON
EF-WB-MC
WB-ON-MC
EF-WB-JB
WB-ON-JB
Degrees
0
-20
-40
-60
-80
-100
8
7
6
5
4
3
20
10
0
-10
26
24
22
20
18
-150
-160
-170
-180
1/04 14
15
16
17
18
19
20
TIME (HOURS)

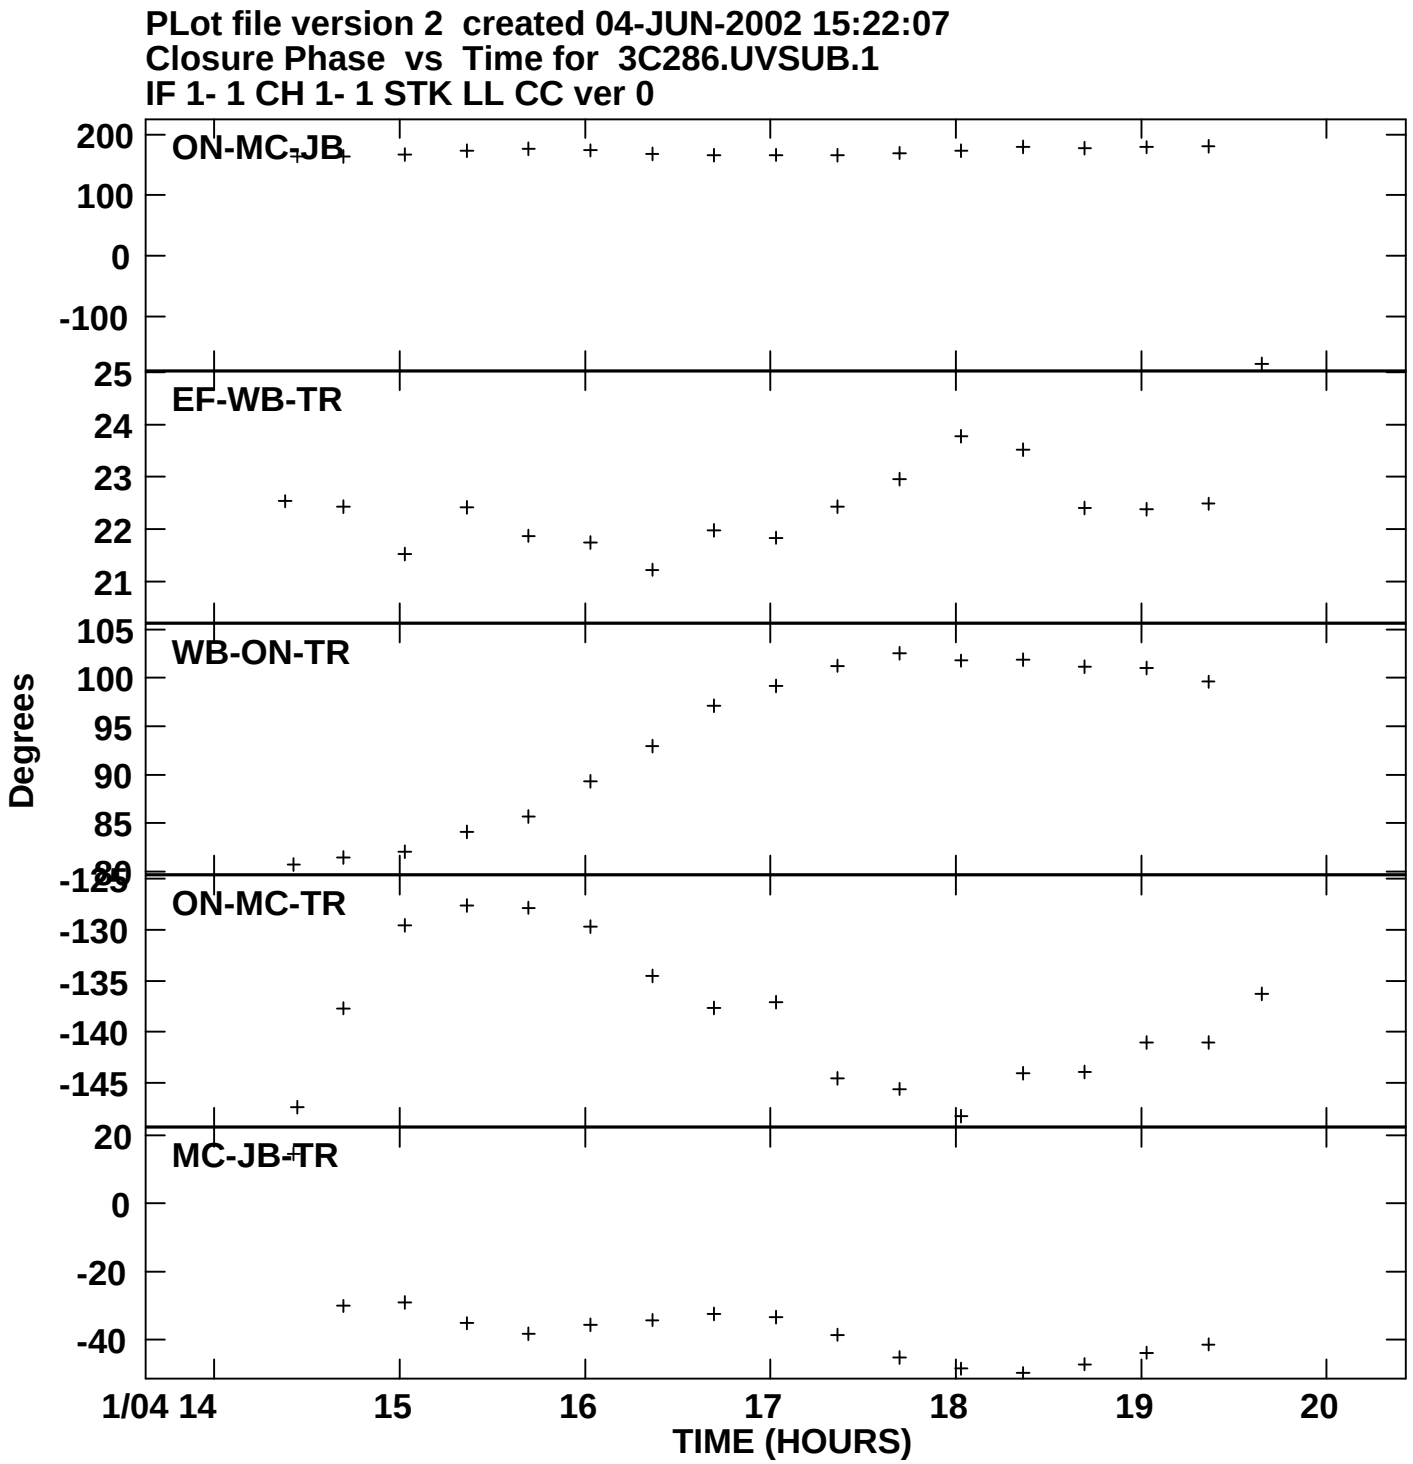
PLot file version 2 created 04-JUN-2002 15:22:07
Closure Phase vs Time for 3C286.UVSUB.1
IF 1- 1 CH 1- 1 STK LL CC ver 0
ON-MC-JB
EF-WB-TR
WB-ON-TR
ON-MC-TR
MC-JB-TR
Degrees
200
100
0
-100
25
24
23
22
21
105
100
95
90
85
-125
-130
-135
-140
-145
20
0
-20
-40
1/04 14
15
16
17
18
19
20
TIME (HOURS)

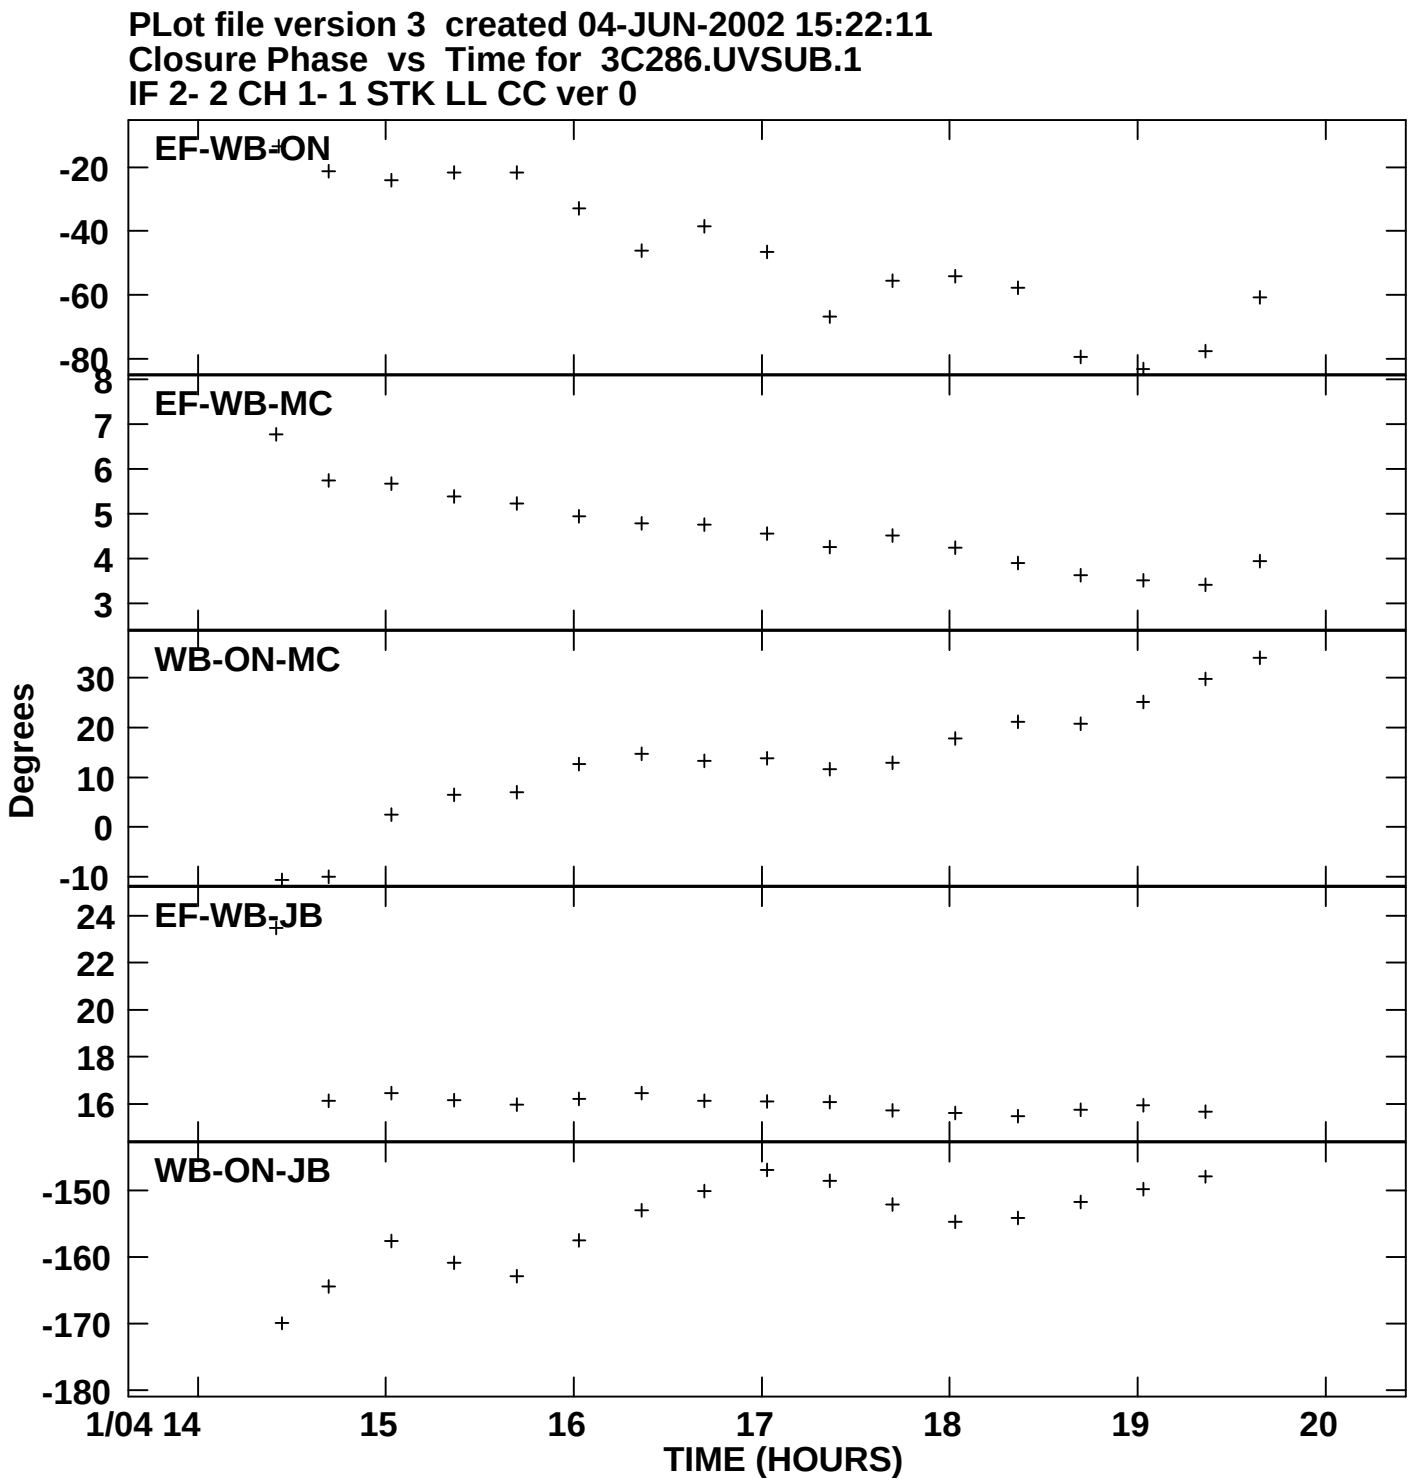
PLot file version 3 created 04-JUN-2002 15:22:11
Closure Phase vs Time for 3C286.UVSUB.1
IF 2- 2 CH 1- 1 STK LL CC ver 0
EF-WB-ON
EF-WB-MC
WB-ON-MC
EF-WB-JB
WB-ON-JB
Degrees
TIME (HOURS)
1/04 14
15
16
17
18
19
20

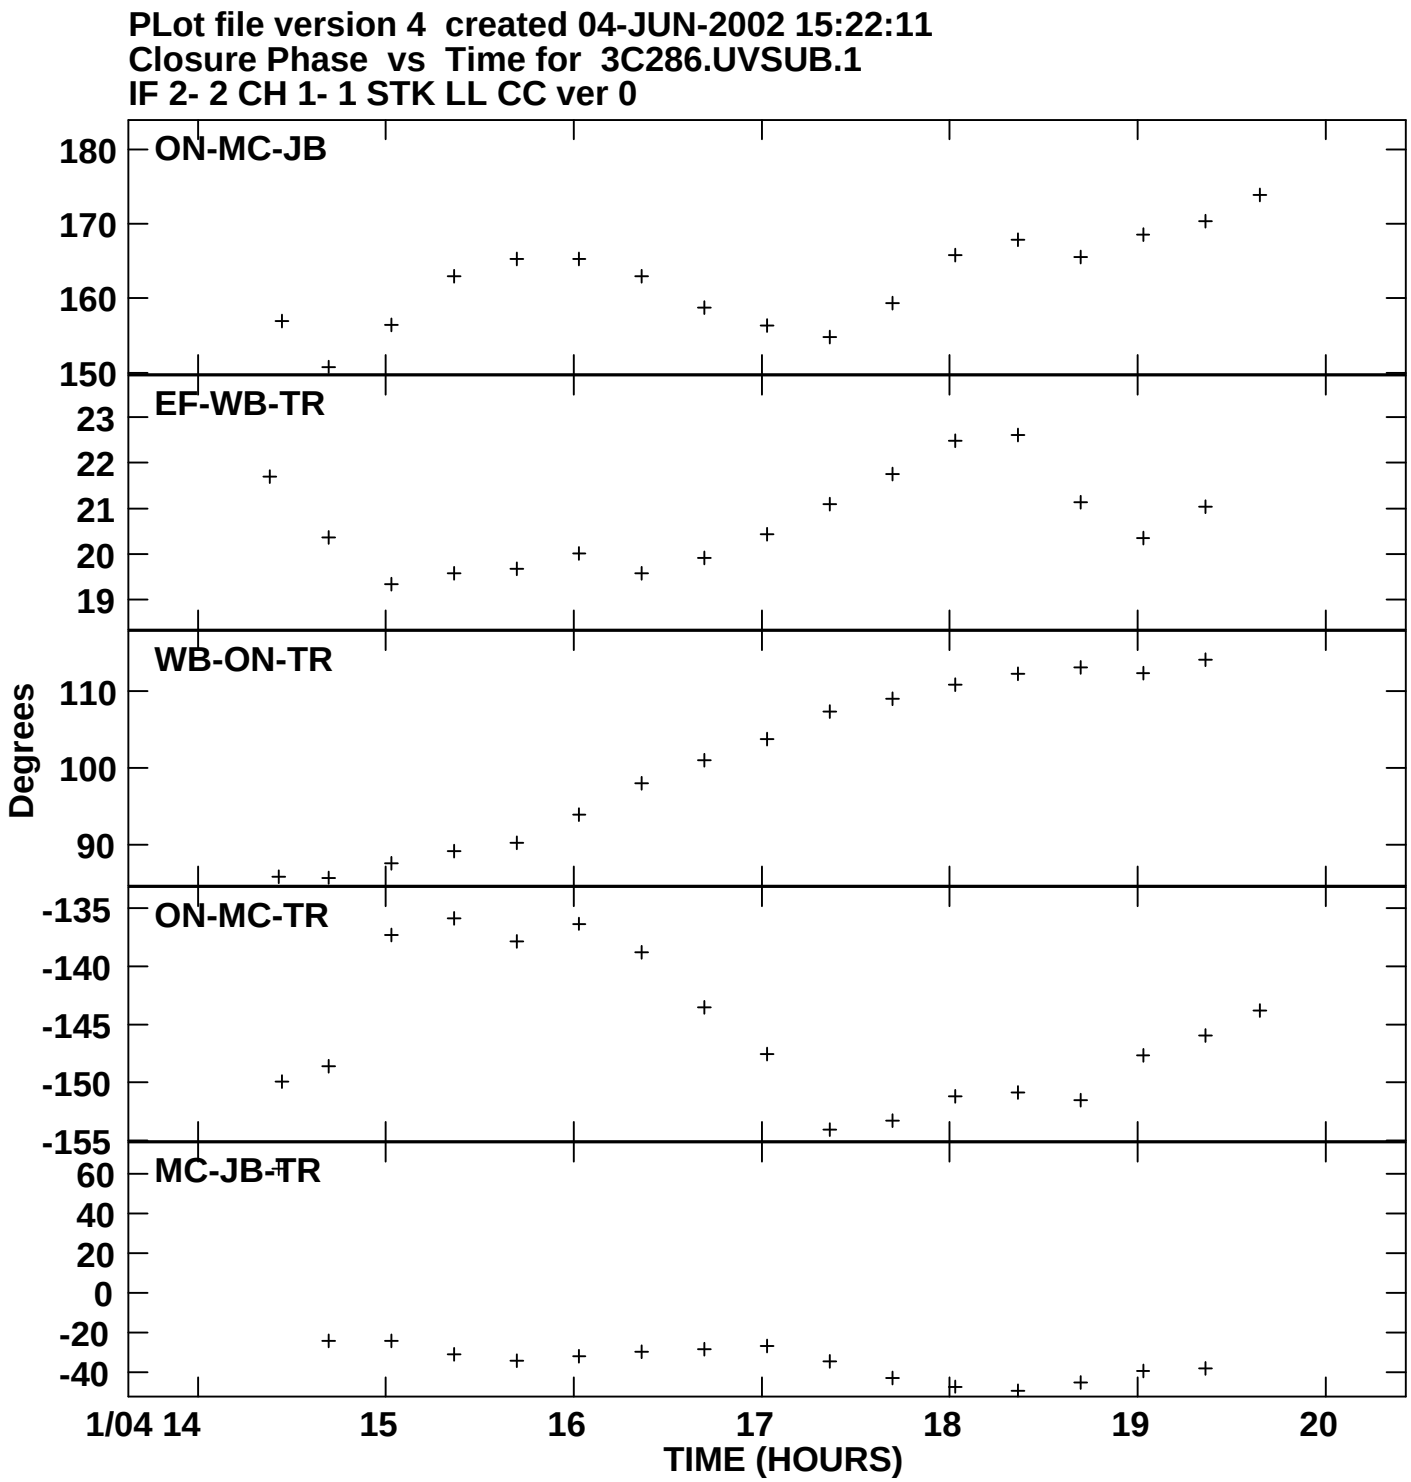
PLot file version 4 created 04-JUN-2002 15:22:11
Closure Phase vs Time for 3C286.UVSUB.1
IF 2- 2 CH 1- 1 STK LL CC ver 0
ON-MC-JB
EF-WB-TR
WB-ON-TR
ON-MC-TR
MC-JB-TR
Degrees
180
170
160
150
23
22
21
20
19
110
100
90
-135
-140
-145
-150
-155
60
40
20
0
-20
-40
1/04 14
15
16
17
18
19
20
TIME (HOURS)

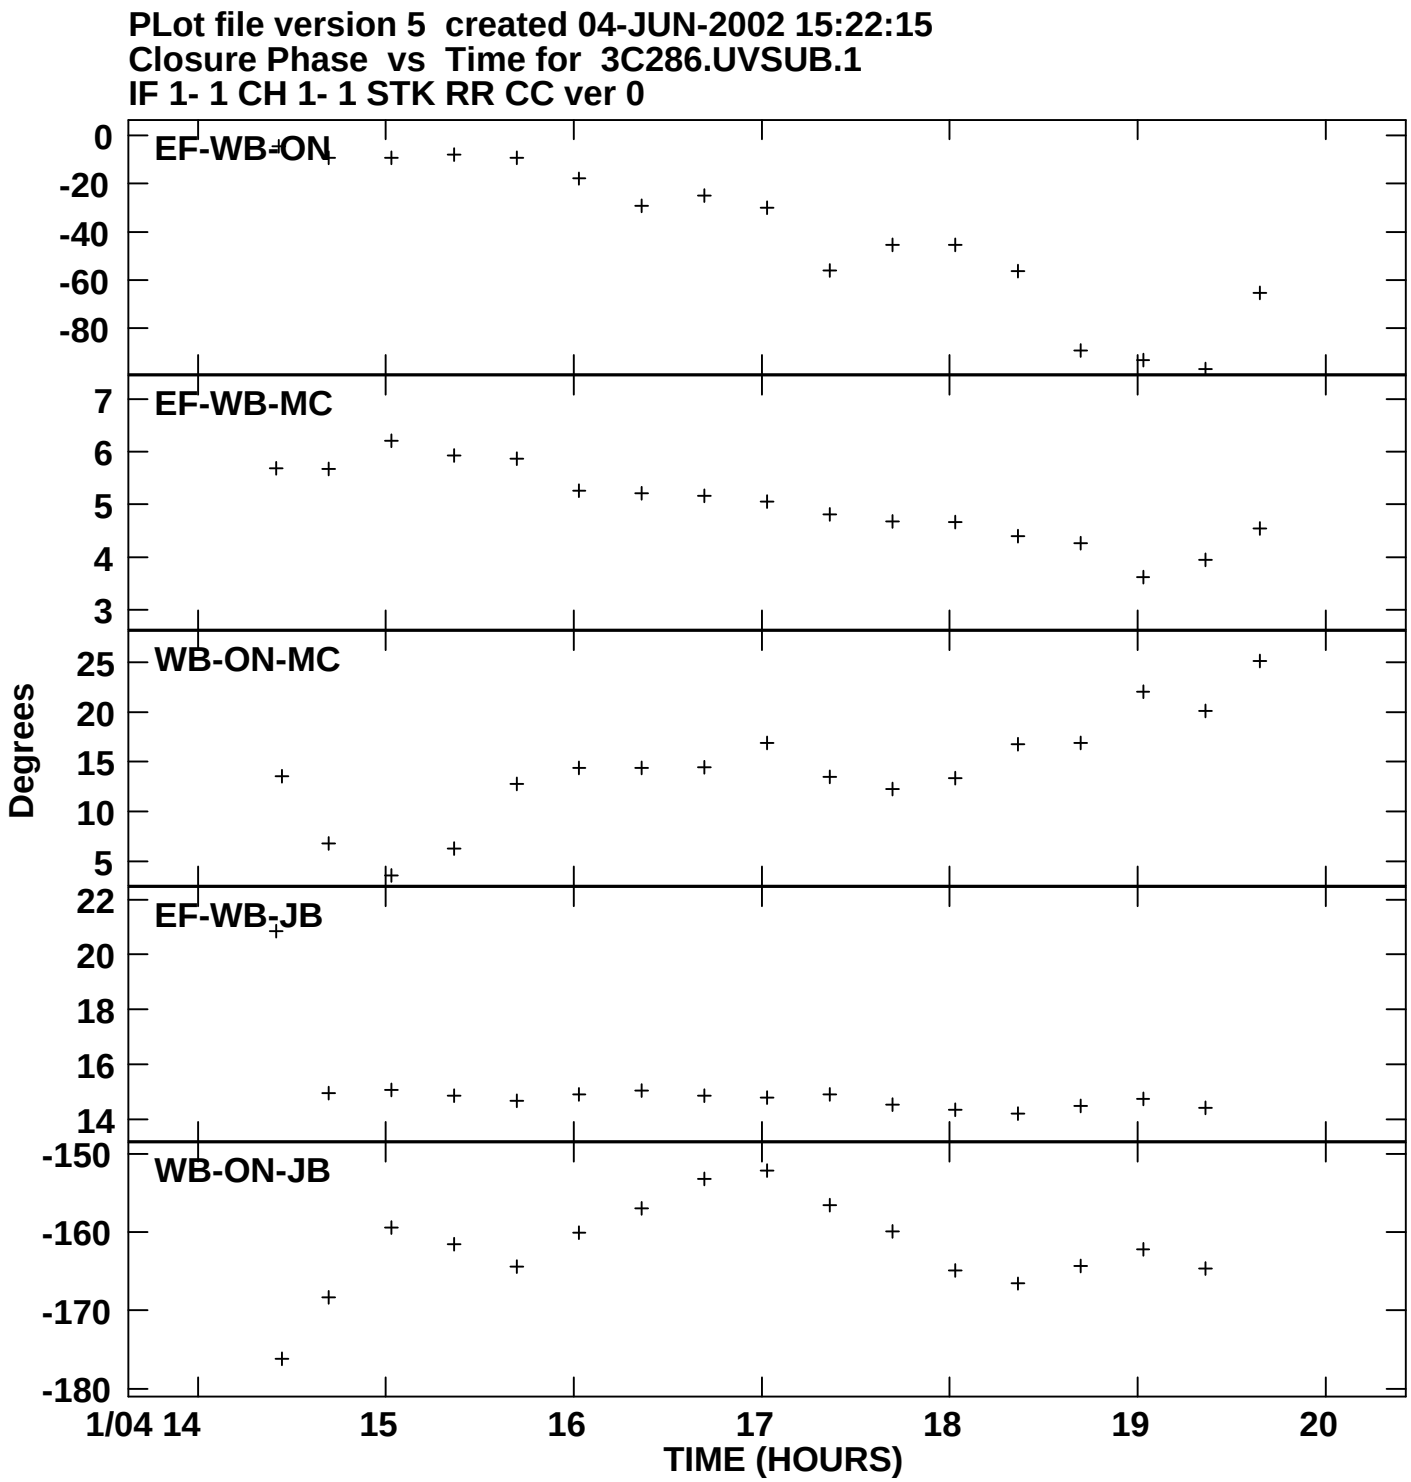
PLot file version 5 created 04-JUN-2002 15:22:15
Closure Phase vs Time for 3C286.UVSUB.1
IF 1- 1 CH 1- 1 STK RR CC ver 0
EF-WB-ON
EF-WB-MC
WB-ON-MC
EF-WB-JB
WB-ON-JB
Degrees
TIME (HOURS)
1/04 14
15
16
17
18
19
20

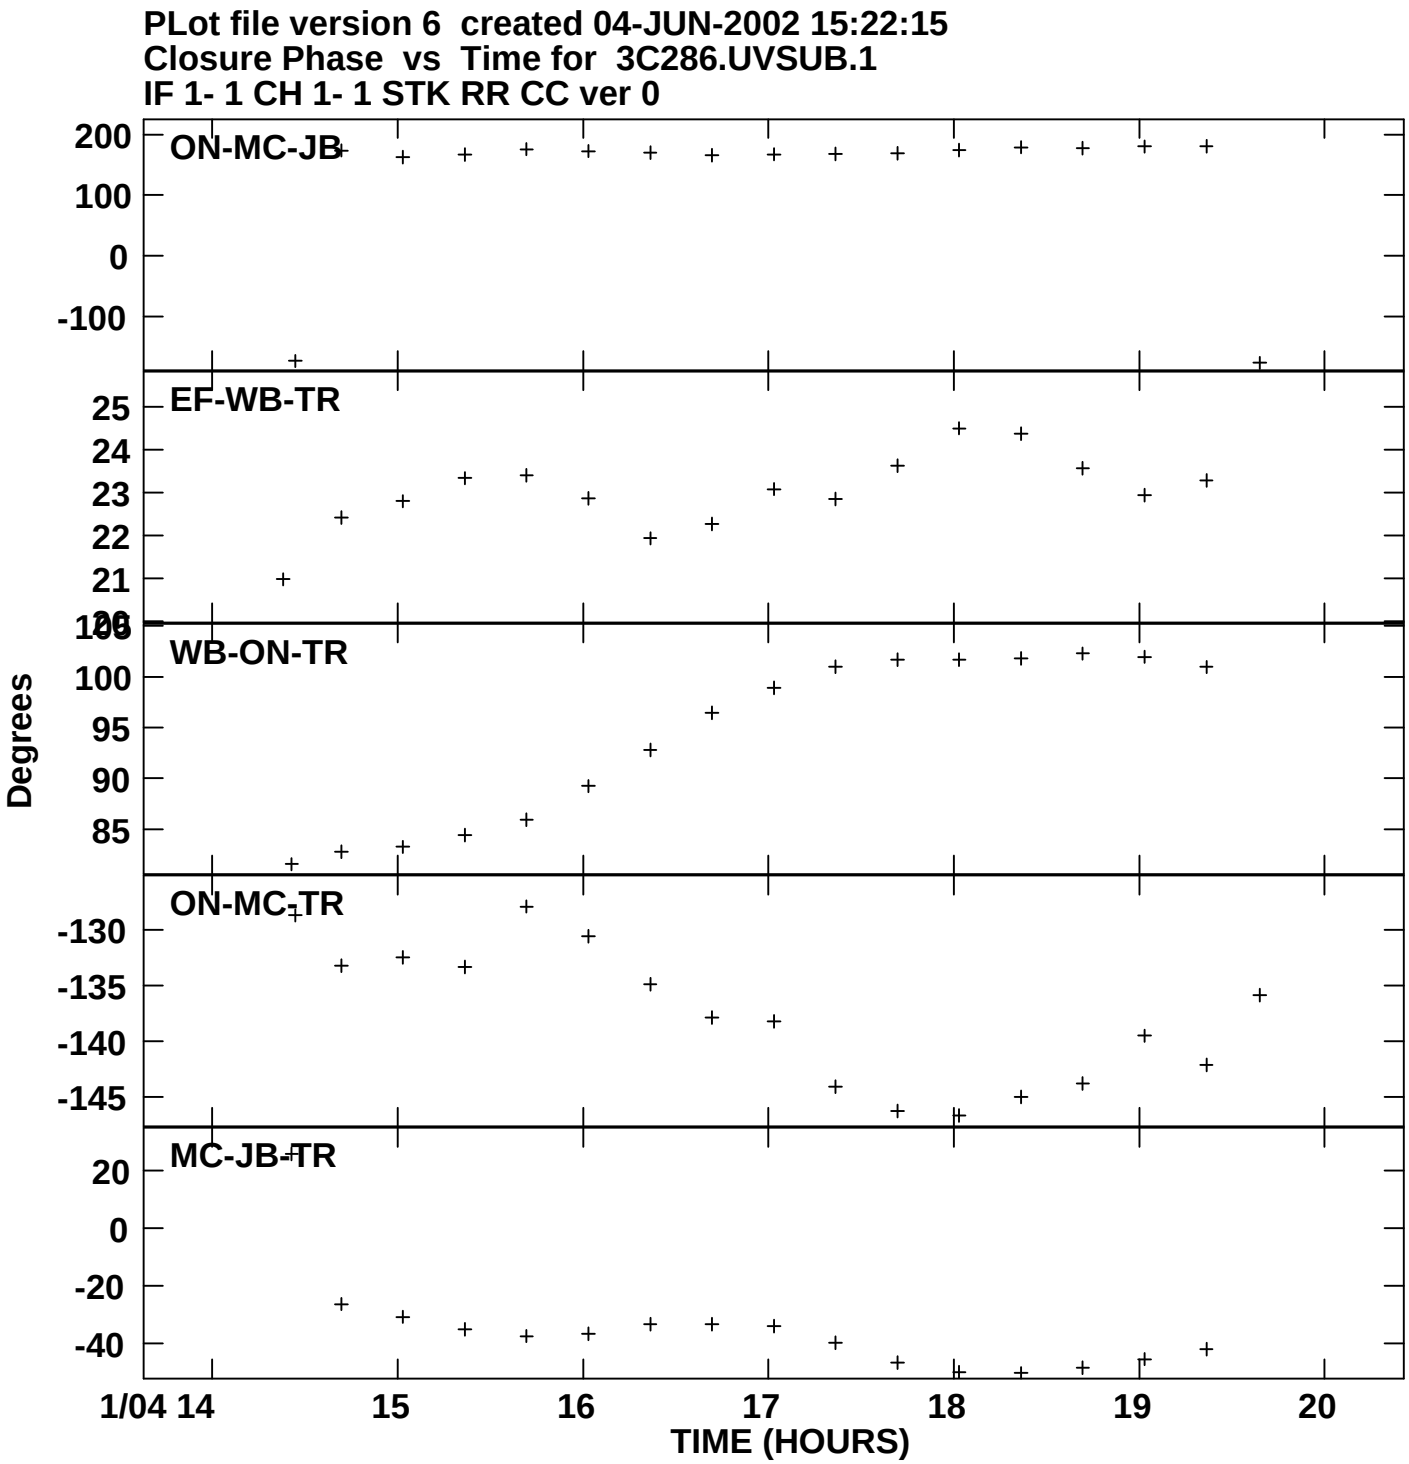
PLot file version 6 created 04-JUN-2002 15:22:15
Closure Phase vs Time for 3C286.UVSUB.1
IF 1- 1 CH 1- 1 STK RR CC ver 0
ON-MC-JB
EF-WB-TR
WB-ON-TR
ON-MC-TR
MC-JB-TR
Degrees
TIME (HOURS)
1/04 14
15
16
17
18
19
20

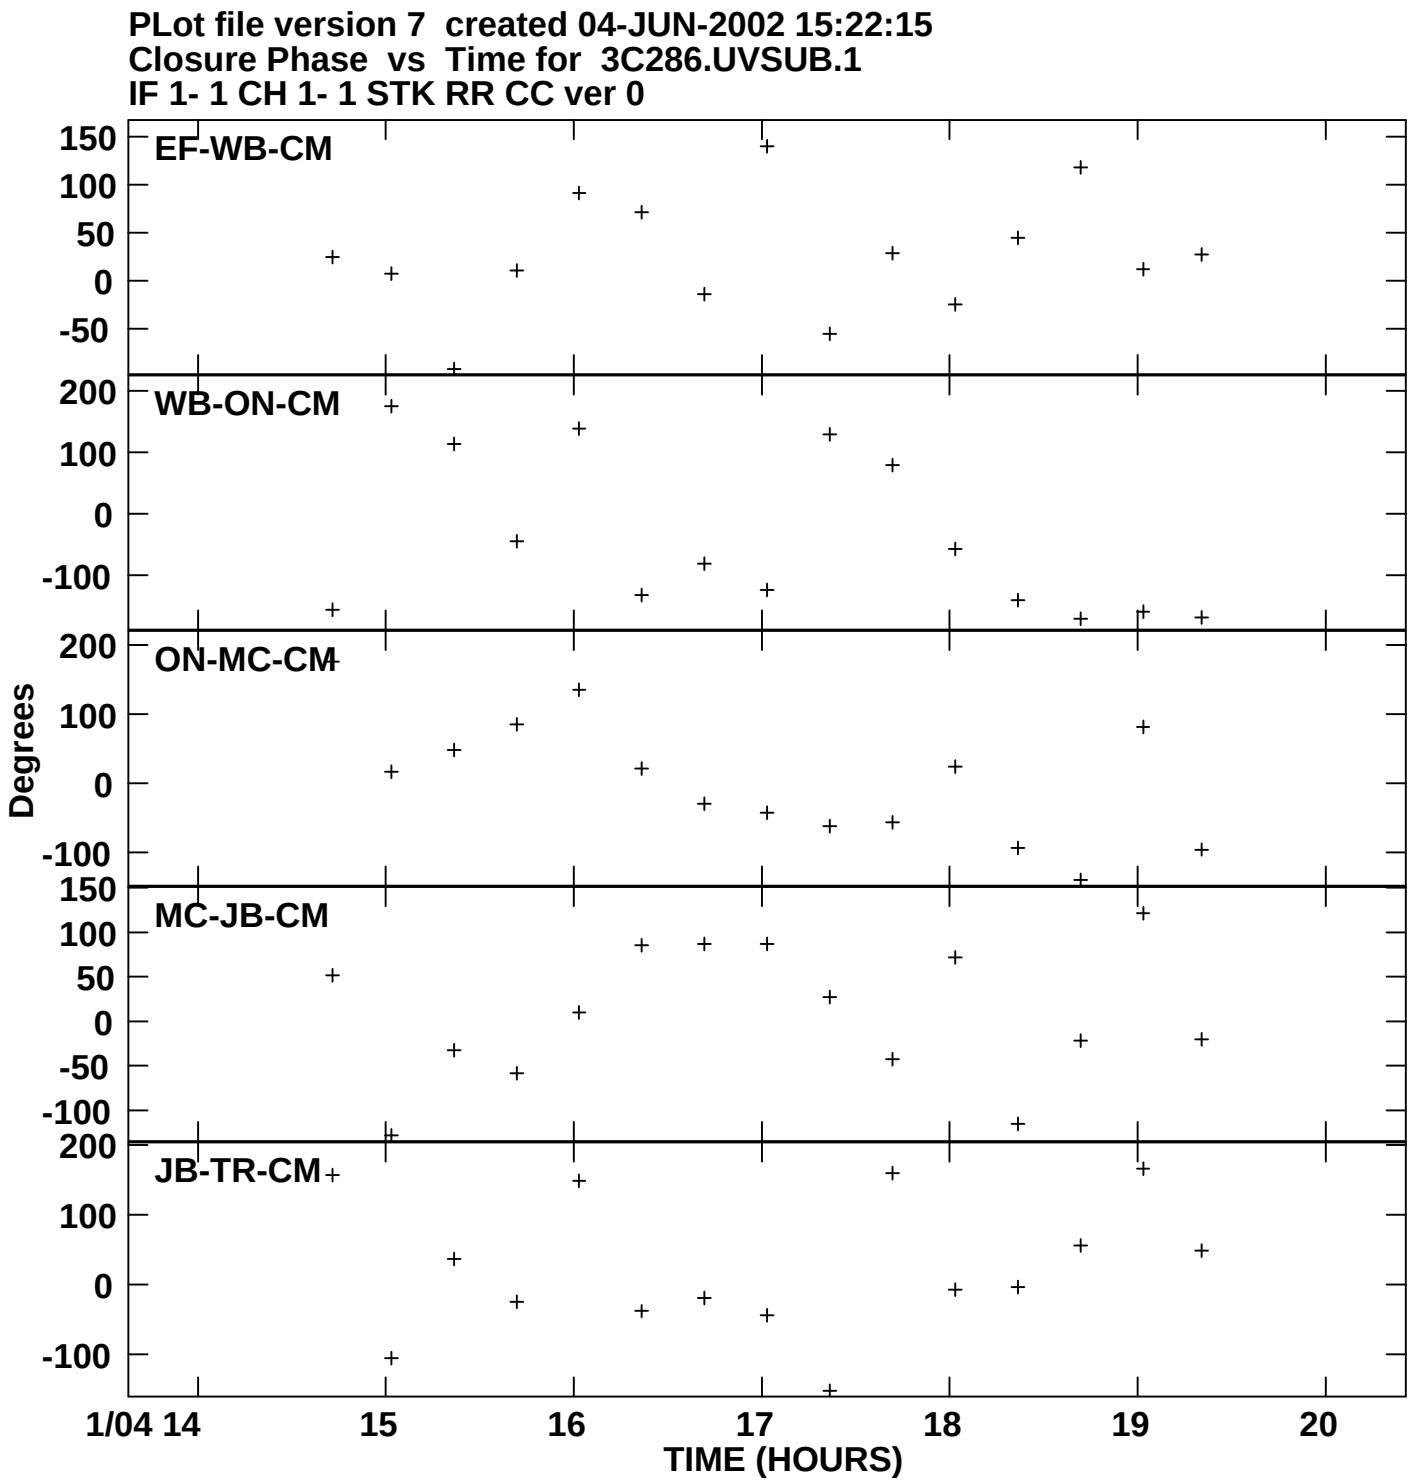
PLot file version 7 created 04-JUN-2002 15:22:15
Closure Phase vs Time for 3C286.UVSUB.1
IF 1- 1 CH 1- 1 STK RR CC ver 0
EF-WB-CM
WB-ON-CM
ON-MC-CM
MC-JB-CM
JB-TR-CM
Degrees
150
100
50
0
-50
200
100
0
-100
200
100
0
-100
150
100
50
0
-50
-100
200
100
0
-100
1/04 14
15
16
17
18
19
20
TIME (HOURS)

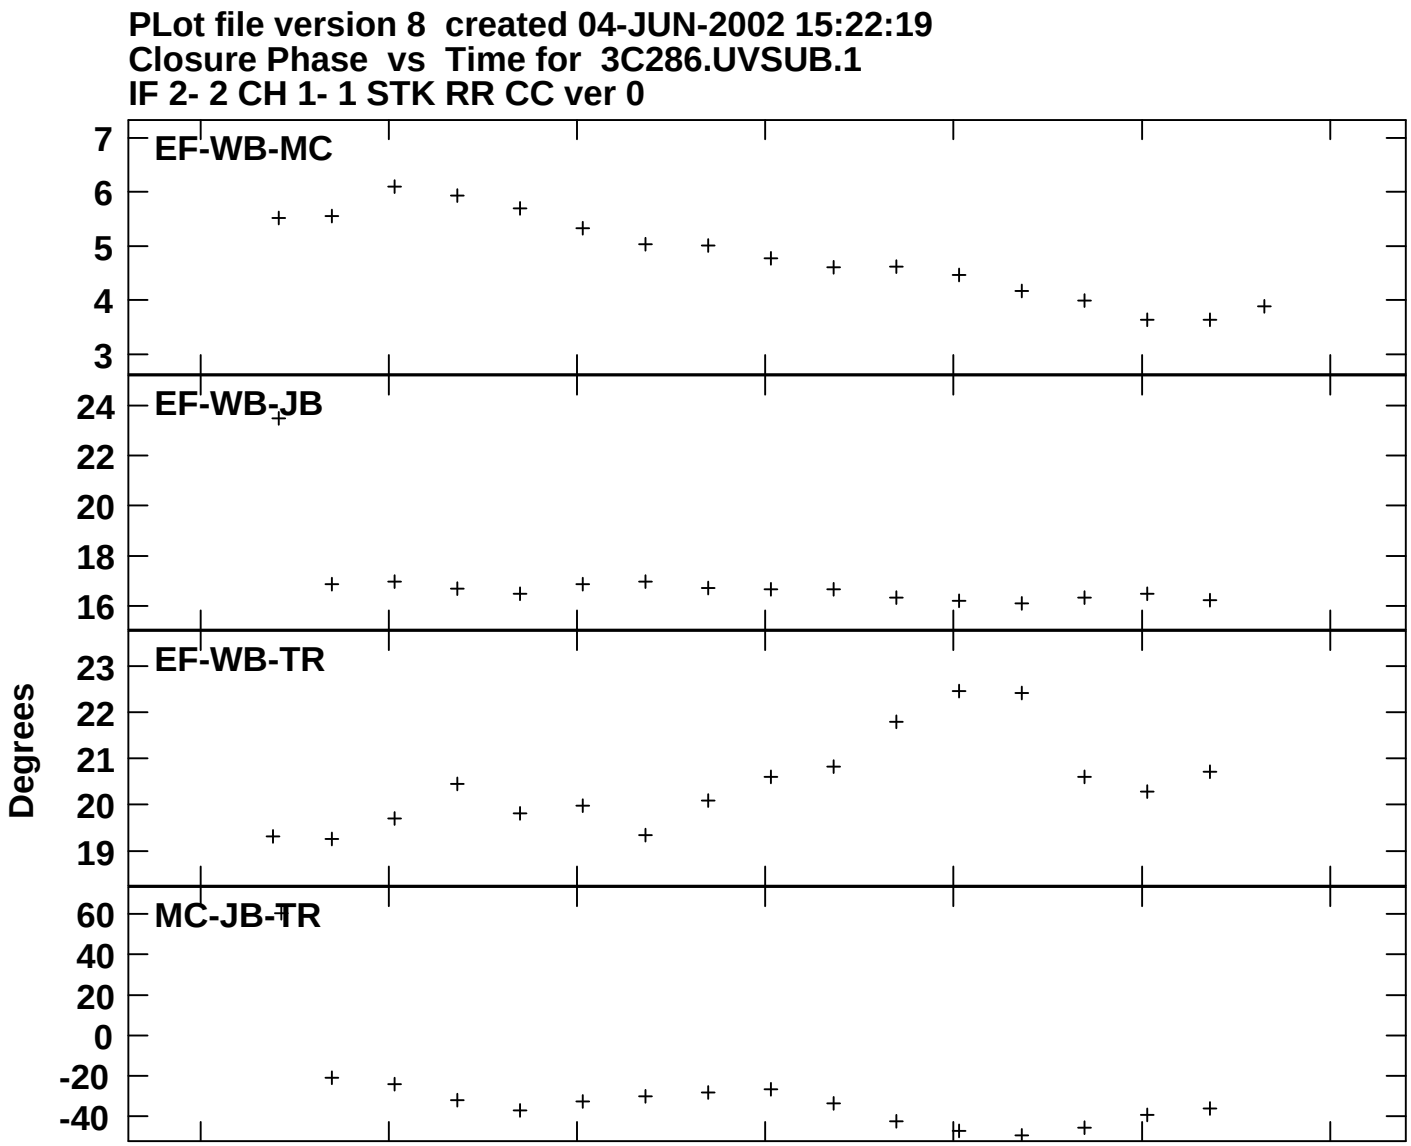
PLot file version 8 created 04-JUN-2002 15:22:19
Closure Phase vs Time for 3C286.UVSUB.1
IF 2- 2 CH 1- 1 STK RR CC ver 0
EF-WB-MC
EF-WB-JB
EF-WB-TR
MC-JB-TR
Degrees
7
6
5
4
3
24
22
20
18
16
23
22
21
20
19
60
40
20
0
-20
-40