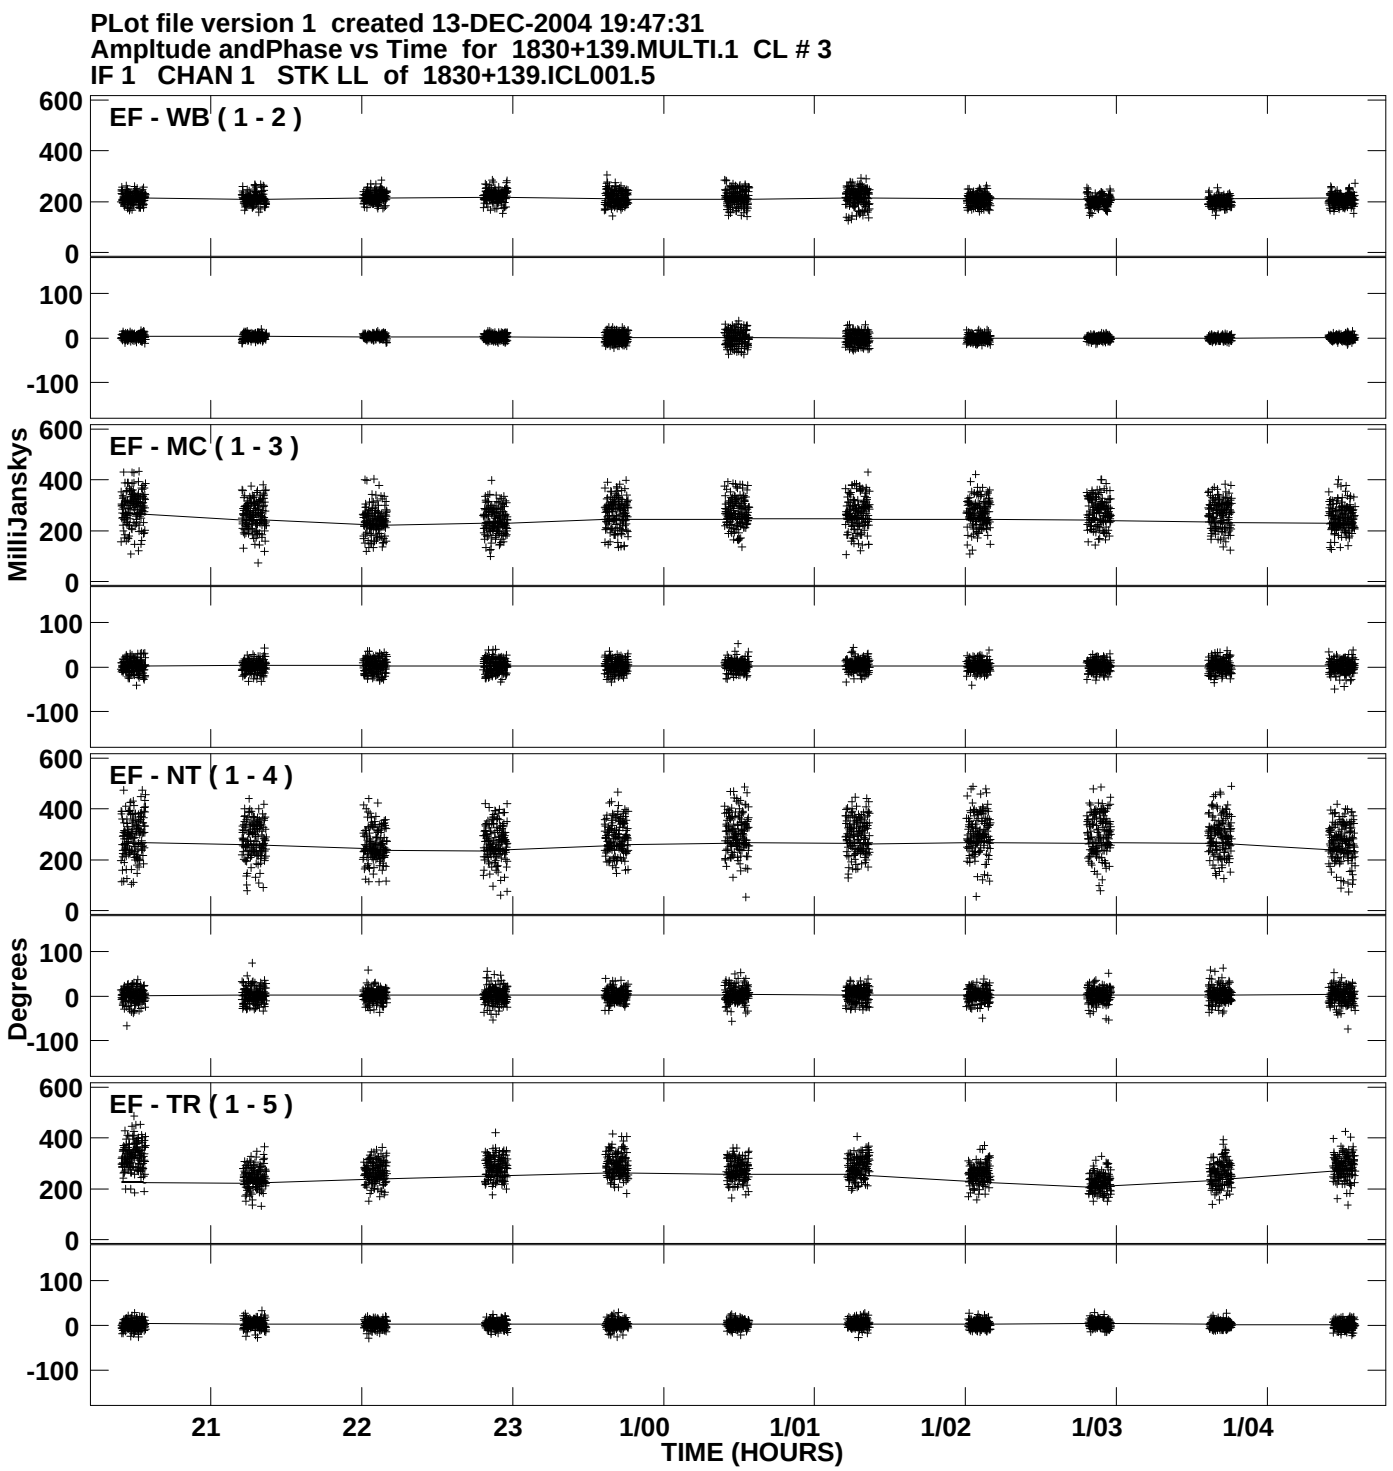
PLot file version 1 created 13-DEC-2004 19:47:31
Ampltude andPhase vs Time for 1830+139.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK LL of 1830+139.ICL001.5
EF - WB (1 - 2)
EF - MC (1 - 3)
EF - NT (1 - 4)
EF - TR (1 - 5)
MilliJanskys
Degrees
600
400
200
0
100
0
-100
21
22
23
1/00
1/01
1/02
1/03
1/04
TIME (HOURS)

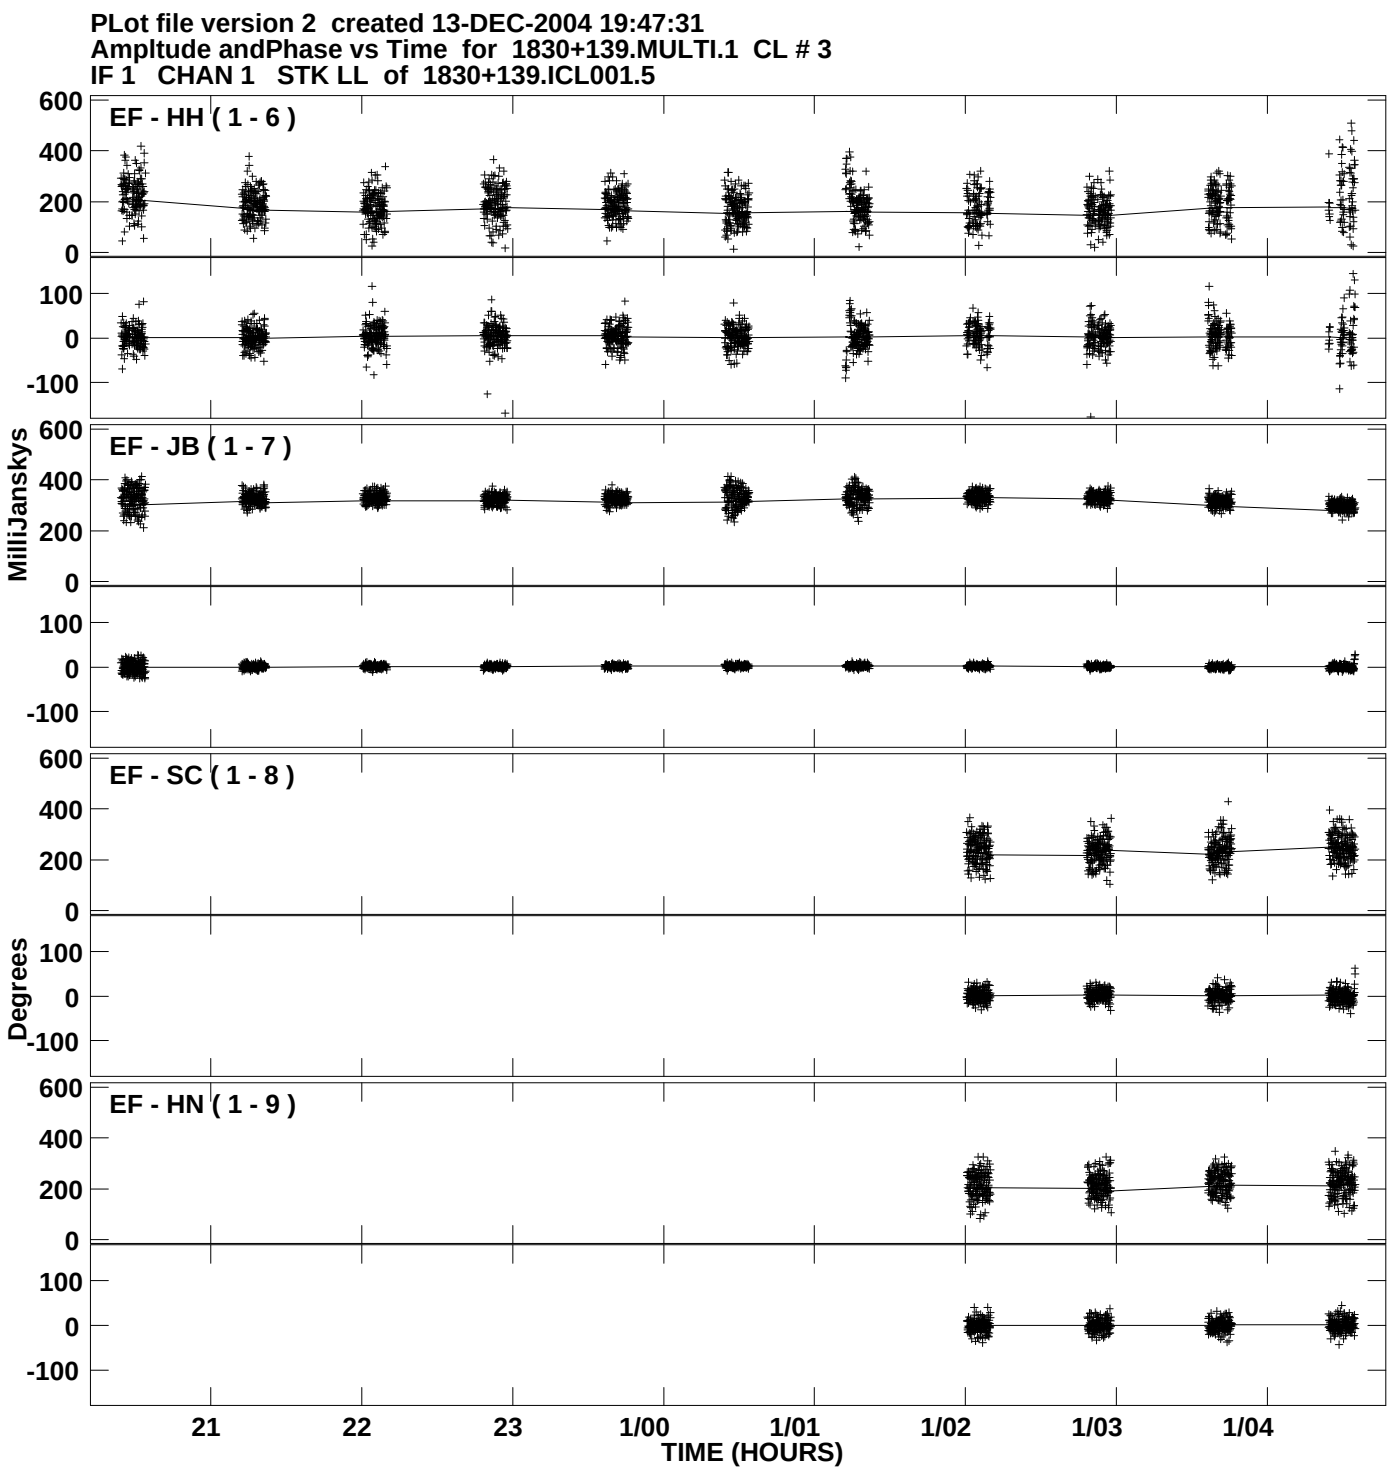
PLot file version 2 created 13-DEC-2004 19:47:31
Ampltude andPhase vs Time for 1830+139.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK LL of 1830+139.ICL001.5
EF - HH (1 - 6)
EF - JB (1 - 7)
EF - SC (1 - 8)
EF - HN (1 - 9)
MilliJanskys
Degrees
600
400
200
0
100
0
-100
21
22
23
1/00
1/01
1/02
1/03
1/04
TIME (HOURS)

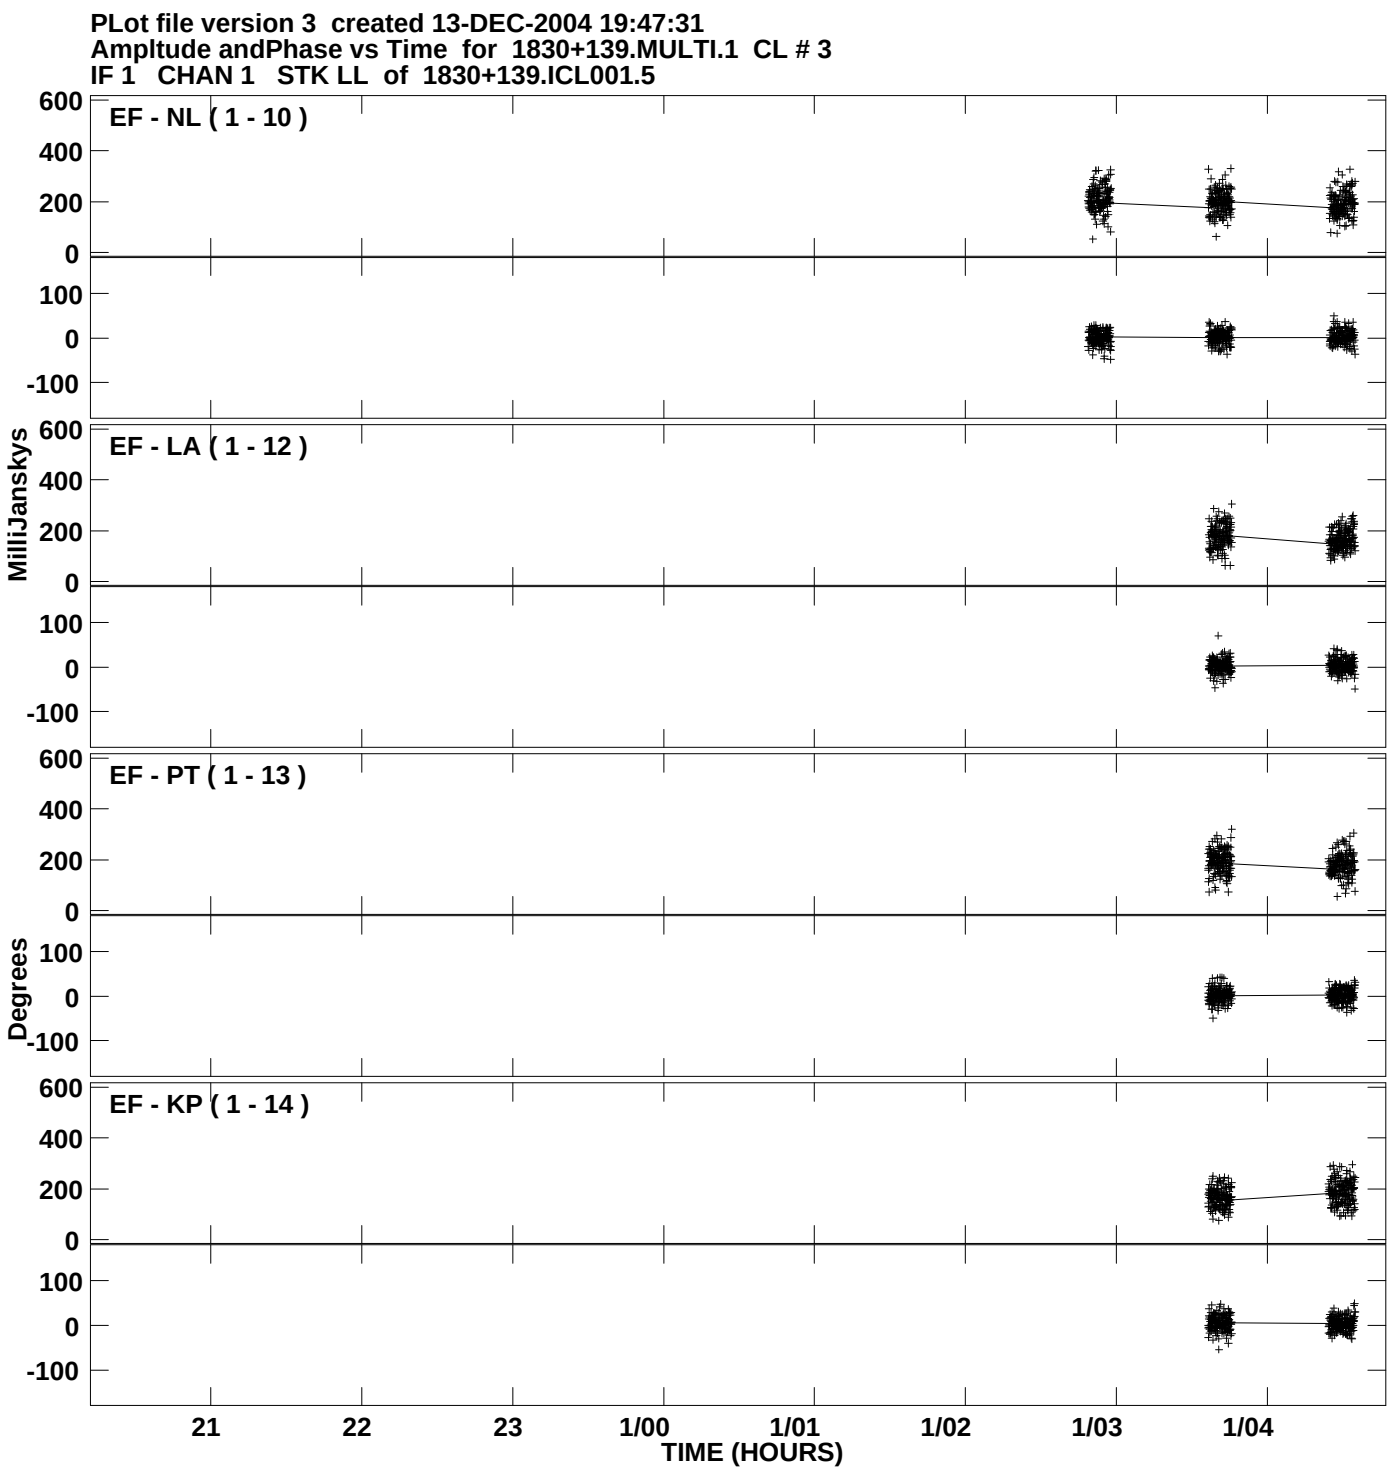
PLot file version 3 created 13-DEC-2004 19:47:31
Ampltude andPhase vs Time for 1830+139.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK LL of 1830+139.ICL001.5
EF - NL (1 - 10)
EF - LA (1 - 12)
EF - PT (1 - 13)
EF - KP (1 - 14)
MilliJanskys
Degrees
600
400
200
0
100
0
-100
21
22
23
1/00
1/01
1/02
1/03
1/04
TIME (HOURS)

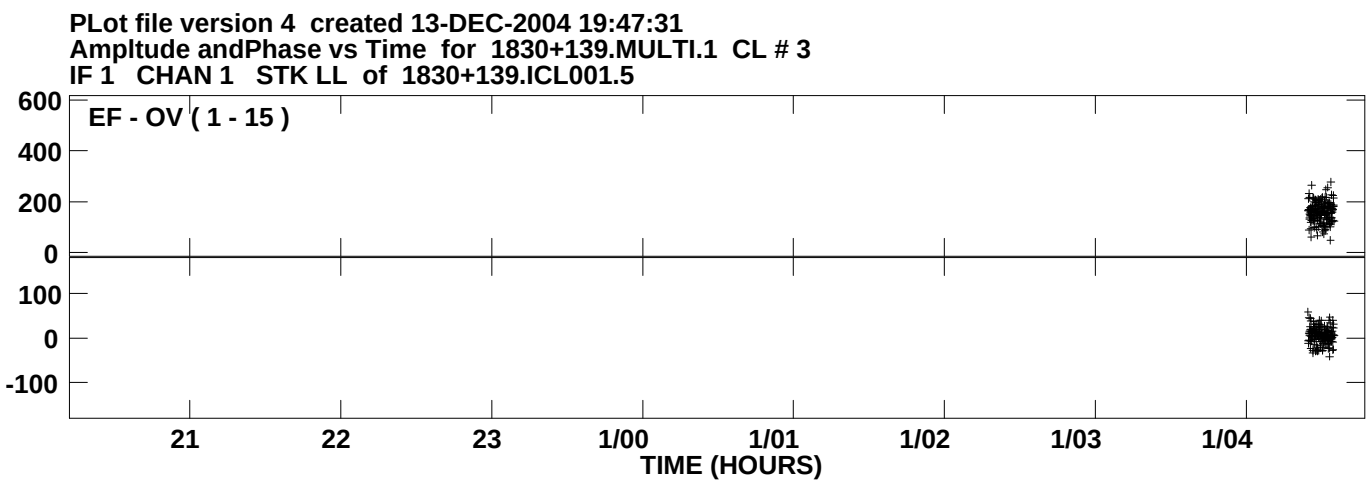
PLot file version 4 created 13-DEC-2004 19:47:31
Ampltude andPhase vs Time for 1830+139.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK LL of 1830+139.ICL001.5
EF - OV (1 - 15)
600
400
200
0
100
0
-100
21
22
23
1/00
1/01
1/02
1/03
1/04
TIME (HOURS)