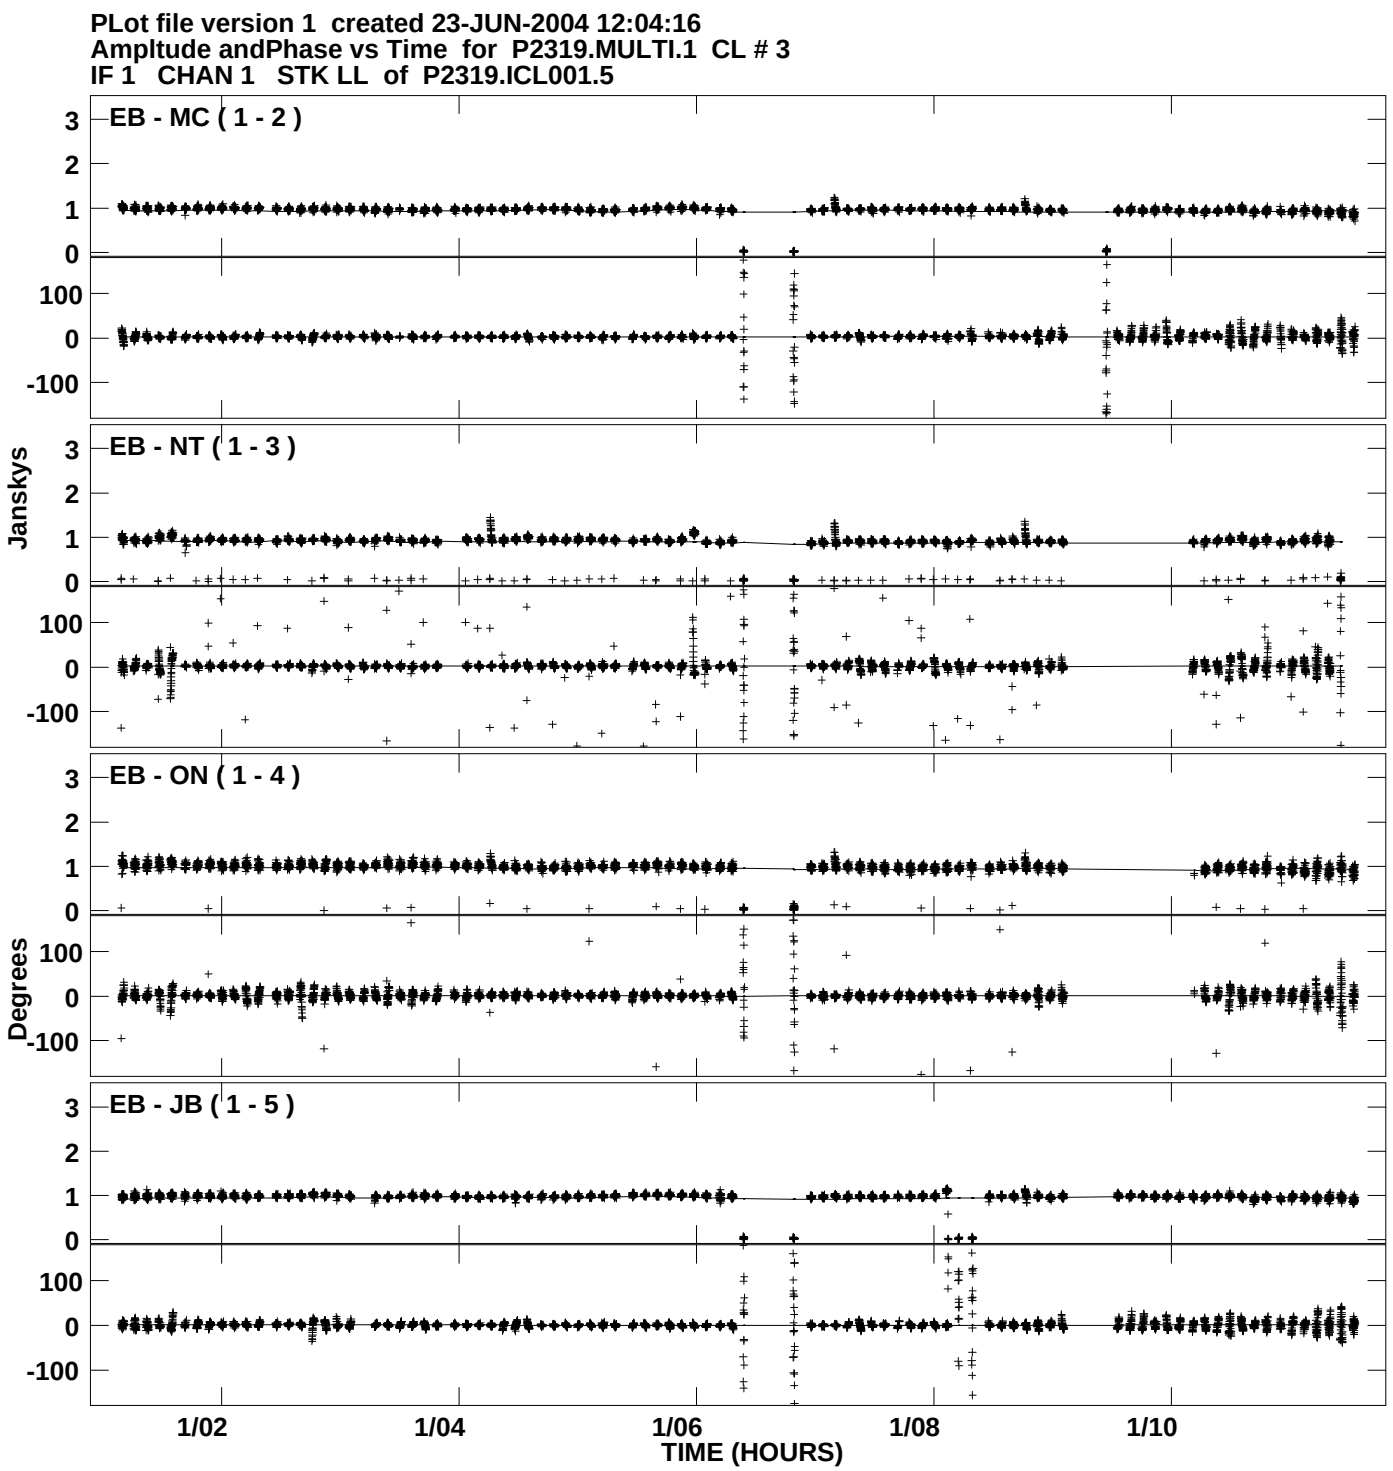
PLot file version 1 created 23-JUN-2004 12:04:16
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - MC (1 - 2)
EB - NT (1 - 3)
EB - ON (1 - 4)
EB - JB (1 - 5)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

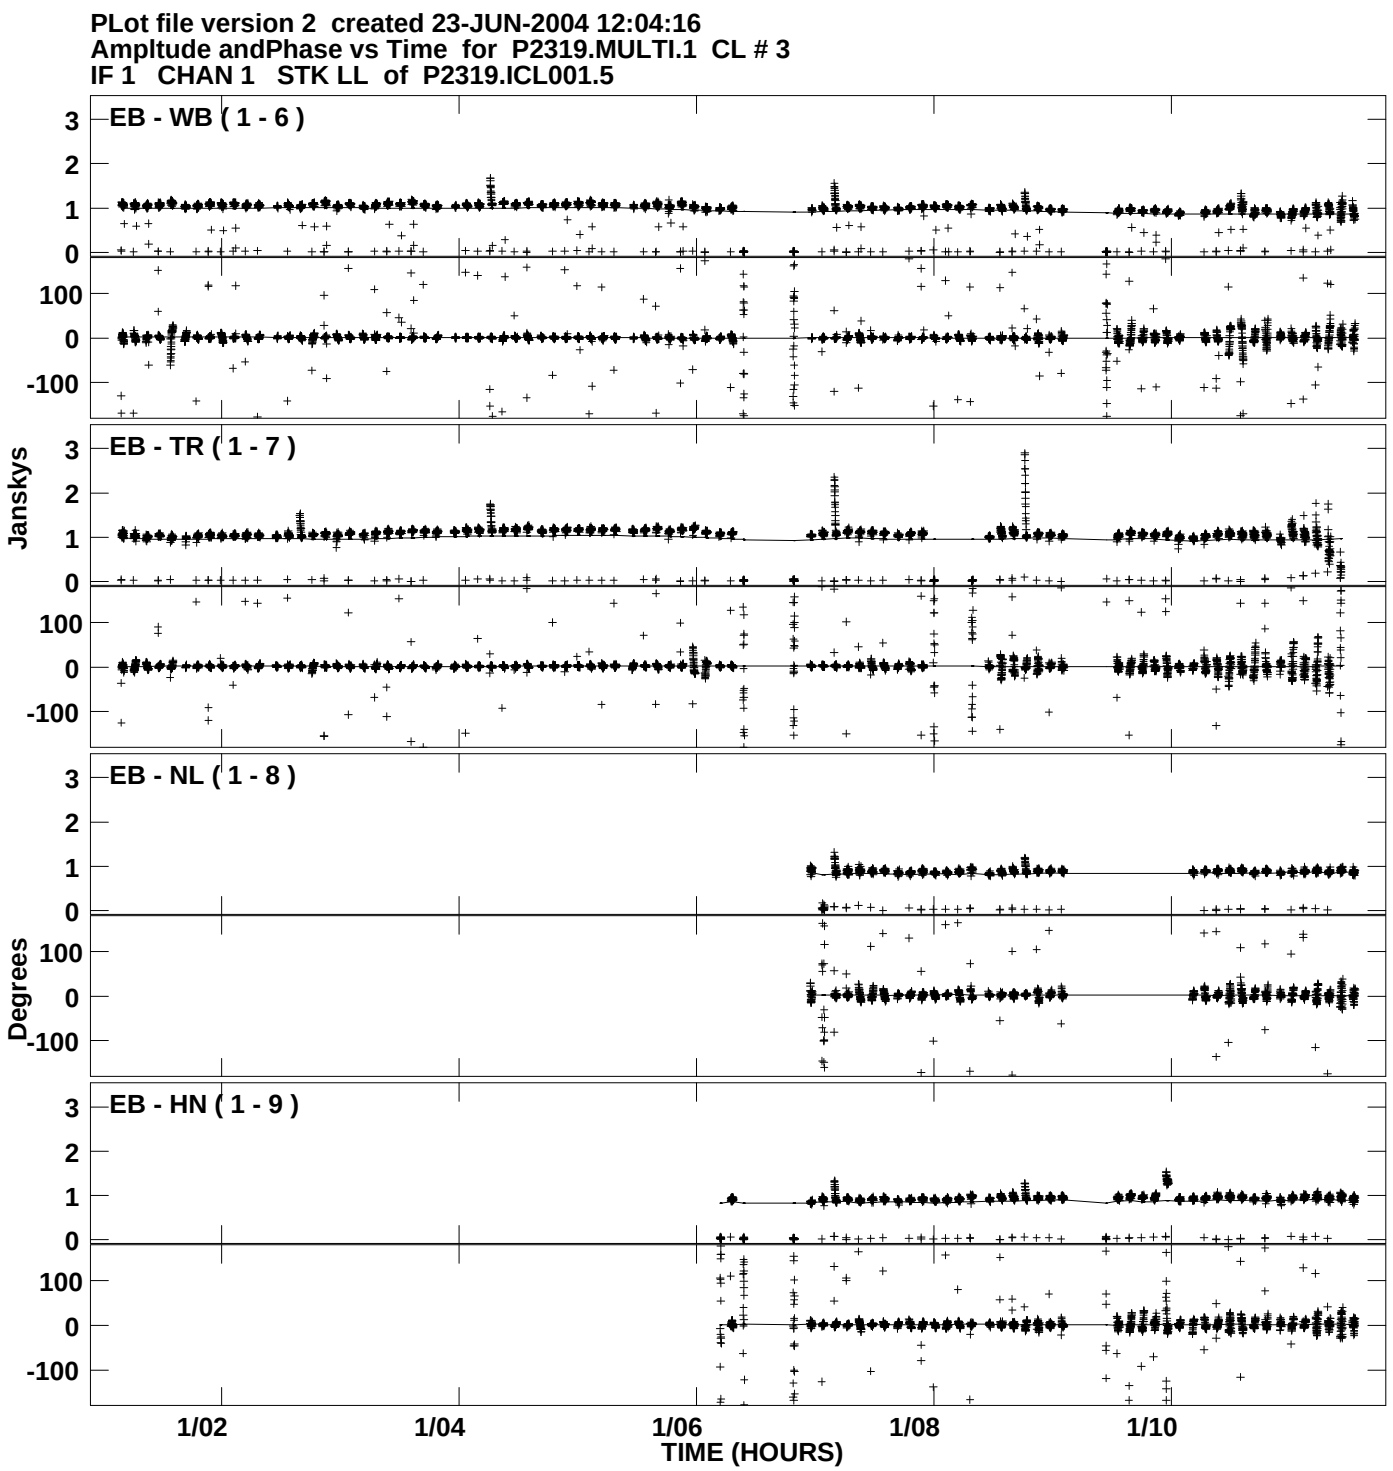
PLot file version 2 created 23-JUN-2004 12:04:16
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - WB (1 - 6)
EB - TR (1 - 7)
EB - NL (1 - 8)
EB - HN (1 - 9)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

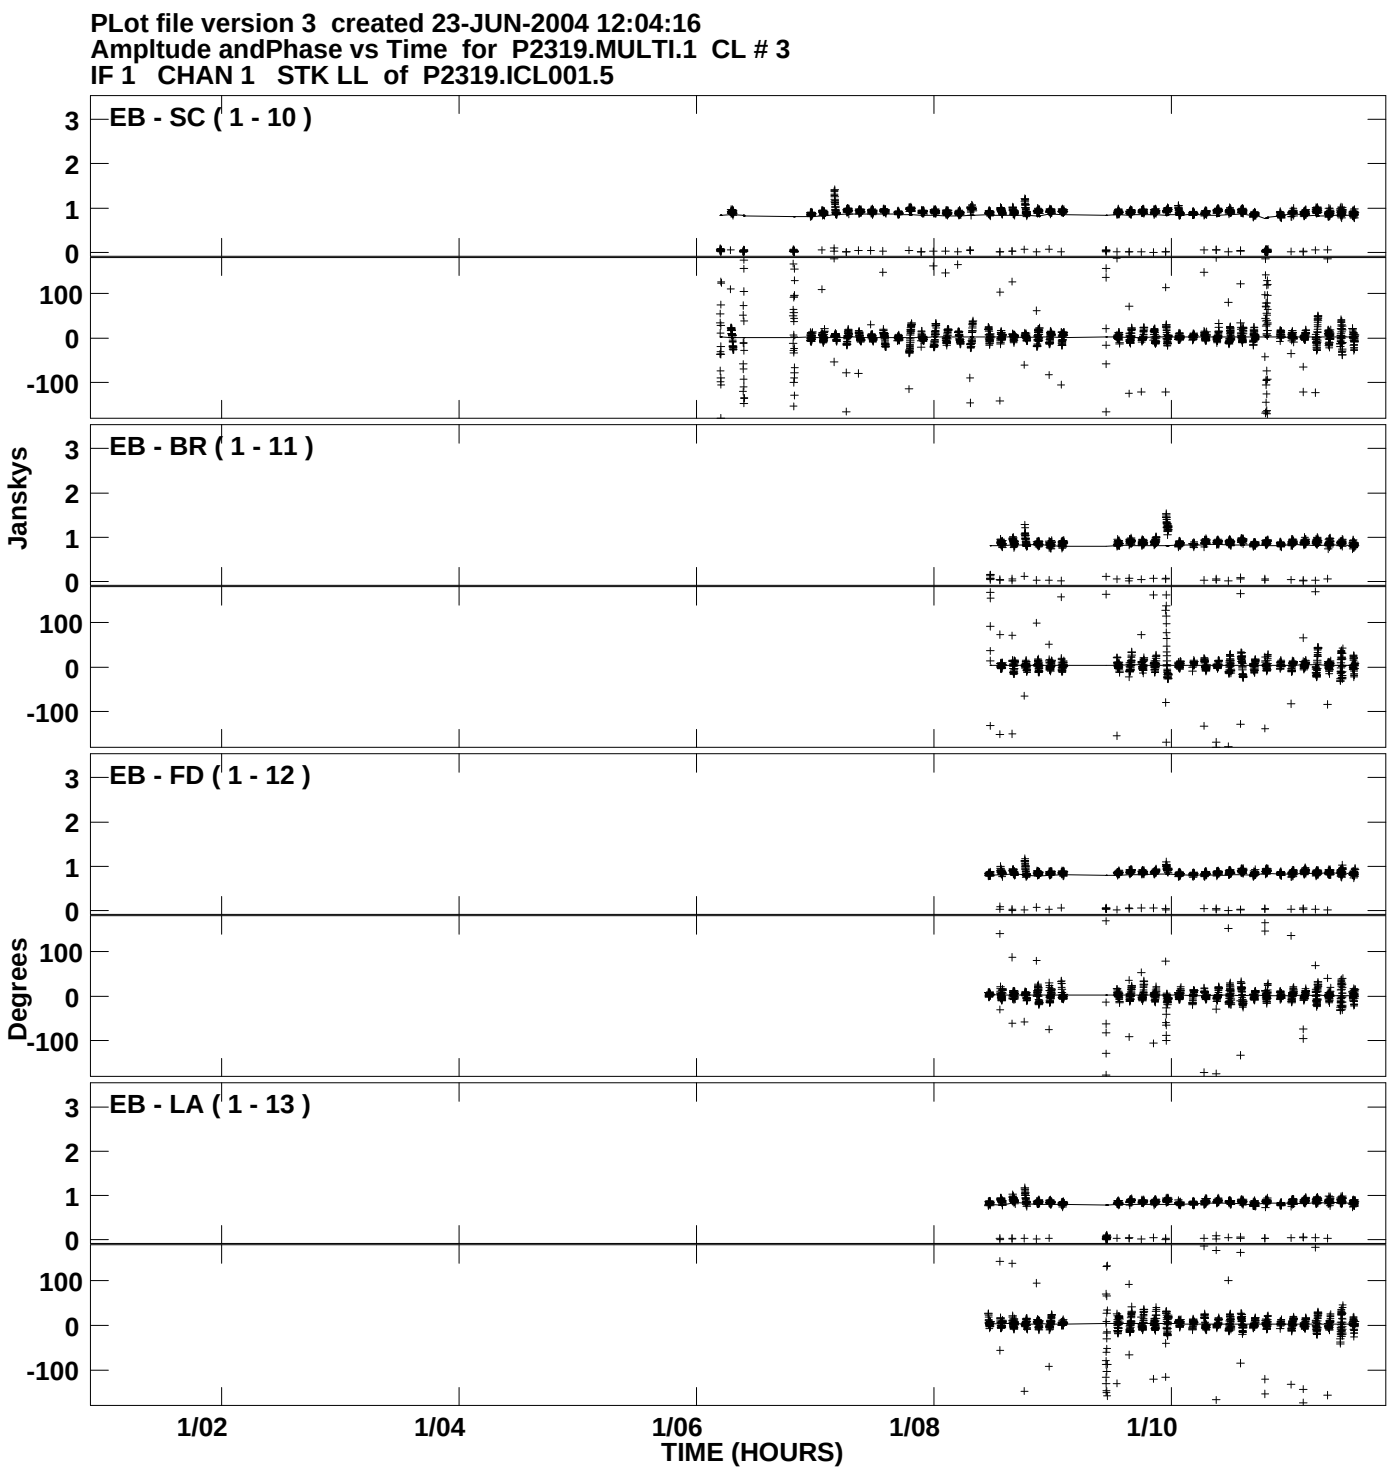
PLot file version 3 created 23-JUN-2004 12:04:16
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - SC (1 - 10)
EB - BR (1 - 11)
EB - FD (1 - 12)
EB - LA (1 - 13)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

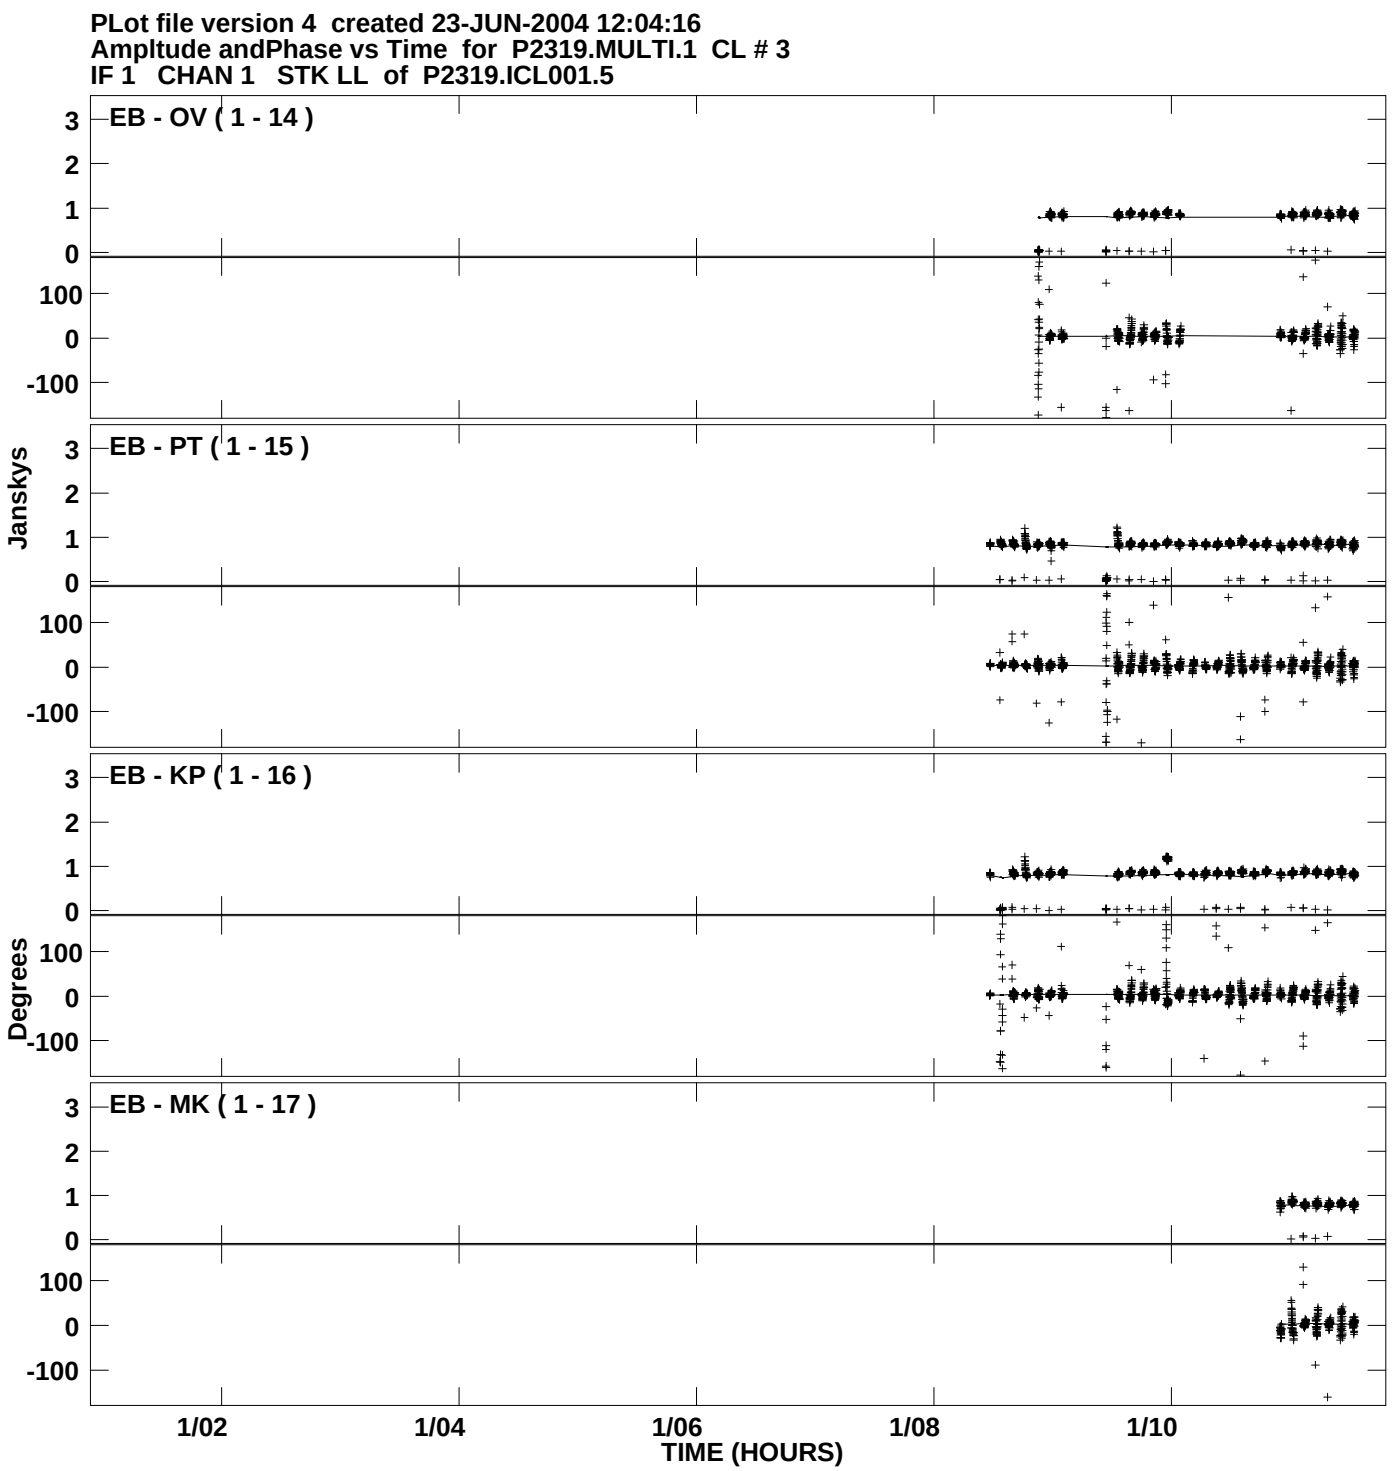
PLot file version 4 created 23-JUN-2004 12:04:16
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - OV (1 - 14)
EB - PT (1 - 15)
EB - KP (1 - 16)
EB - MK (1 - 17)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

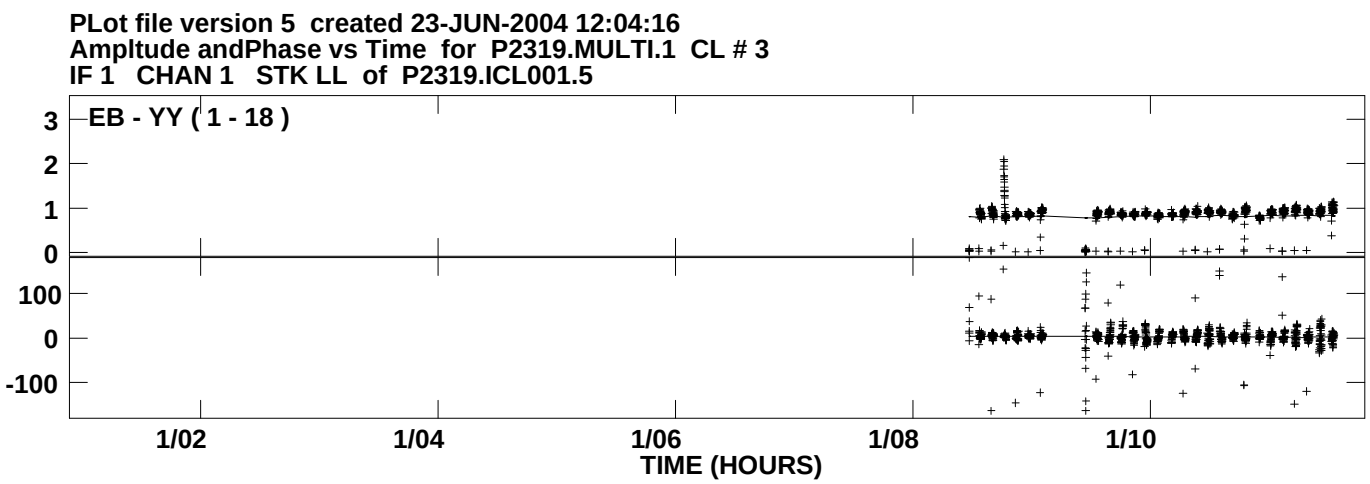
PLot file version 5 created 23-JUN-2004 12:04:16
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 1 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - YY (1 - 18)
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

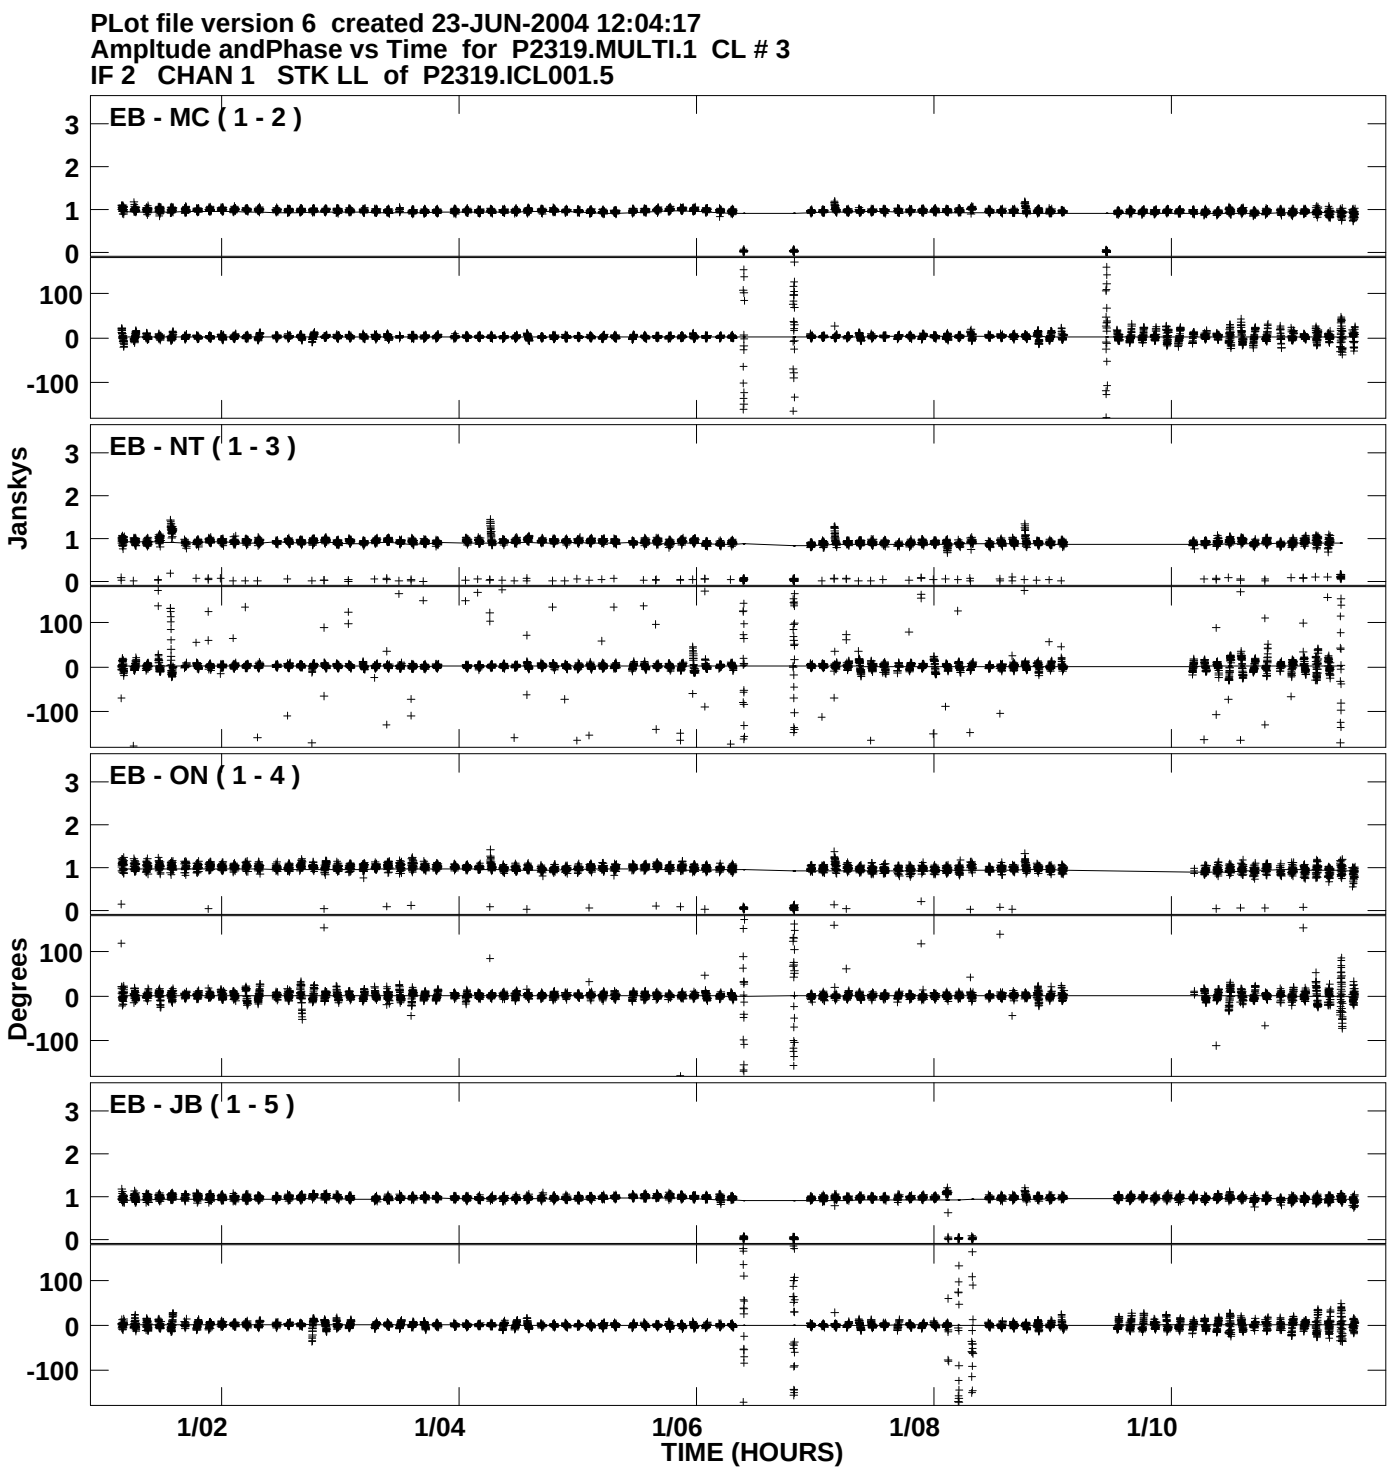
PLot file version 6 created 23-JUN-2004 12:04:17
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 2 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - MC (1 - 2)
EB - NT (1 - 3)
EB - ON (1 - 4)
EB - JB (1 - 5)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

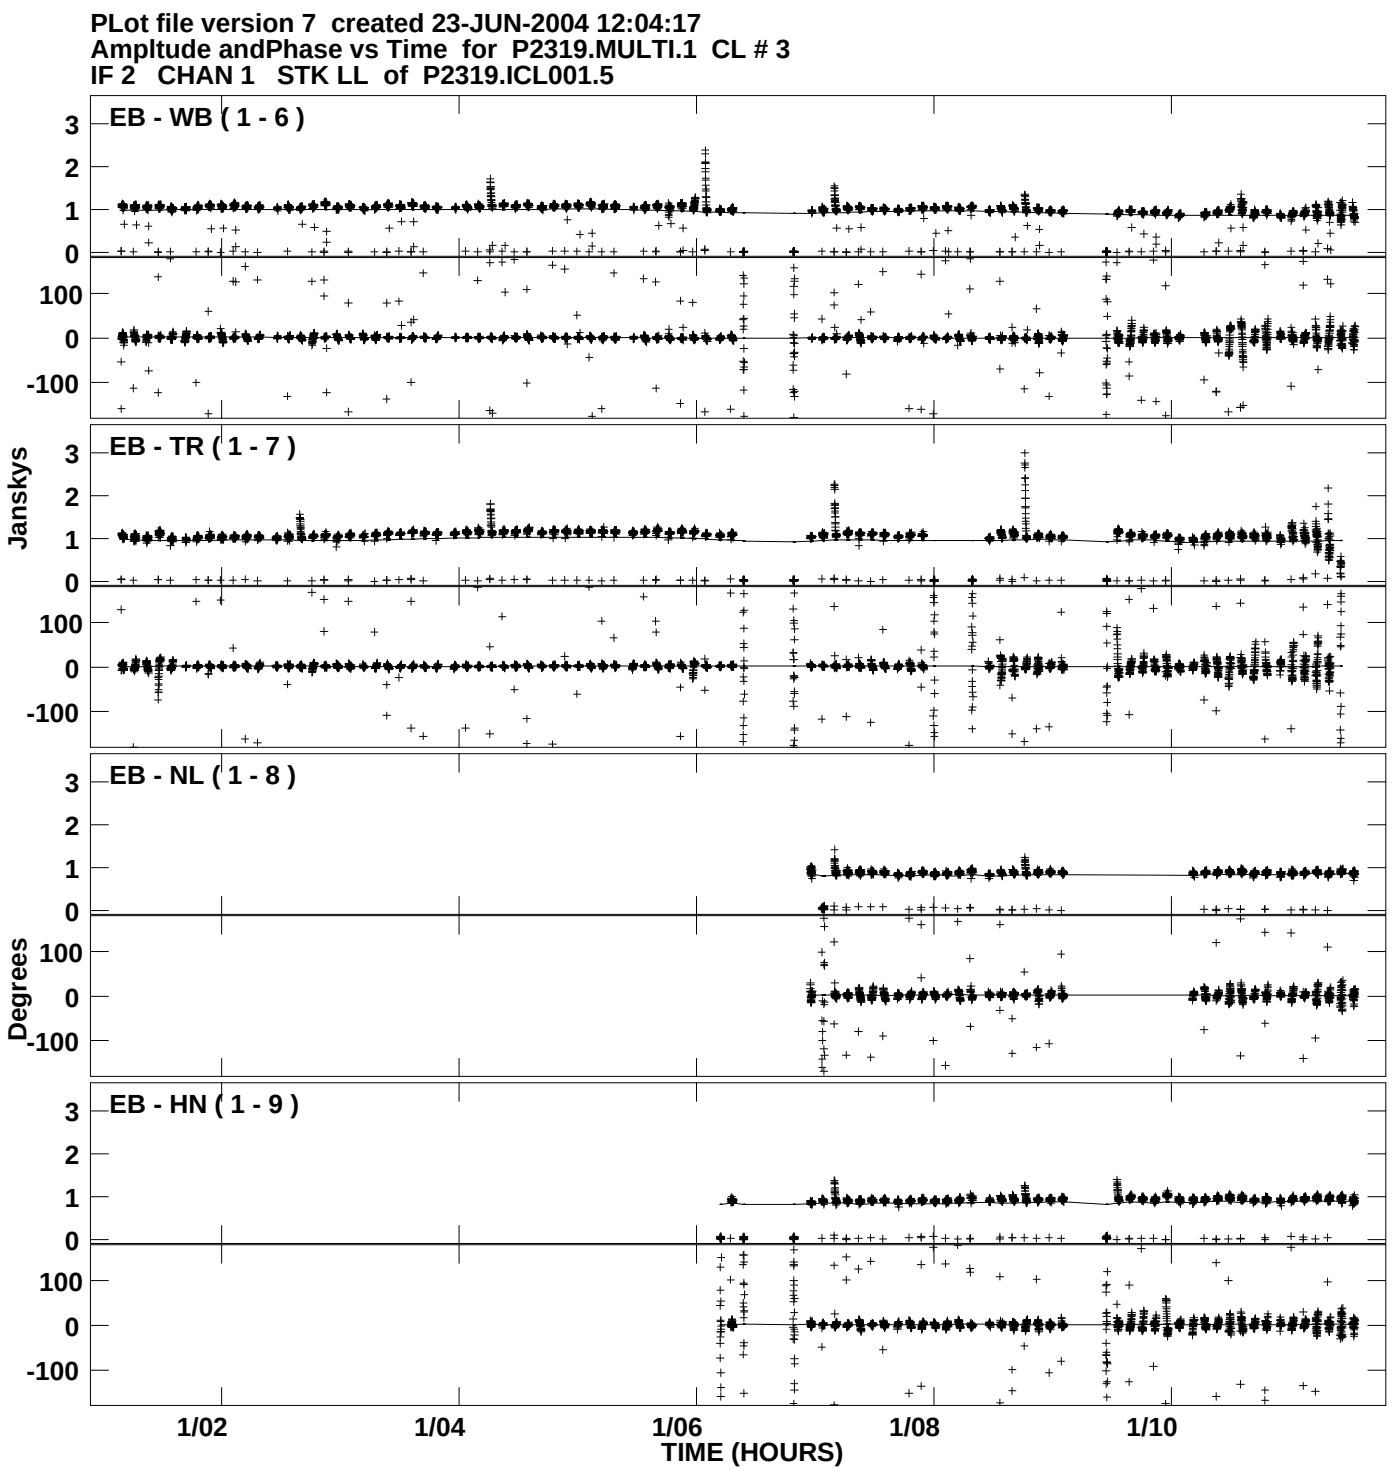
PLot file version 7 created 23-JUN-2004 12:04:17
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 2 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - WB (1 - 6)
EB - TR (1 - 7)
EB - NL (1 - 8)
EB - HN (1 - 9)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

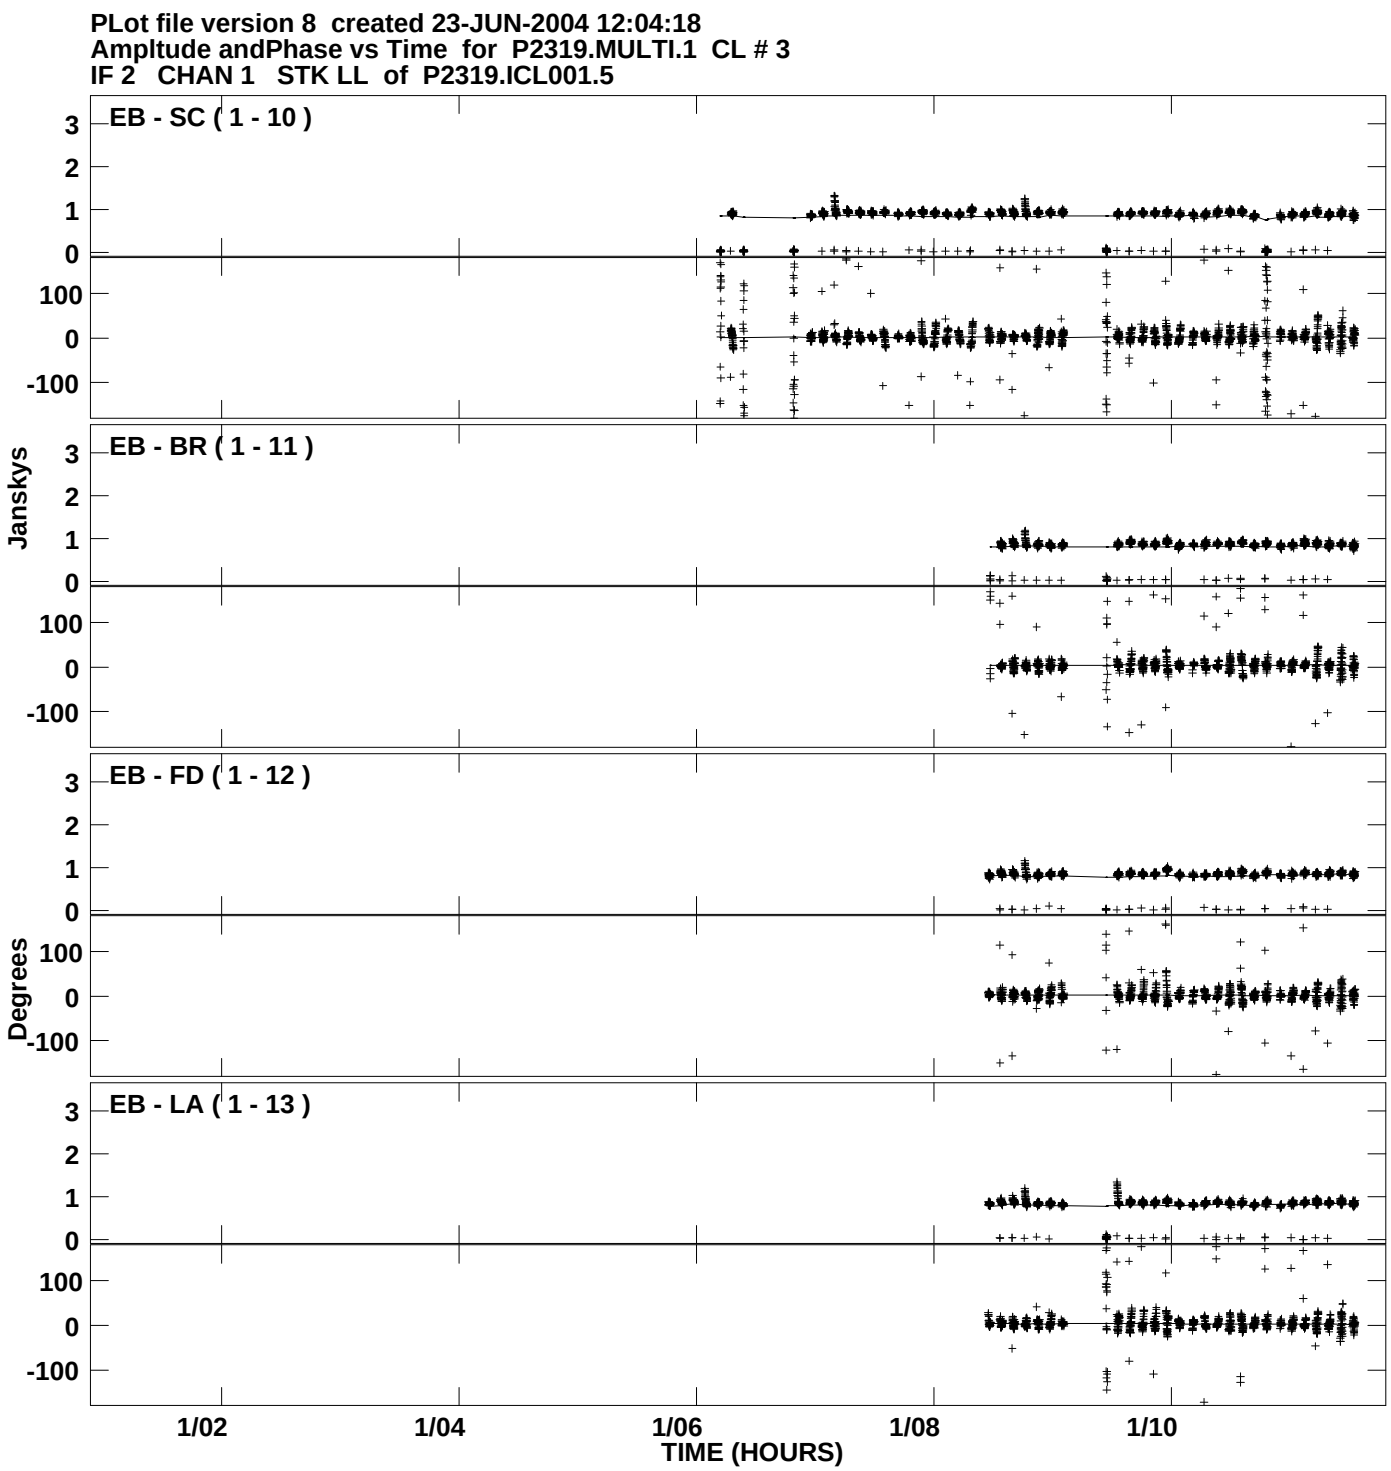
PLot file version 8 created 23-JUN-2004 12:04:18
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 2 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - SC (1 - 10)
EB - BR (1 - 11)
EB - FD (1 - 12)
EB - LA (1 - 13)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

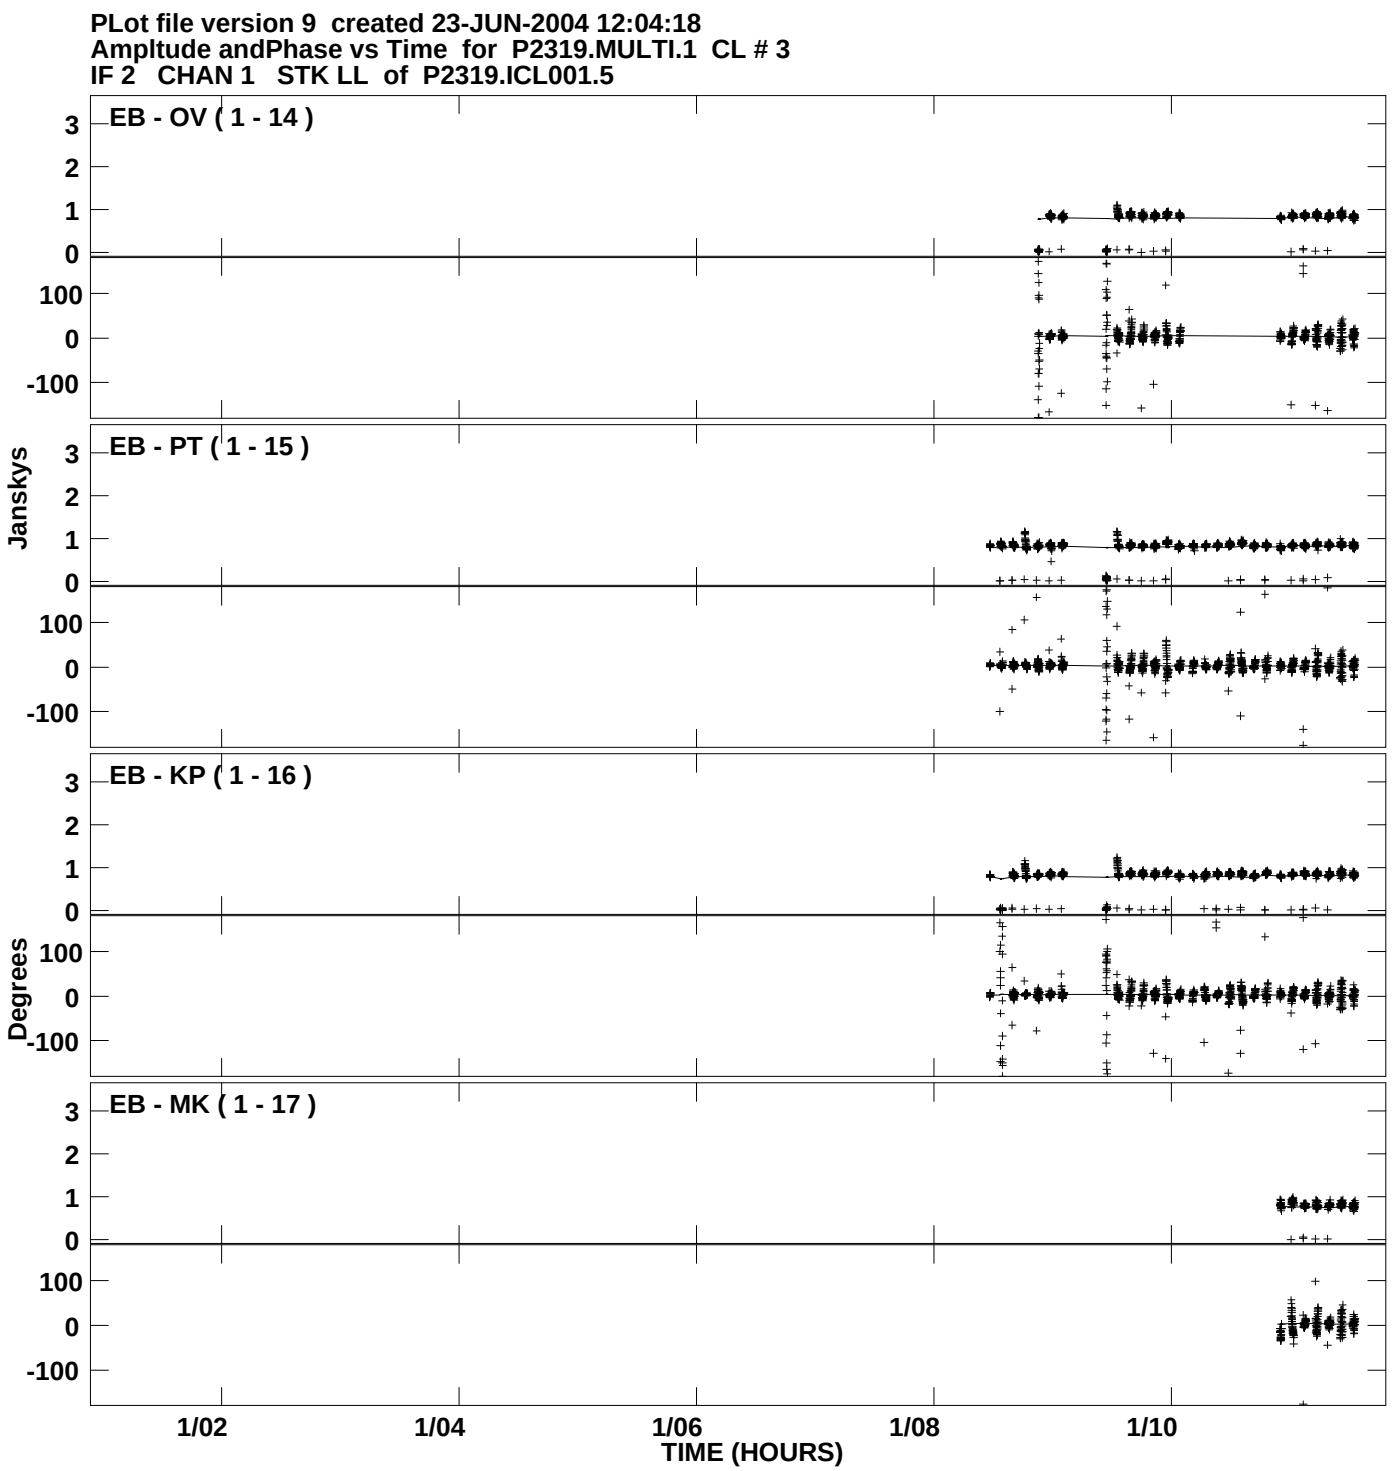
PLot file version 9 created 23-JUN-2004 12:04:18
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 2 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - OV (1 - 14)
EB - PT (1 - 15)
EB - KP (1 - 16)
EB - MK (1 - 17)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

PLot file version 10 created 23-JUN-2004 12:04:18
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 2 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5

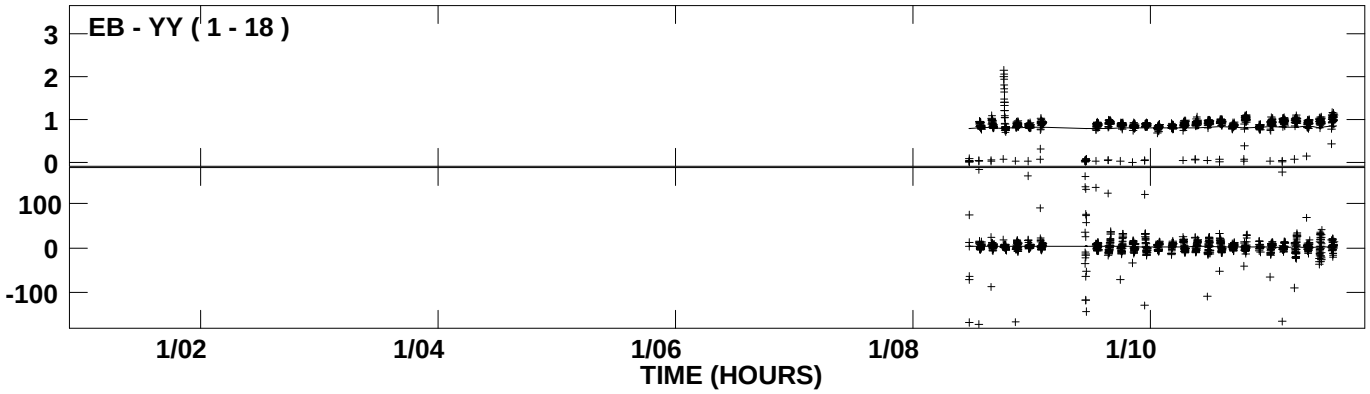

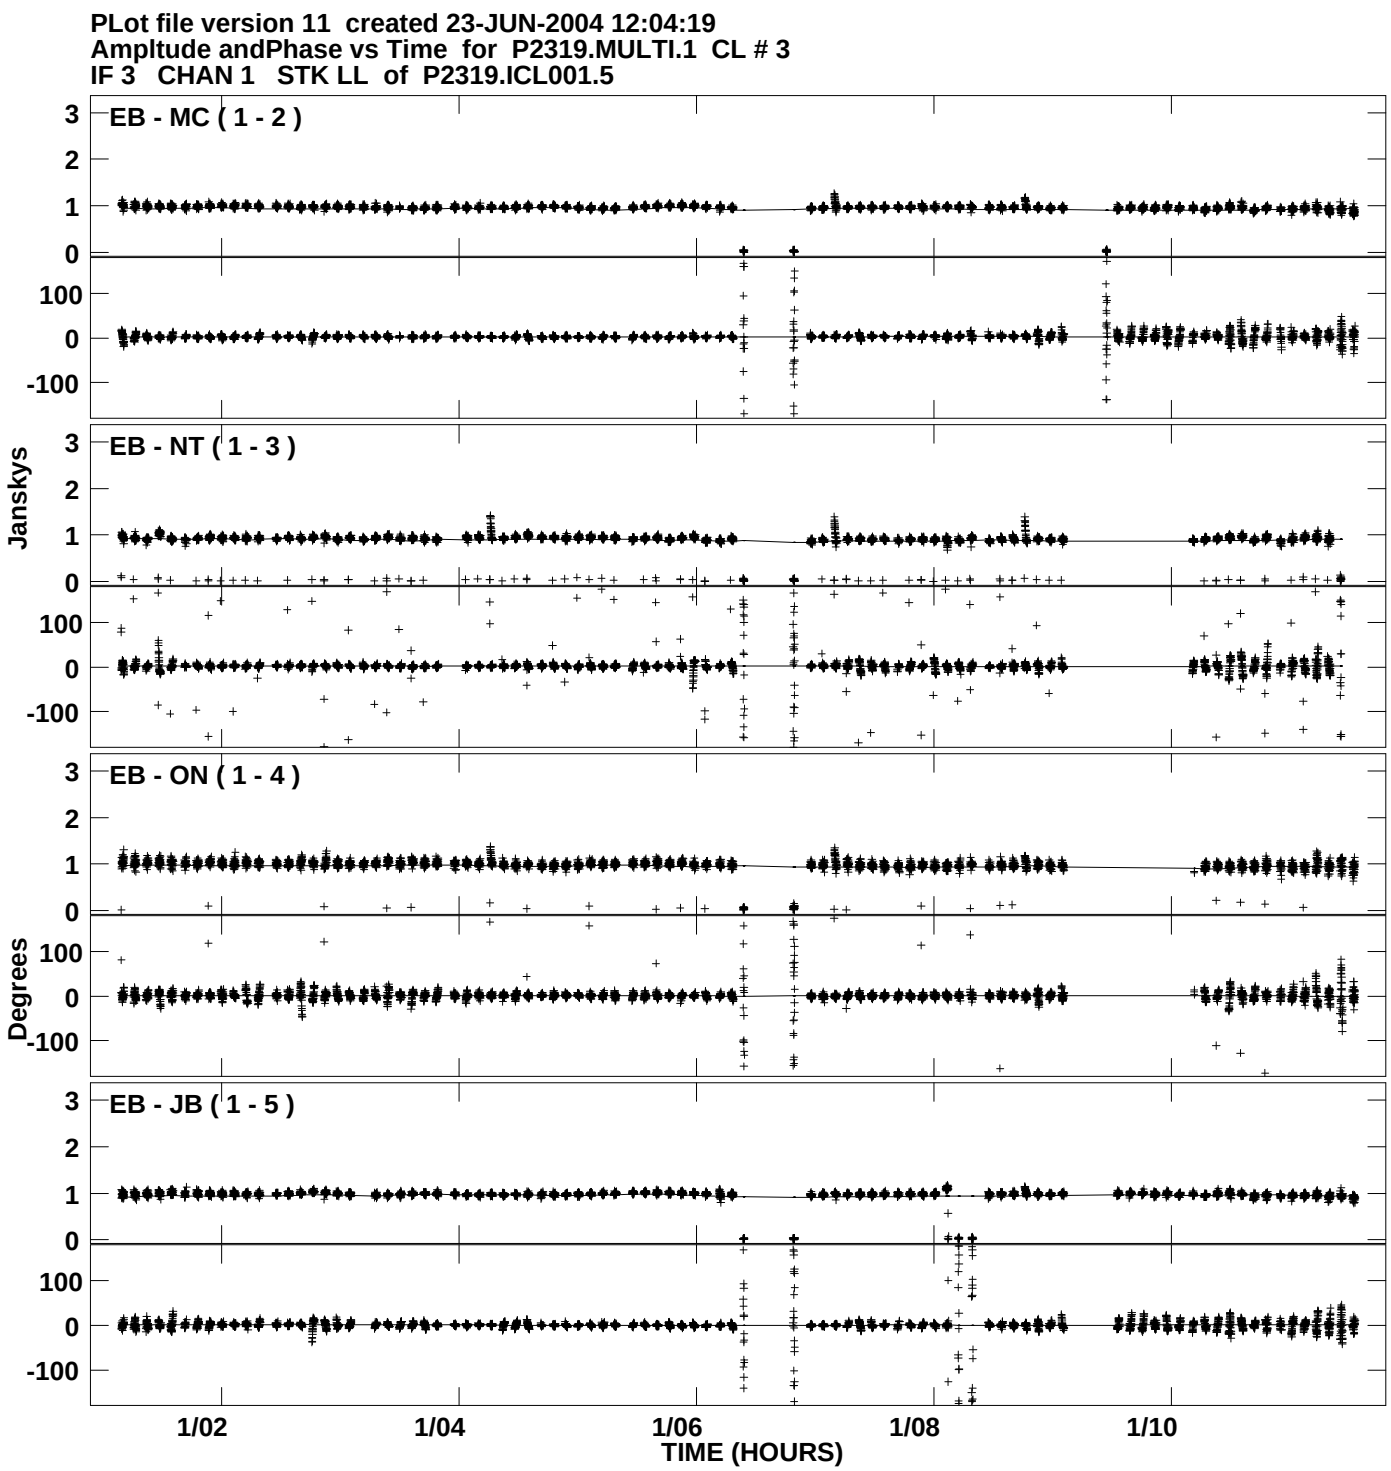
PLot file version 11 created 23-JUN-2004 12:04:19
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 3 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - MC (1 - 2)
EB - NT (1 - 3)
EB - ON (1 - 4)
EB - JB (1 - 5)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

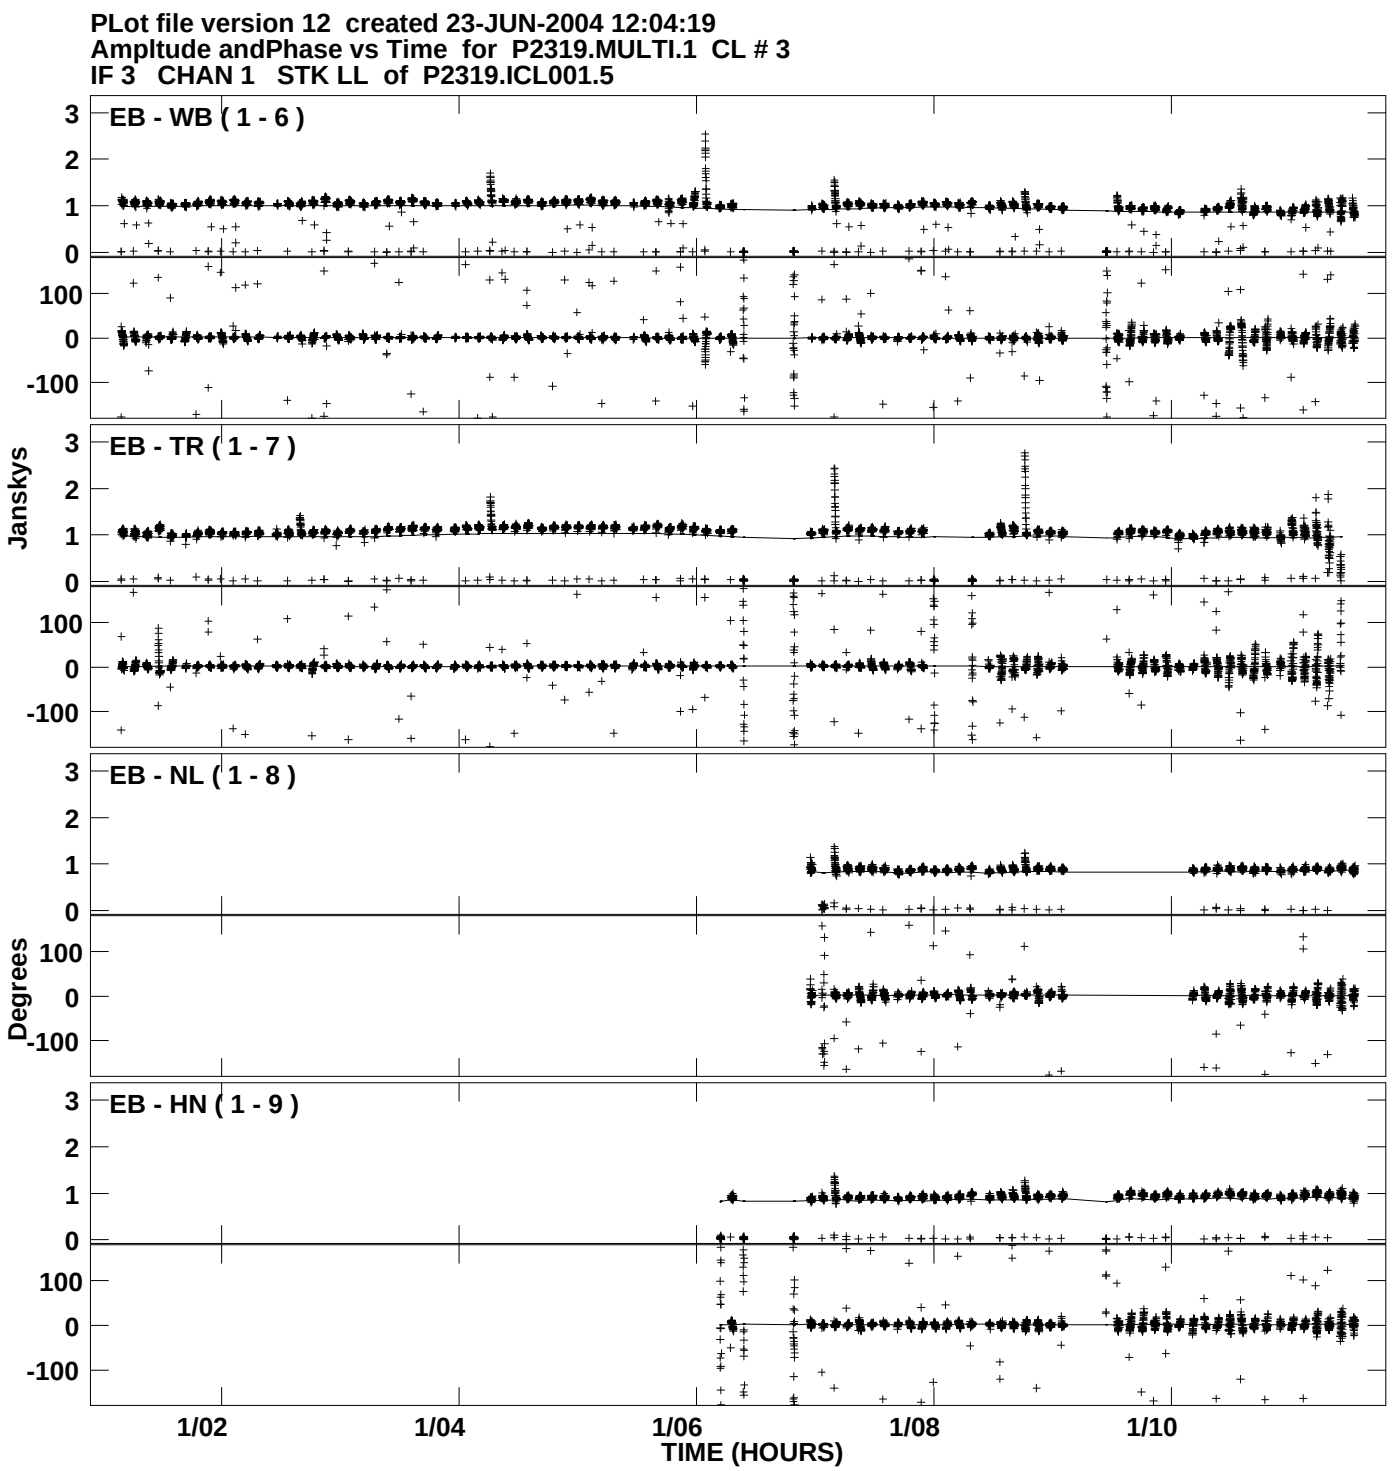
PLot file version 12 created 23-JUN-2004 12:04:19
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 3 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - WB (1 - 6)
EB - TR (1 - 7)
EB - NL (1 - 8)
EB - HN (1 - 9)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

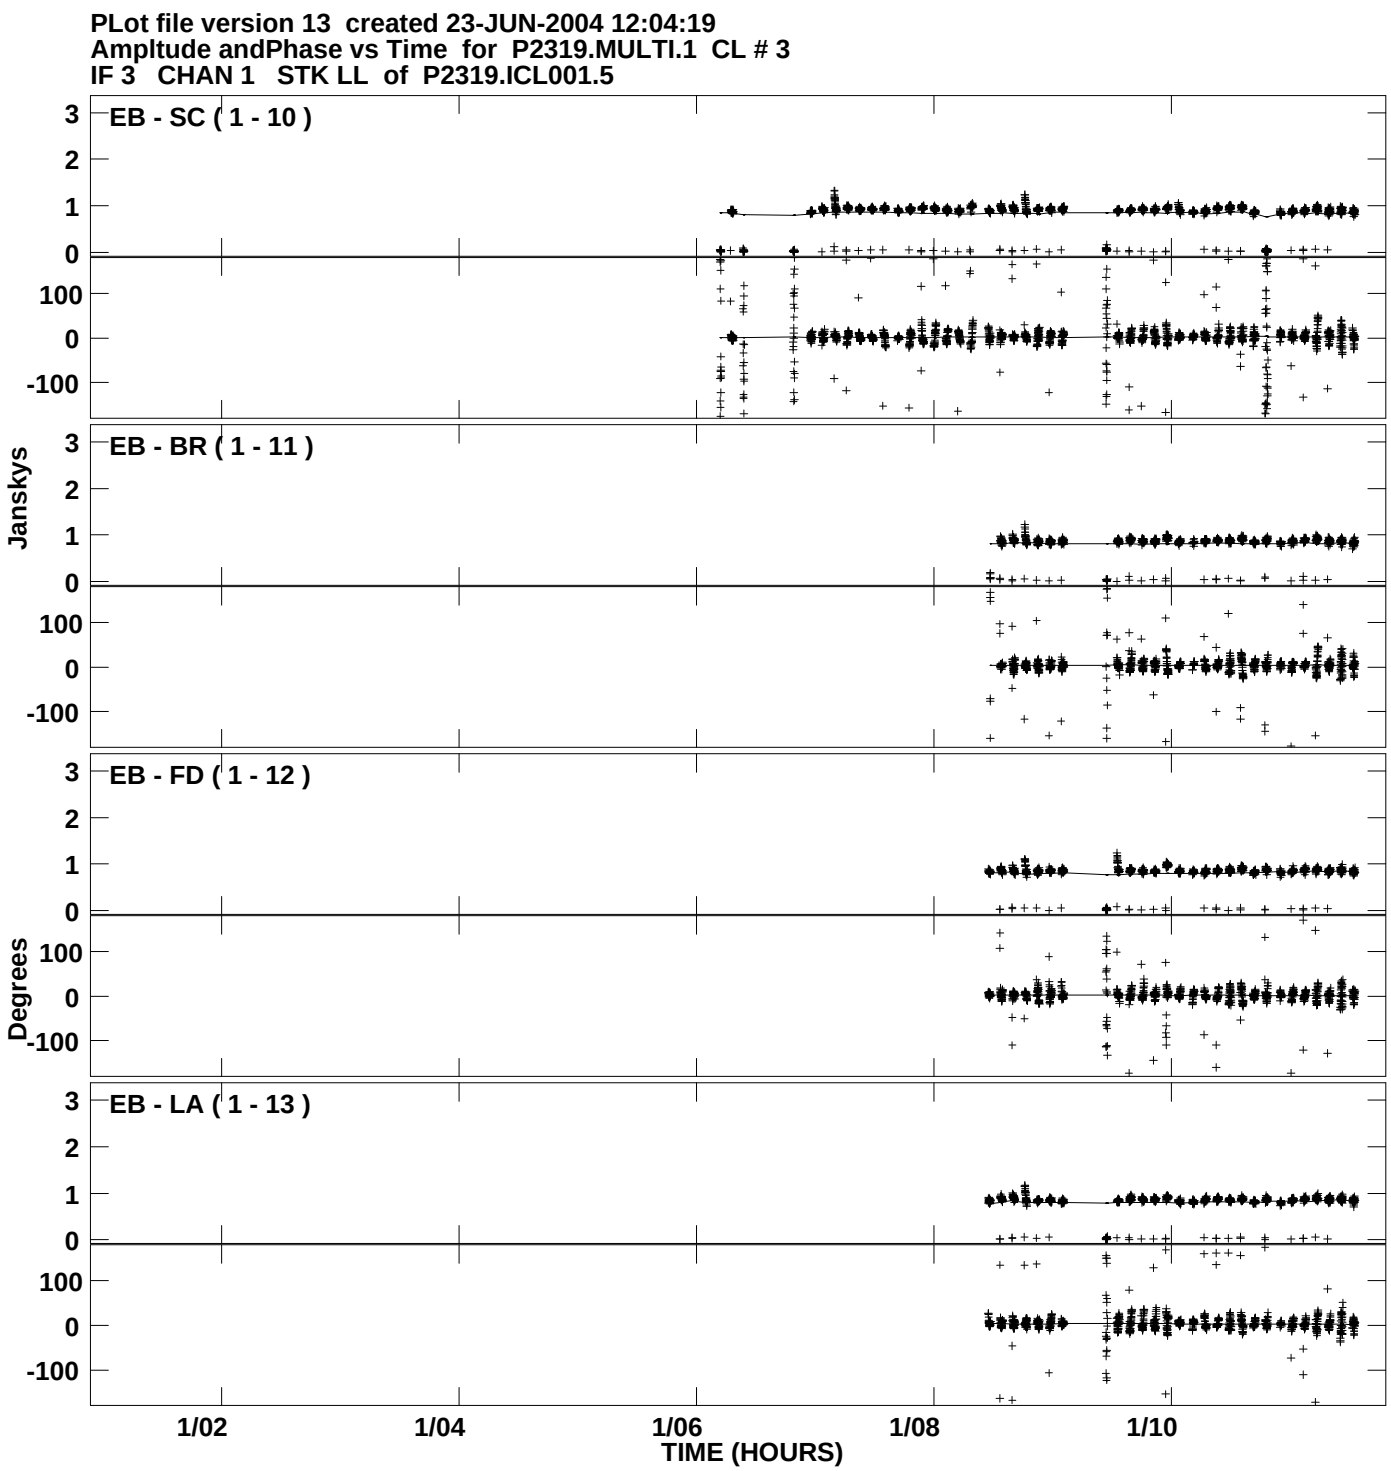
PLot file version 13 created 23-JUN-2004 12:04:19
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 3 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - SC (1 - 10)
EB - BR (1 - 11)
EB - FD (1 - 12)
EB - LA (1 - 13)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

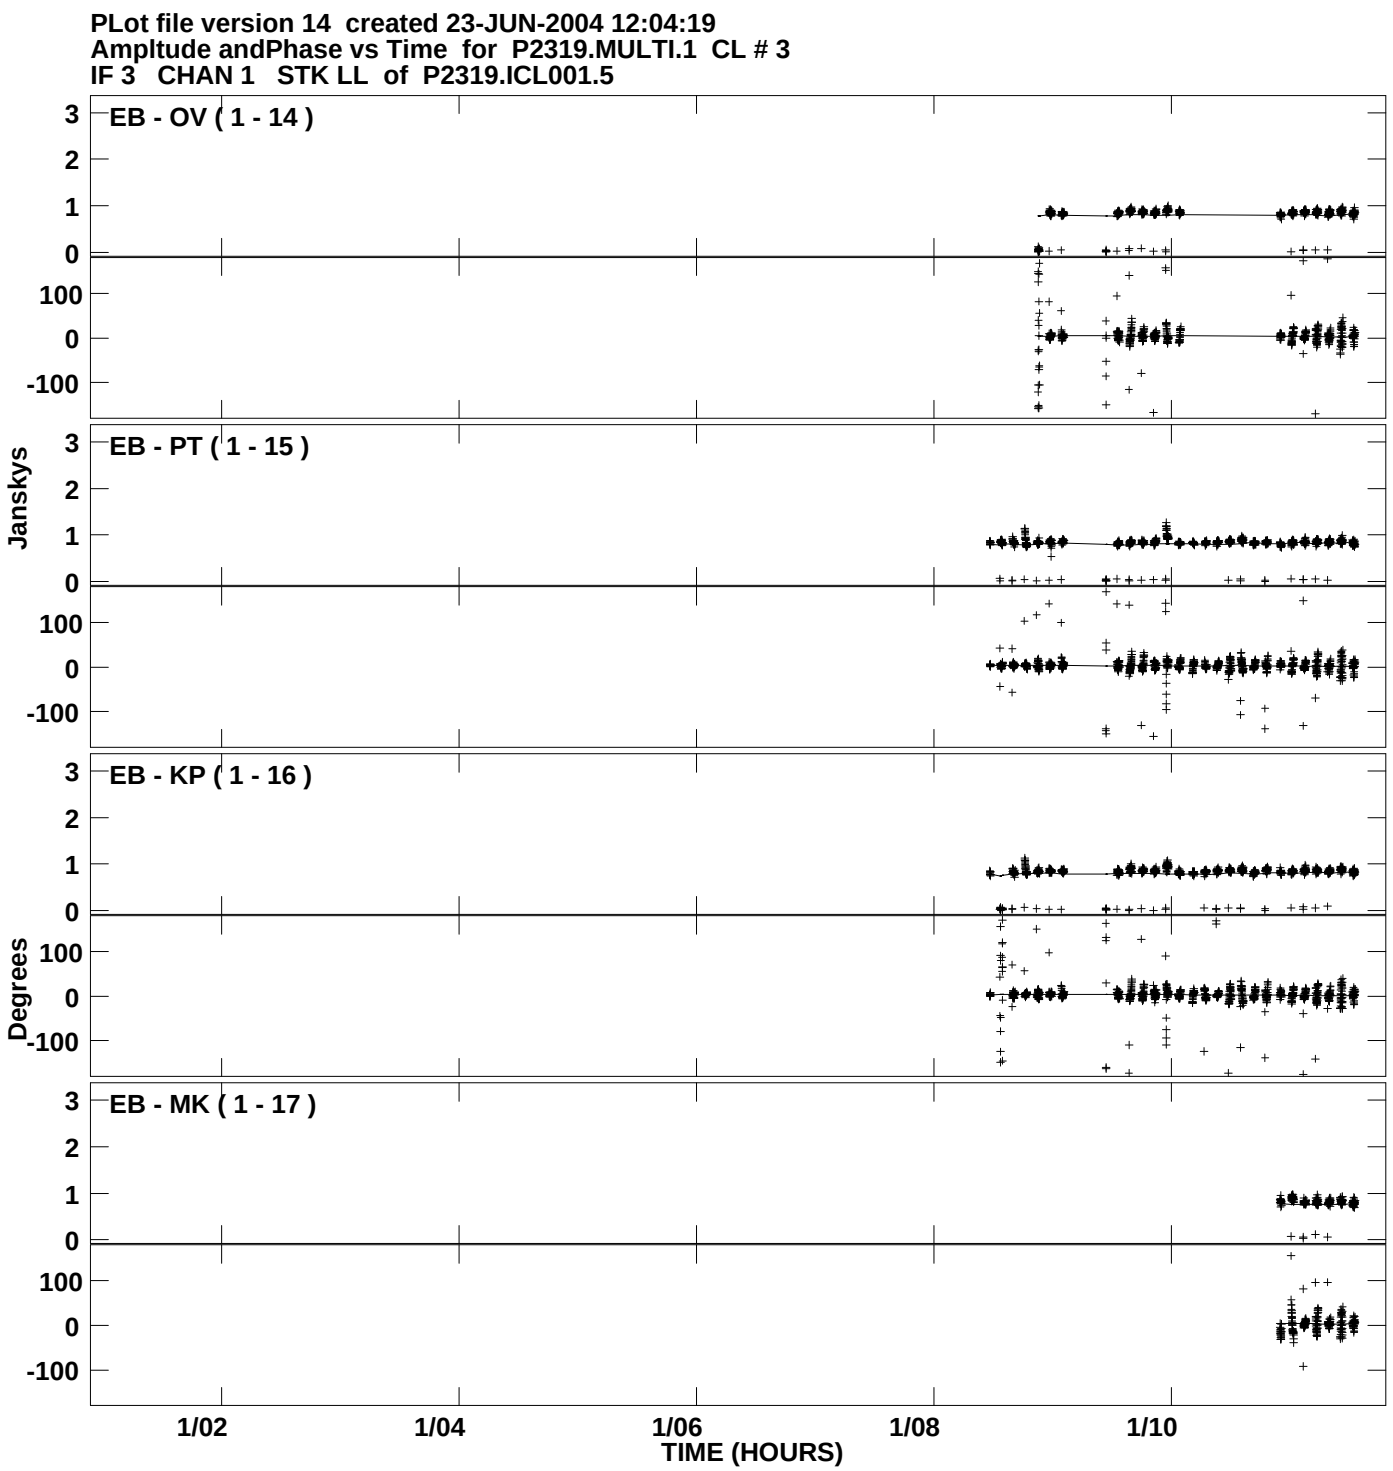
PLot file version 14 created 23-JUN-2004 12:04:19
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 3 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - OV (1 - 14)
EB - PT (1 - 15)
EB - KP (1 - 16)
EB - MK (1 - 17)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

PLot file version 15 created 23-JUN-2004 12:04:19
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 3 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5

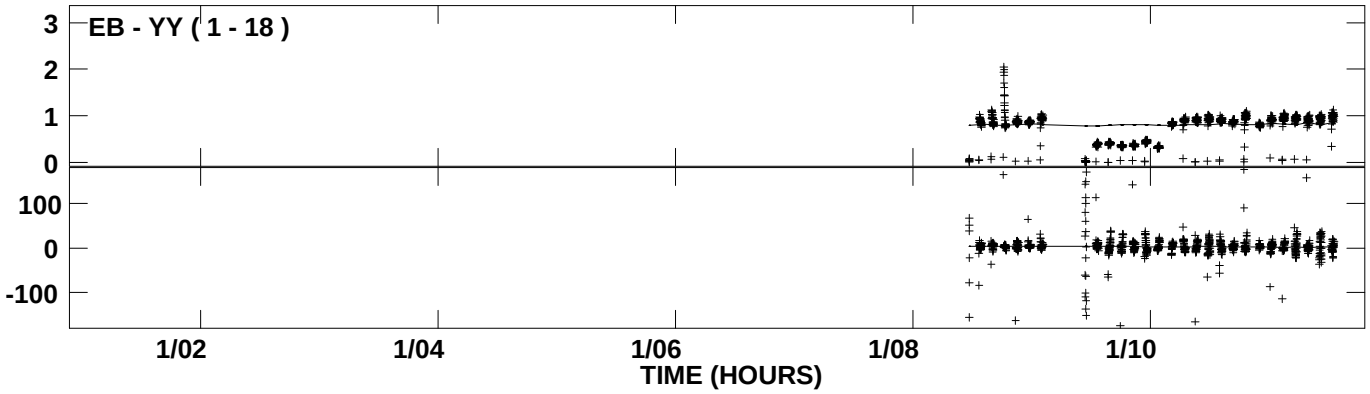

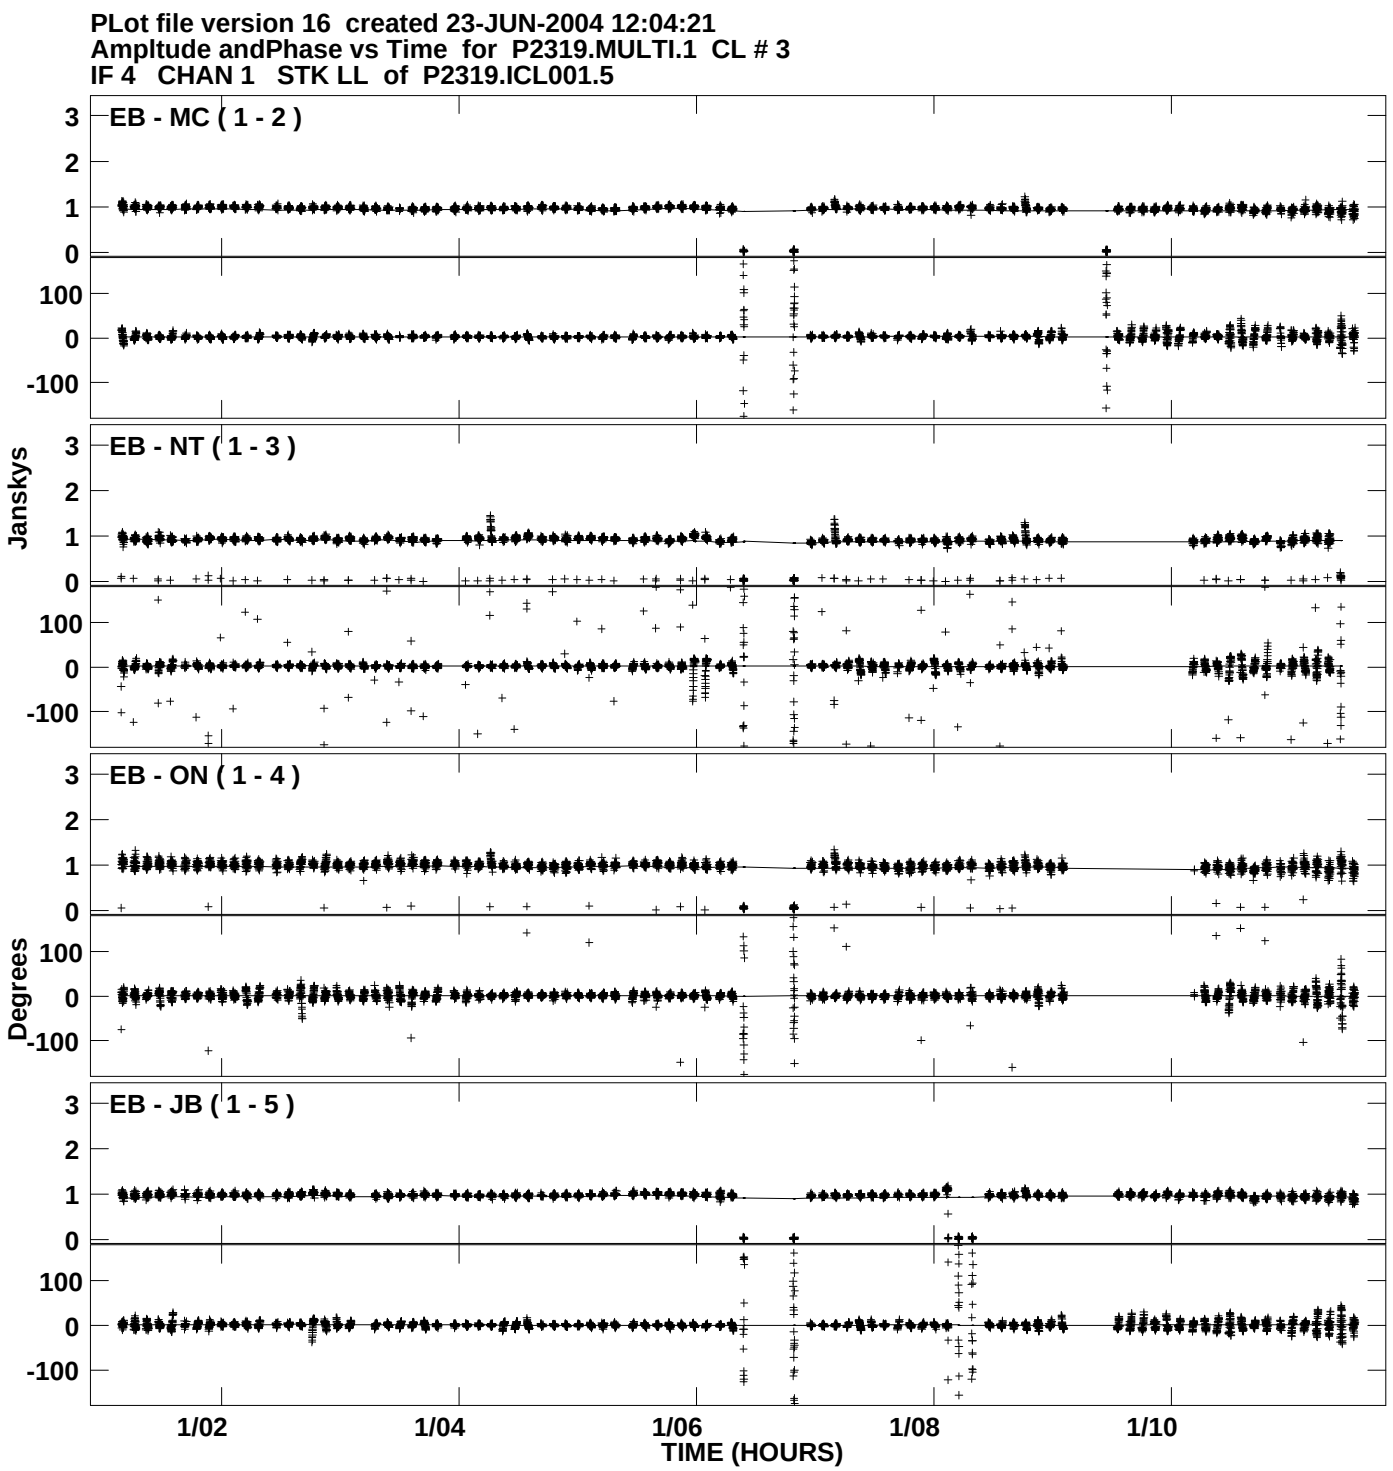
PLot file version 16 created 23-JUN-2004 12:04:21
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 4 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - MC (1 - 2)
EB - NT (1 - 3)
EB - ON (1 - 4)
EB - JB (1 - 5)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

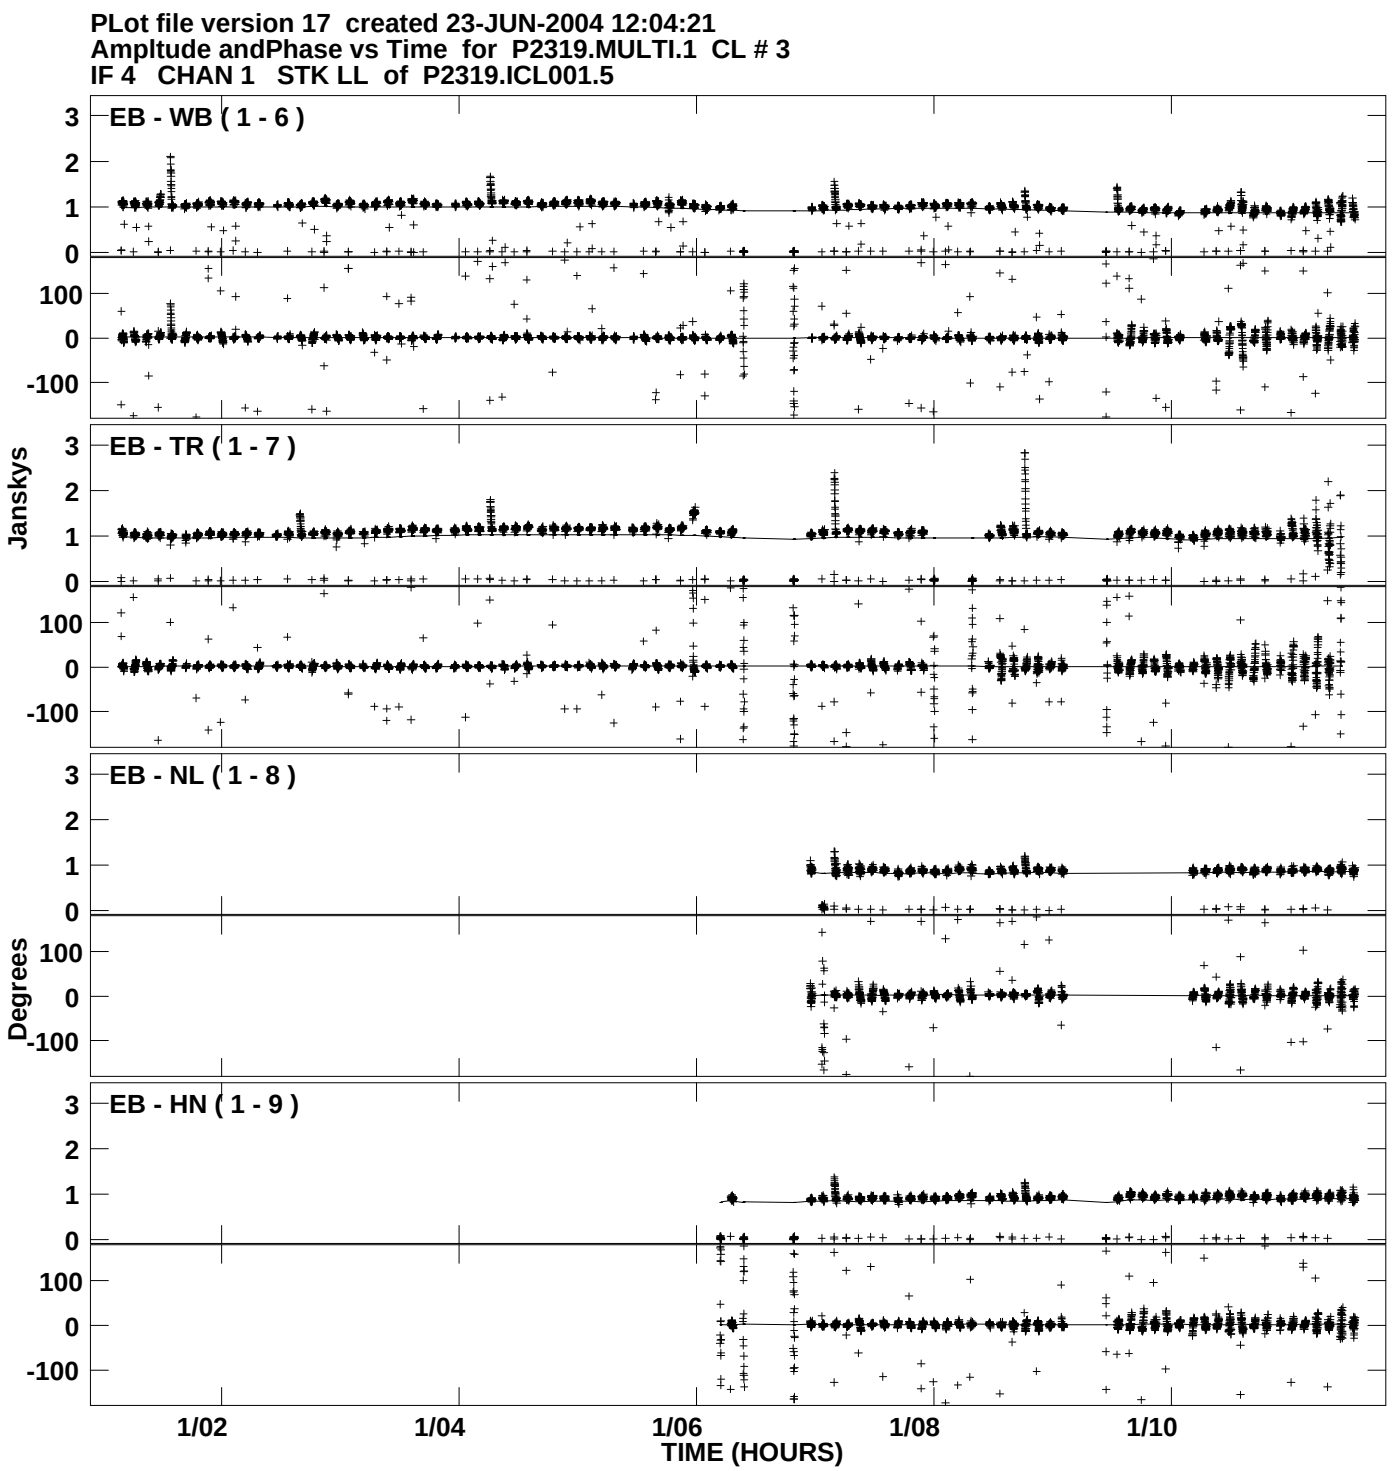
PLot file version 17 created 23-JUN-2004 12:04:21
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 4 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - WB (1 - 6)
EB - TR (1 - 7)
EB - NL (1 - 8)
EB - HN (1 - 9)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

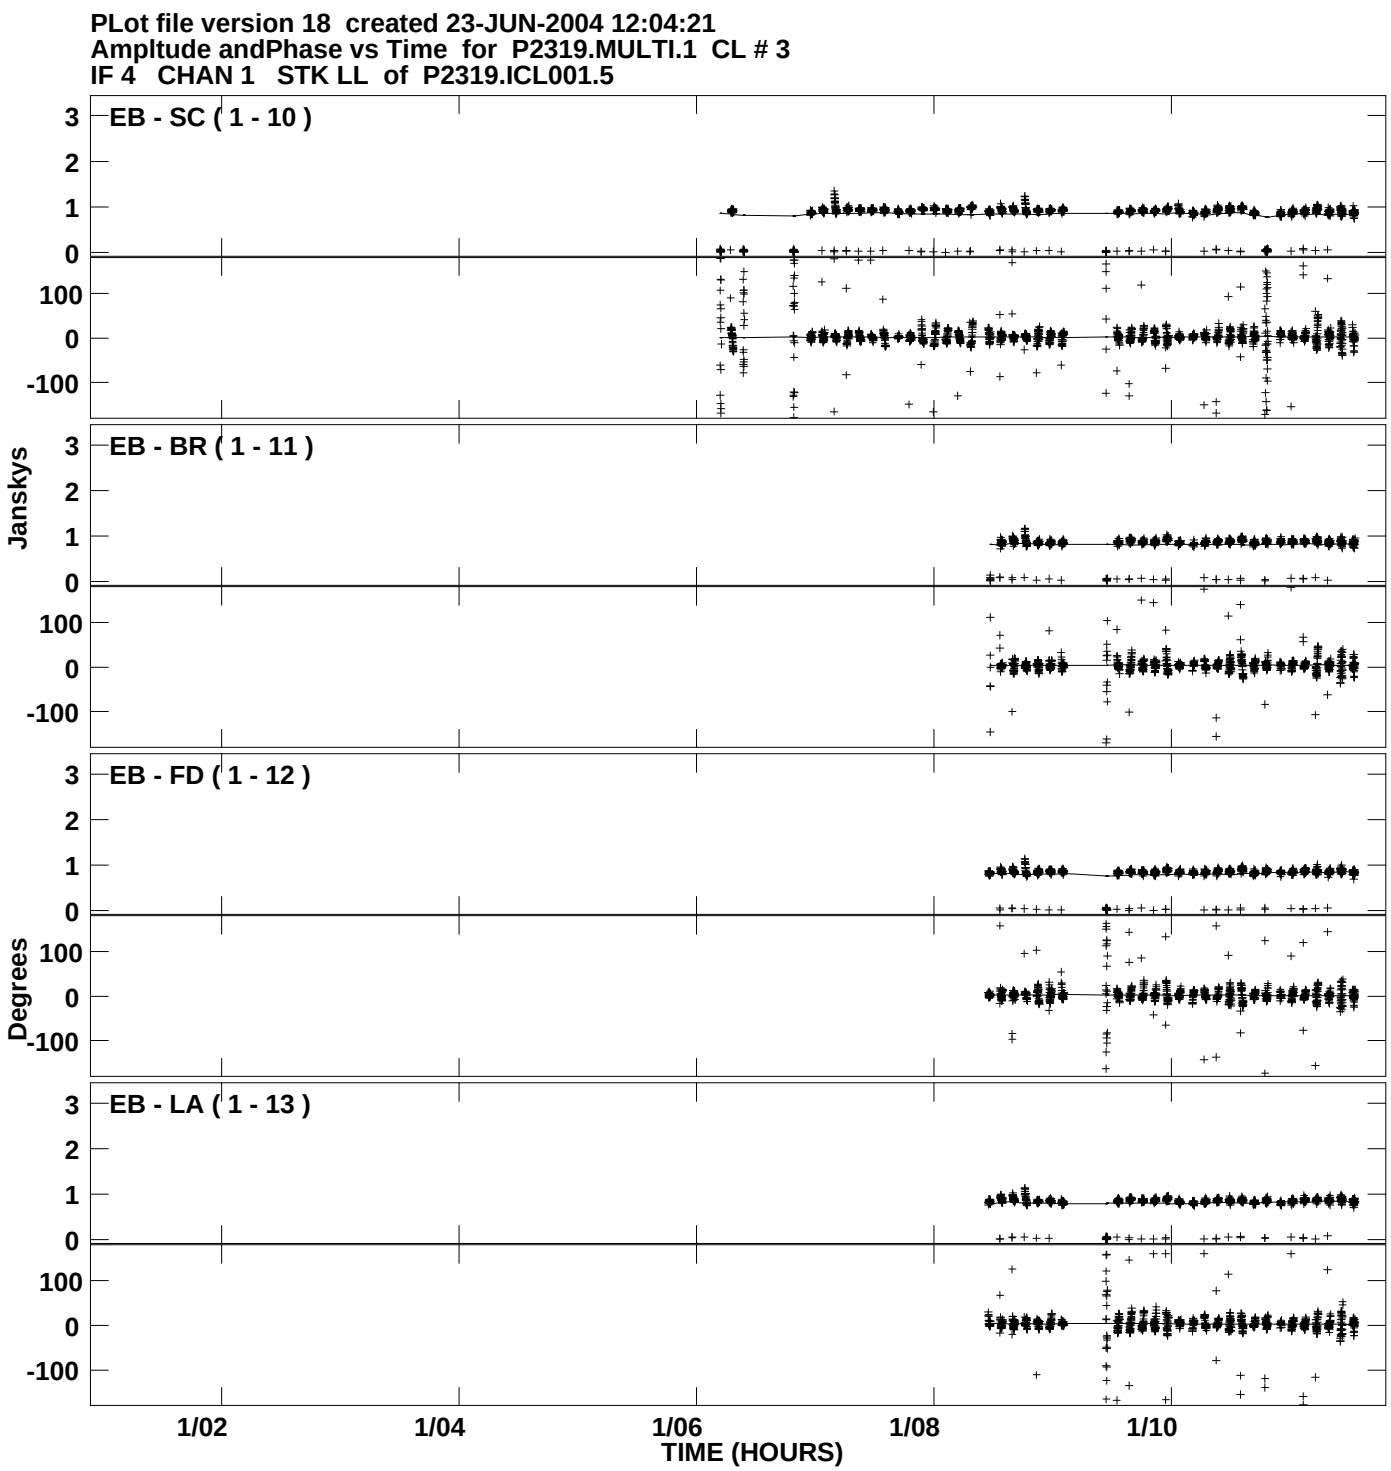
PLot file version 18 created 23-JUN-2004 12:04:21
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 4 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - SC (1 - 10)
EB - BR (1 - 11)
EB - FD (1 - 12)
EB - LA (1 - 13)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)

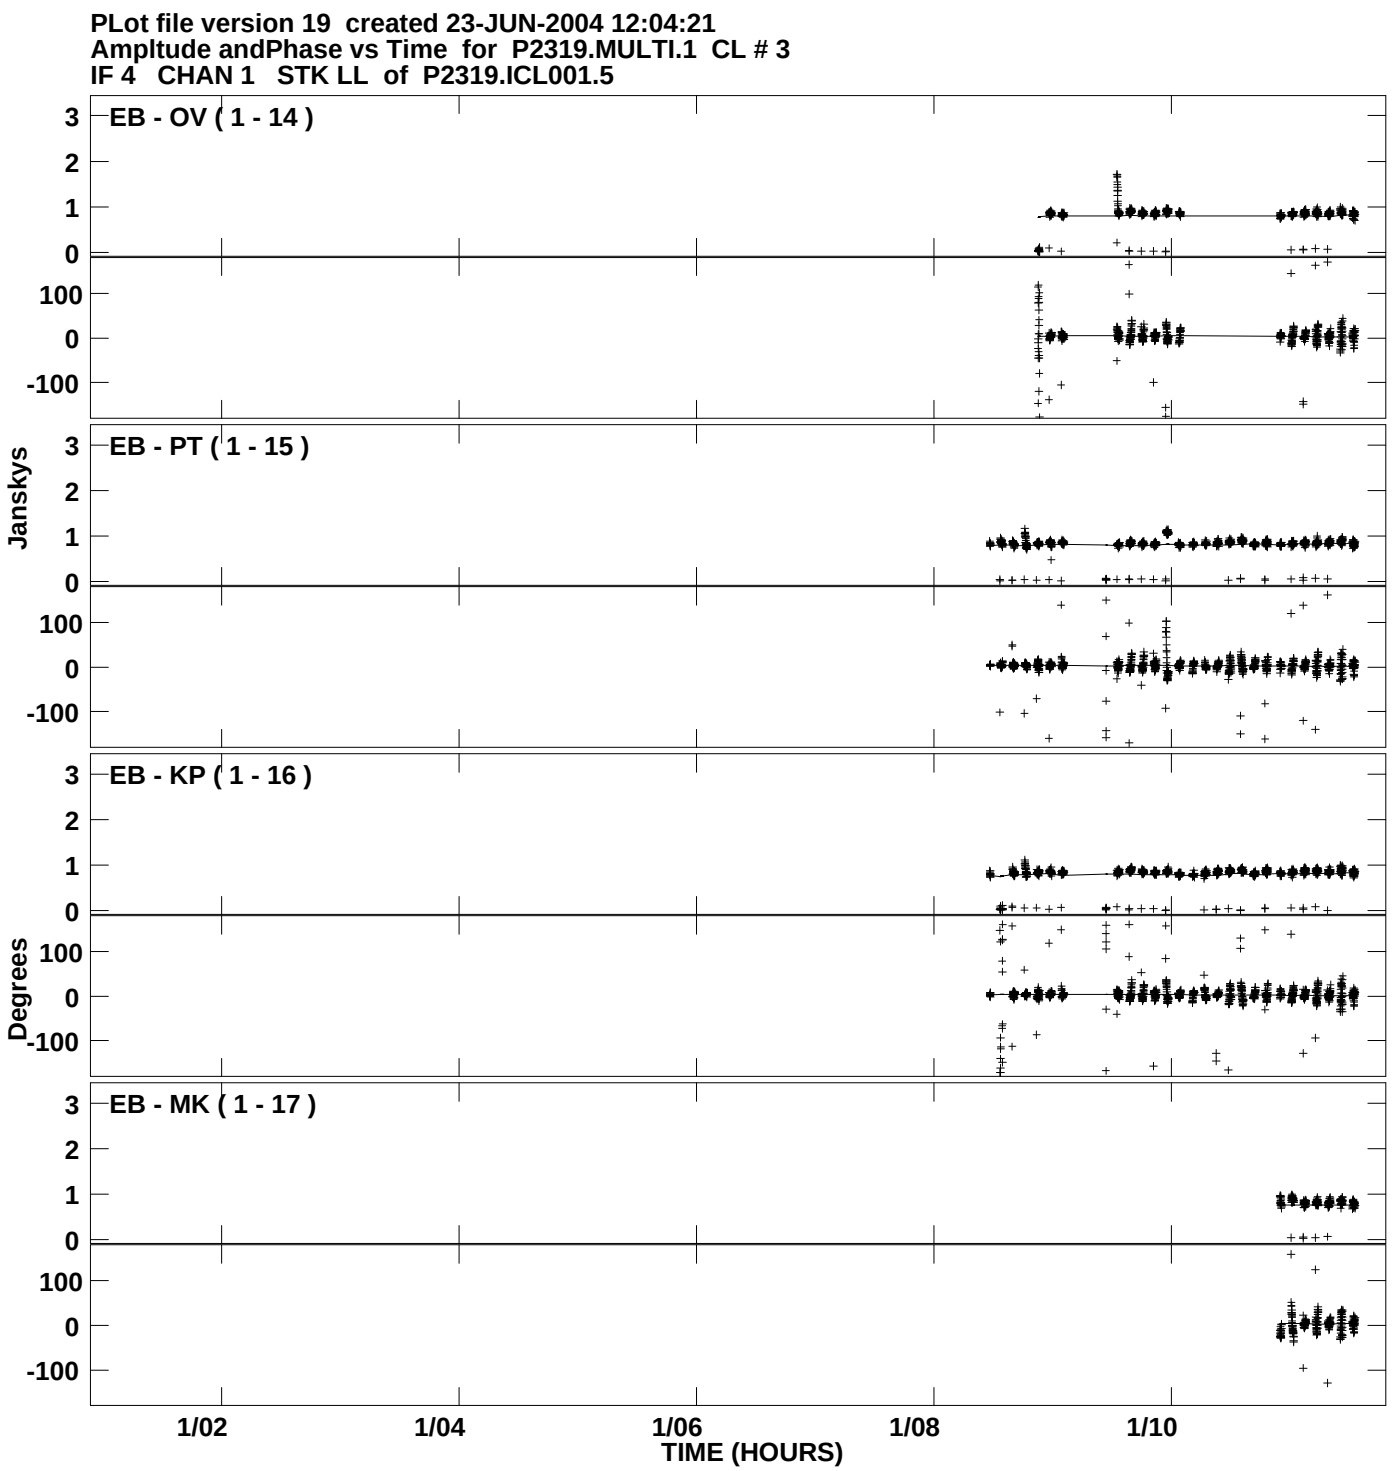
PLot file version 19 created 23-JUN-2004 12:04:21
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 4 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5
EB - OV (1 - 14)
EB - PT (1 - 15)
EB - KP (1 - 16)
EB - MK (1 - 17)
Janskys
Degrees
3
2
1
0
100
0
-100
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
TIME (HOURS)
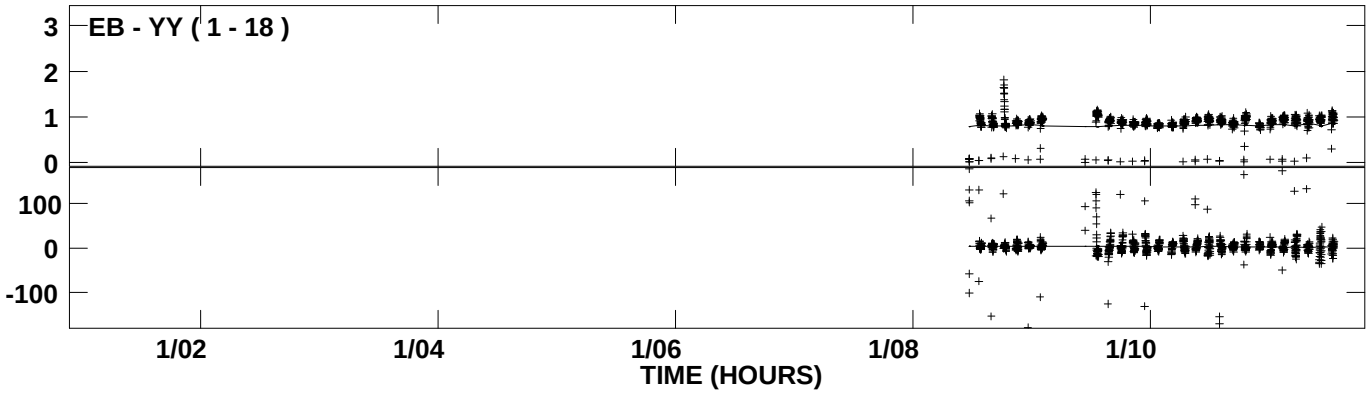
PLot file version 20 created 23-JUN-2004 12:04:21
Ampltude andPhase vs Time for P2319.MULTI.1 CL # 3
IF 4 CHAN 1 STK LL of P2319.ICL001.5